
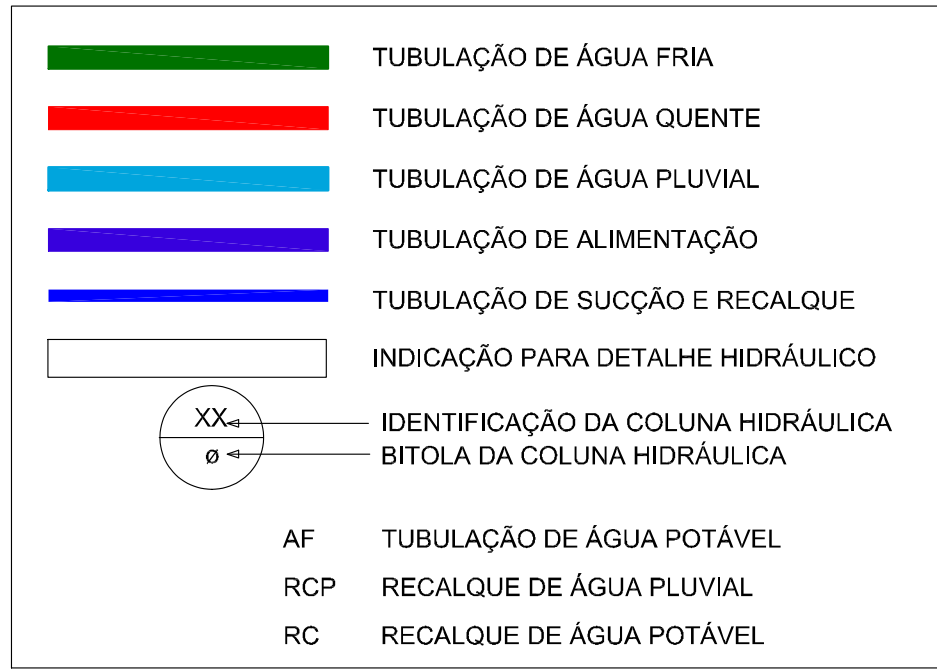


PLANTA BAIXA 59º PAVIMENTO - TERRAÇO JARDIM
ÁREA DA LAJE: 269,03m²

PAVIMENTO EM QUESTÃO

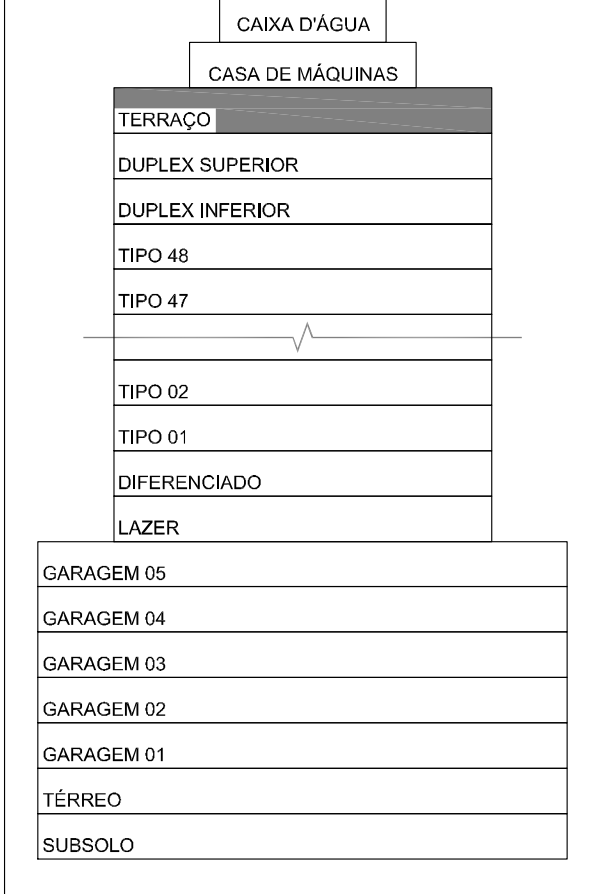

OBSERVAÇÕES:

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

NOTAS:

1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.
2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.
3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC Ø85 mm ATÉ 40 m.c.a, ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE Ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).

R00	EMISSION INICIAL	04/05/2017	ALAN METZLER
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR
<ul style="list-style-type: none">• QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO<ul style="list-style-type: none">• HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA• DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS		RESPONSÁVEIS	
 FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Rua Benjamin Constant, 641 - Sala 04, Ed. Comercial Ministral Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC CEP: 89037501 FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918 www.franzmann.com.br contato@franzmann.com.br		 Bruno Ricardo Franzmann Engenheiro Civil CREA-SC Nº 24.864-0 - 10a REGIÃO bruno@franzmann.com.br	
ÓRGÃO PÚBLICO		RESP. TÉCNICO PELA OBRA	
		Execução	
		CLIENTE	
		Proprietário	

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA

Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú - SC.

OBRA/ENDEREÇO

VITRA By PININFARINA

Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú - SC. CEP: 88330-123

CONTEÚDO

PROJETO HIDRÁULICO
PAVIMENTO TERRAÇO JARDIM

REVISADO POR ALAN METZLER	Nº PROJETO - ETAPA 30214 - APROVATIVO	ESCALA 1:50	DATA 04/05/2017
ARQUIVO VITRA-HID-13-COB-R00.dwg			

HID
13-COB