



ESTATÍSTICO		
População total do condomínio estimada	72	hab.
Consumo total do condomínio estimado	18.000	l/dia
Volume reservatório inferior do condomínio	20.000	litros
Volume reservatório superior do condomínio	20.000	litros
Volume reservatório reuso de águas pluviais	--	litros
Volume reservatório contenção de águas pluviais	--	litros
Número de caixas de gordura de todas as 09 unidades habitacionais do condomínio	16	un.
Número de hidrômetros	1 geral + 09	un.
Volume do depósito de lixo do condomínio	3.5	m³

Nota: estatísticas referentes aos consumos gerais do condomínio.

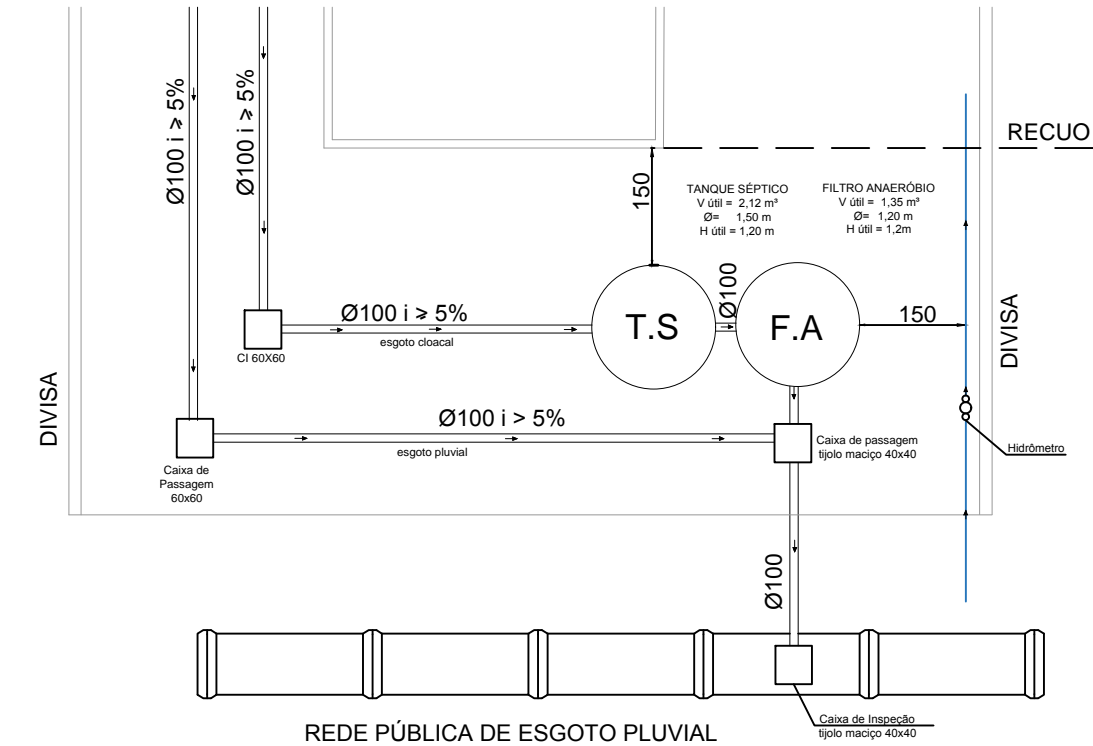


GUIA DE MEIO FIO

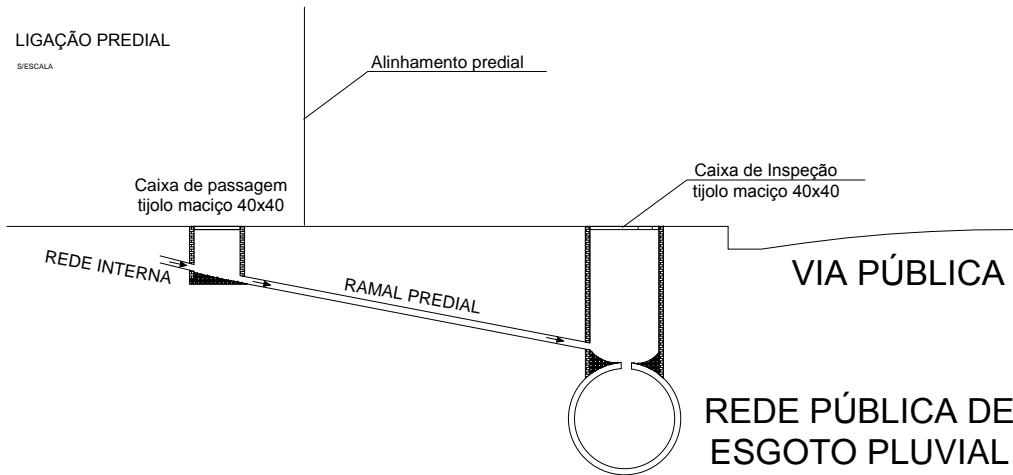

MEMÓRIA DE CÁLCULO			
Residências 06 e 08			
CAIXA DE GORDURA			
Volume Calculado		Volume Adotado	
2xN + 20	2 x 4 + 20	28 L	56 L
DEPÓSITO DE LIXO			
Residências 06 e 08			
Volume Calculado		Volume Adotado	
P x 0,0115 x N	04 x 0,0115 x 2 =	0,092 m³	1 m³
RESERVATÓRIO DE ÁGUA			
Volume Calculado		Volume Adotado	
N x C x RT	04 x 250 x 2 =	2.000 L	4.000 L

MEMORIAL DE CÁLCULO RESIDENCIA 06 E 08					
RESIDENCIAL	N	C	T	K	LF
	04	160	0,92	65	1
TANQUE SÉPTICO V=1000+N(C.T+K.LF)					
Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO	
RESIDENCIAL	04	1848,80 L	Ø1,50	h=1,20	2120 L
FILTRO ANAERÓBIO V=1,60.N.C.T					
Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO	
RESIDENCIAL	04	942 L	Ø1,20	h=1,20	1357 L

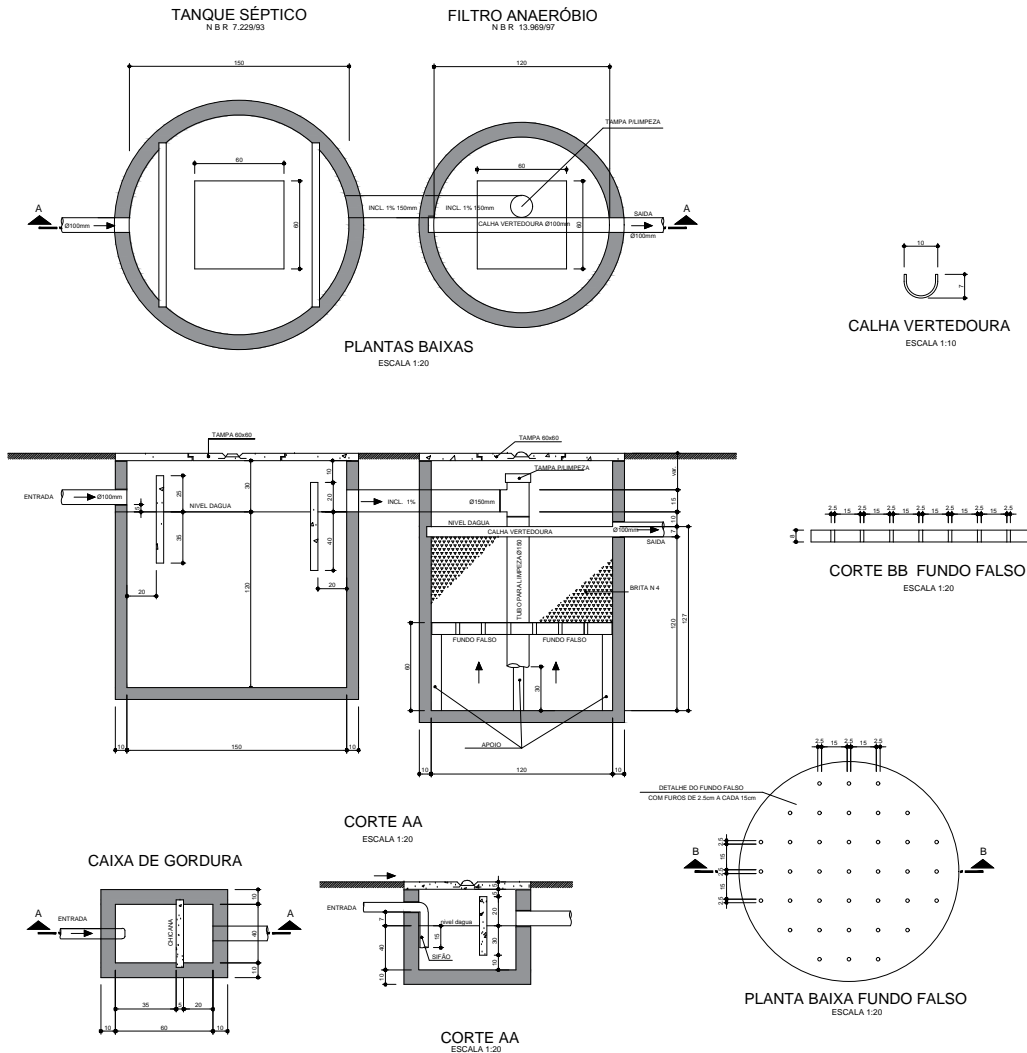

DINIZ ENGENHARIA
CREA/SC 098153-0

END. RUA 904, Nº 330, SALA 03 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CEP: 88330-320 - TEL.: 366-6923

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: R. VENÂNCIA RITA DA CONCEIÇÃO COM RODOVIA INTERPRAIAS
B. ESTALEIRINHO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
MATRÍCULA: 21296

DETALHES E MEMORIAL DE CÁLCULO