



ESTATÍSTICO			
População total do condomínio estimada	72	hab.	
Consumo total do condomínio estimado	18.000	l/dia	
Volume reservatório inferior do condomínio	20.000	litros	
Volume reservatório superior do condomínio	20.000	litros	
Volume reservatório reuso de águas pluviais	--	litros	
Volume reservatório contenção de águas pluviais	--	litros	
Número de caixas de gordura de todas as 09 unidades habitacionais do condomínio	16	un.	
Número de hidrômetros	1 geral + 09	un.	
Volume do depósito de lixo do condomínio	3.5	m³	

Nota: estatísticas referentes aos consumos gerais do condomínio.

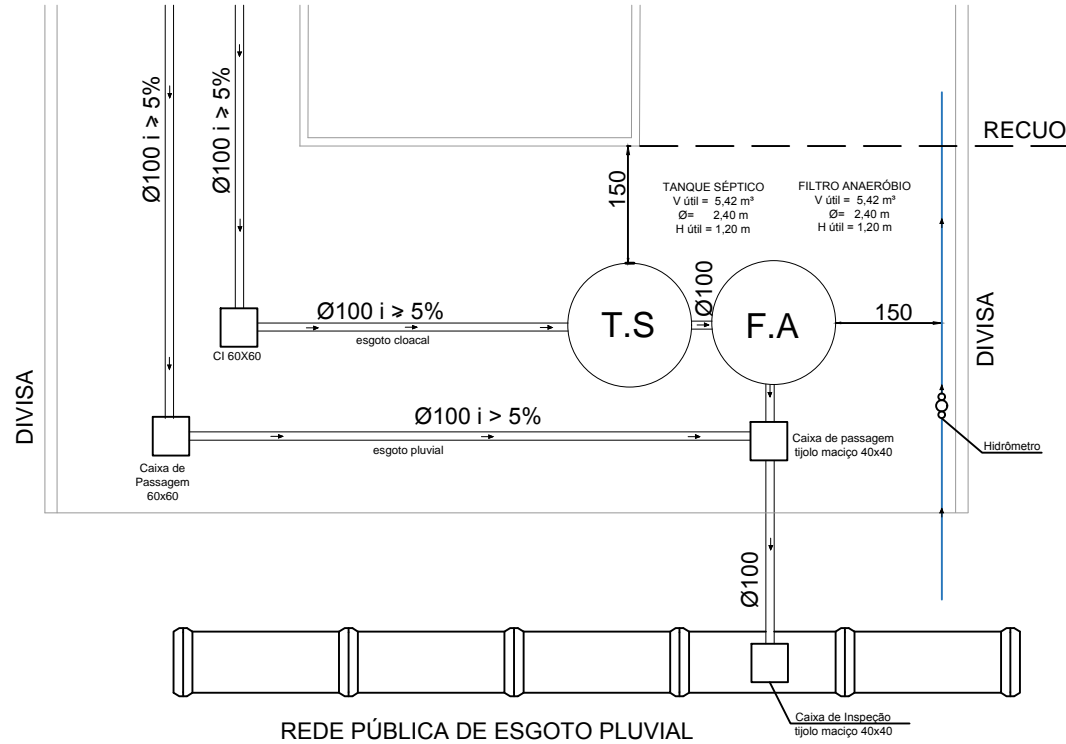

GUIA DE MEIO FIO

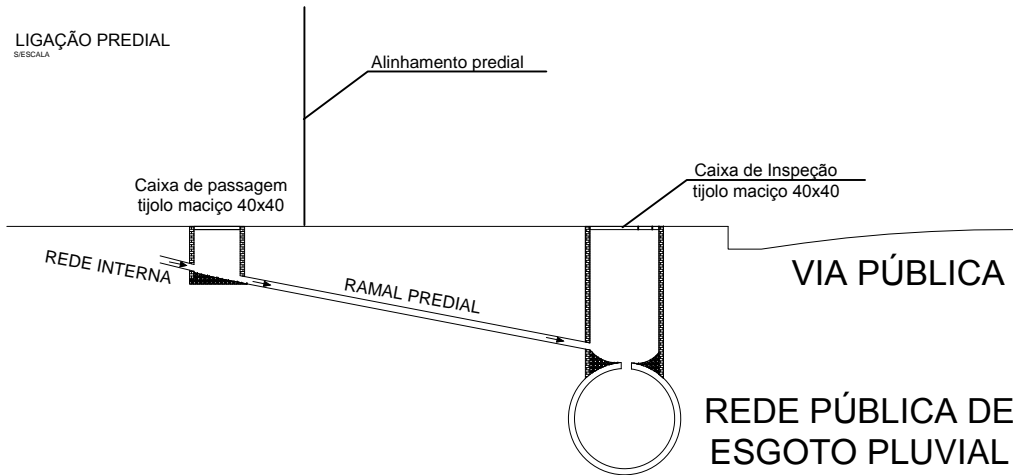


MEMÓRIA DE CÁLCULO			
Residências 01 e 05			
CAIXA DE GORDURA			
Volume Calculado		Volume Adotado	
2xN + 20	2 x 14 + 20	48 L	56 L
DEPÓSITO DE LIXO			
Volume Calculado		Volume Adotado	
P x 0,0115 x N	14 x 0,0115 x 2 =	0,322 m³	1 m³
RESERVATÓRIO DE ÁGUA			
Volume Calculado		Volume Adotado	
N x C x RT	14 x 250 x 2 =	7.000 L	10.000 L

Nota: memorial de cálculo por casa do condomínio

MEMORIAL DE CÁLCULO					
RESIDENCIA 01 - 05					
RESIDENCIAL	N	C	T	K	LF
	14	160	0,92	65	1
TANQUE SÉPTICO V=1000+N(C.T+K.LF)					
Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO	
RESIDENCIAL 14	3970,80 L	Ø2.40	h=1,20	5.428 L	
FILTRO ANAERÓBIO V=1,60.N.C.T					
Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO	
RESIDENCIAL 14	3.297,28 L	Ø2.40	h=1,20	5428 L	

Nota: memorial de cálculo adotado para as residências 01 e 05 com número de 14 contribuintes. Para ambas as residências, foi adotado fossas e filtros com 2,40 m de diâmetro e altura útil de 1,20m.

- 1 - NO CASO DE DIFERENÇA ENTRE ESCALA PREVALECEM AS COTAS
- 2 - TAMPA DE FÁCIL REMOÇÃO
- 3 - PAREDES DE ALVENARIA REBOCADAS INTERNAMENTE
- 4 - MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR OCASIÃO DE VISTORIA PARA FINS DE HABITE-SE

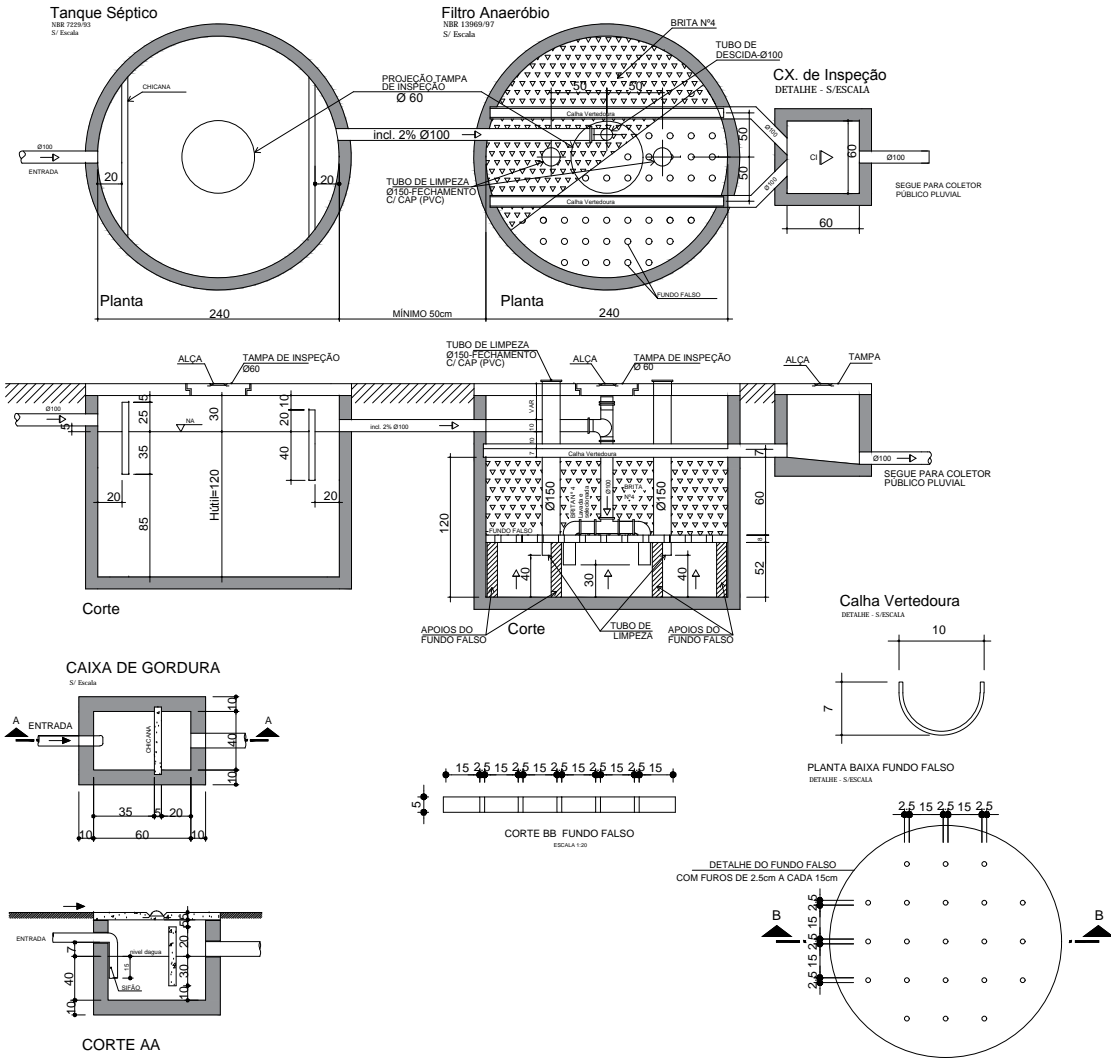

PROJETO LEGAL
HIDROSANITÁRIO

APROVADO EM: //



DINIZ ENGENHARIA
CREA/SC 098153-0
END. RUA 904, Nº 330, SALA 03 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CEP: 88330-320 - TEL.: 366-6923

PROJETO:
DESEO
CONDOMÍNIO HORIZONTAL

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: R. VENÂNCIA RITA DA CONCEIÇÃO COM RODOVIA INTERPRAIAS
B. ESTALEIRINHO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
DIC:47761
MATRICULA: 21296

DETALHES E MEMORIAL DE CÁLCULO