


VIABILIDADE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES,
INDÚSTRIAS E LOTEAMENTOS.

Solicitante: TAISA RAMOS DA SILVA		CNPJ/CPF: 053.630.359-28	
Nome do empreendimento: INTERBLU CLÍNICA			
Endereço do empreendimento: RUA 2.300 - Nº 1346			
Contato: LÍSETE SCHÄFER	Nº. apto: X	Consumo diário: 6.300l	
Nome: (47) 3361-8962	Nº. lotes: 29 e 31	Nº. salas:	

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação as ruas de acesso

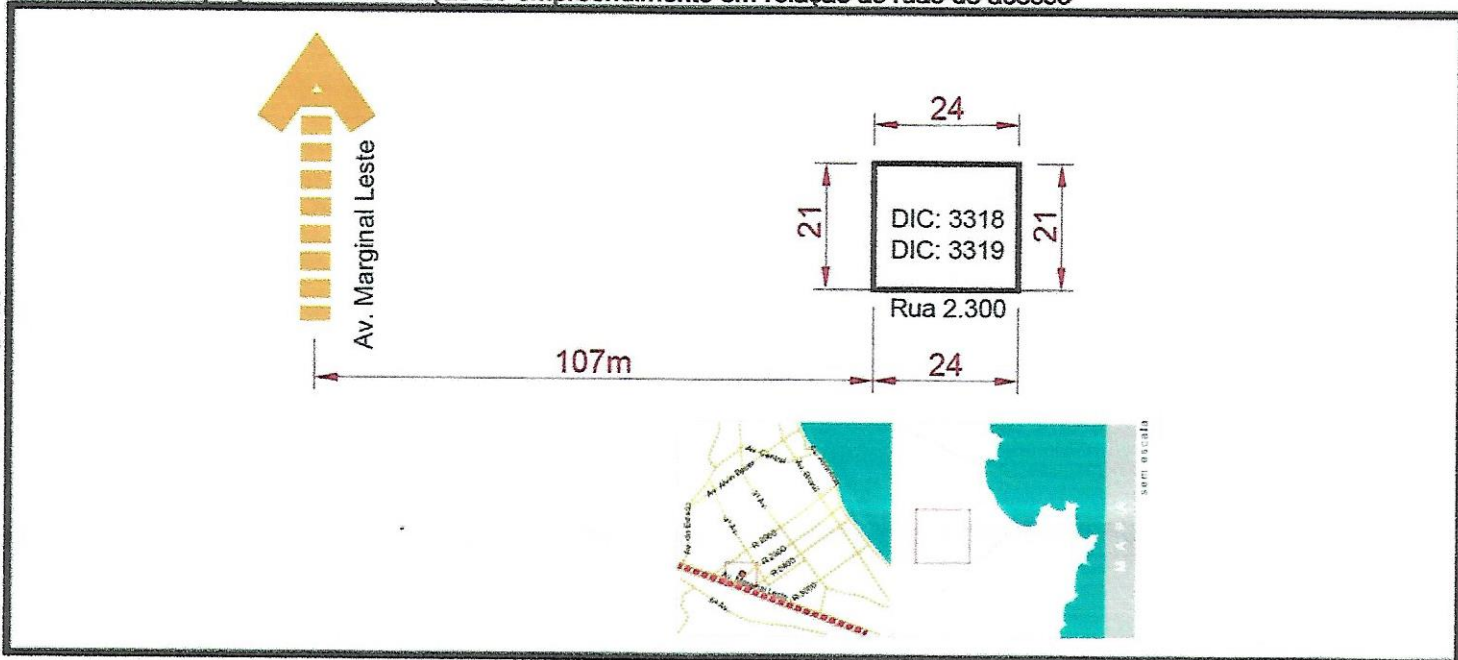

OS DADOS ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto		
Material: PVC	Diâmetro: DN 50	Pressão: 34 mca	Material: PVC	Diâmetro: 150 mm	Prof. CI: 50 cm
Data: 30/07/2018	Rubrica: R		Data: 30/07/2018	Rubrica:	Prof. Rede: 720 cm

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrossanitário para aprovação.

Balneário Camboriú, 30, 07, 2018

Responsável:

Everson Tortato
Técnico em Edificações
Matrícula: 498
CREA-SC 1243287

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido		<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	
Hidrômetro: VELOCIMÉTRICO	Diâmetro: 3/4"	Vazão: 1,5 m³/h	Ø do coletor: 100 mm	Declividade: 2%	Prof. Máx. CI: 50 cm

Balneário Camboriú, 24, 08, 2018

Responsável:

Eriyan J. Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA 066969-9

ESTA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE À EMASA EM DUAS VIAS