


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, indústrias e loteamentos

Solicitante Leal Hotéis e Turismo LTDA		CPN/CNPJ 00.491.834/0001-47
Nome do empreendimento Mar Hotel		
Endereço do empreendimento Rua 701, Nº275 com Rua 601, Bairro Centro, Balneário Camboriú - SC		DIC 20601
Contato Telefone: 9 8412-3848 - E-mail: pmobrince@gmail.com		Nº Apos 67 quarto 77 quarto
Nome Engenheiro Civil Nilesio José Leal		Nº de lotes
		Nº de salas
		Consumo diário 13.400 Litros 15.400 Litros 3.000 Litros Total 31.800

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

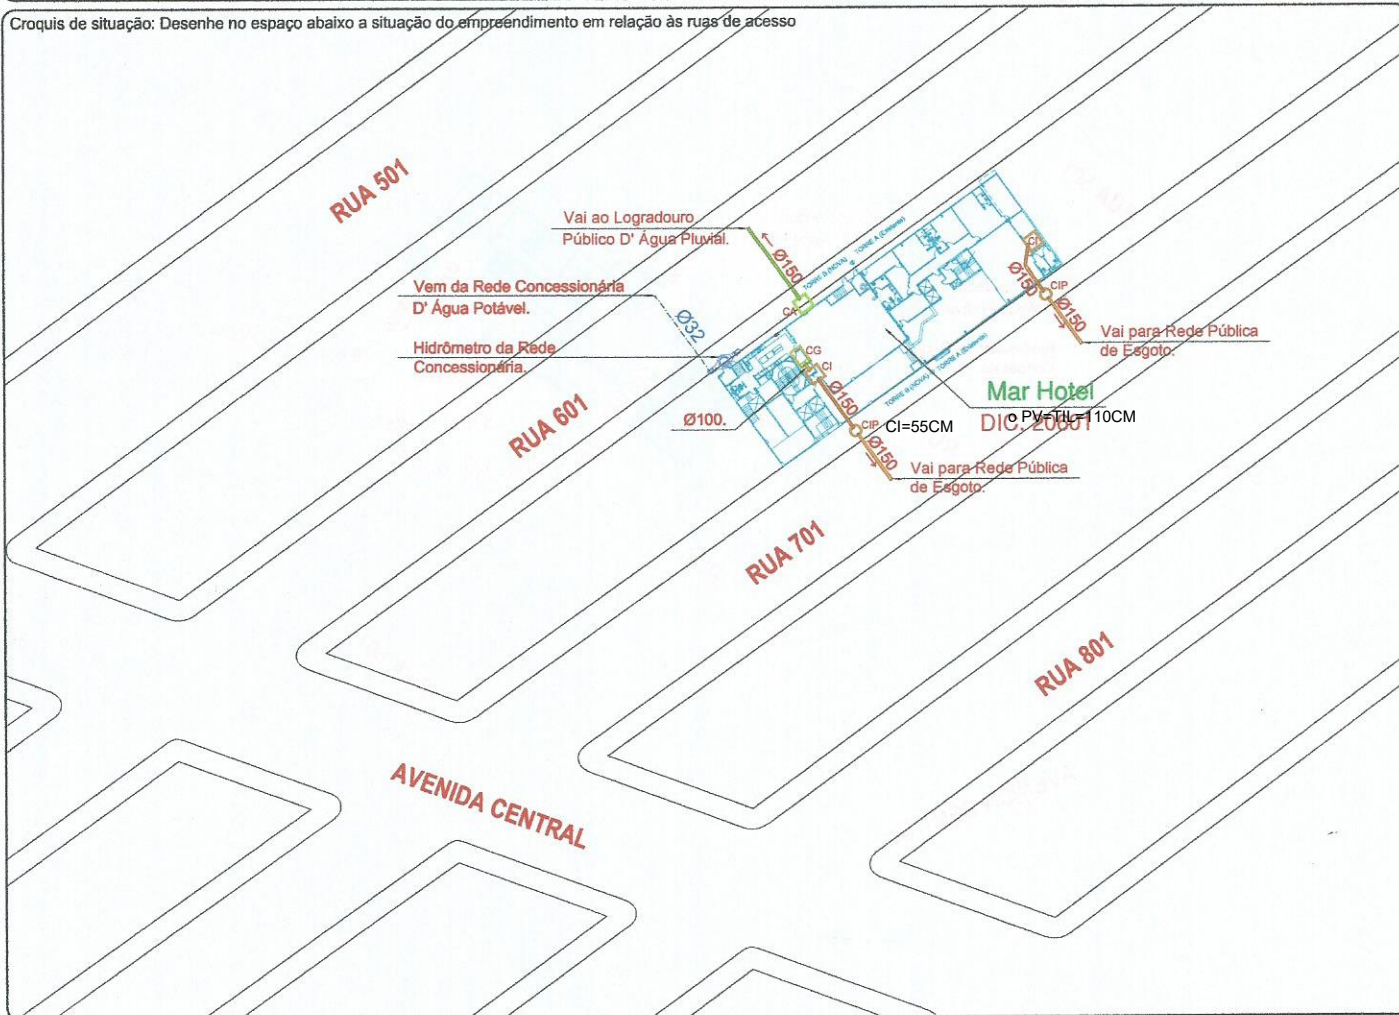

Versão 3 - 19/12/2018 - 15:27

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro DN 50MM
Data 28/10/2019	Resultado ATENDE

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material PVC	Diâmetro DN 150MM	Profundidade C.I. 55CM	Profundidade rede 110CM
Data 28/10/2019	Resultado ATENDE		

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO

PREVER LIGAÇÃO PELA RUA 701