

Protocolo 1: 20.426/2020

De: Alberto N. - AJN

Para: GEEX - Gerência de Expansão

Data: 04/08/2020 às 11:55:55

Setores envolvidos:

GEEX, AJN

ANALISE CONCLUIDA

PARA ASSINATURA

—

Alberto Zocco

assessoria de fiscalização - emasa


Anexos:

20426.pdf

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto
para edificações, indústrias e loteamentos

| | | |
|--|-------------|---------------------------------|
| Solicitante FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | | CPN/CNPJ 029611909-16 |
| Nome do empreendimento A DEFINIR | | |
| Endereço do empreendimento RUA JOSE ALVES CABRAL | | DIC 41759 |
| Contato FRANCISCO | Nº Aptos | Consumo diário |
| Nome | Nº de lotes | Nº de salas |

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

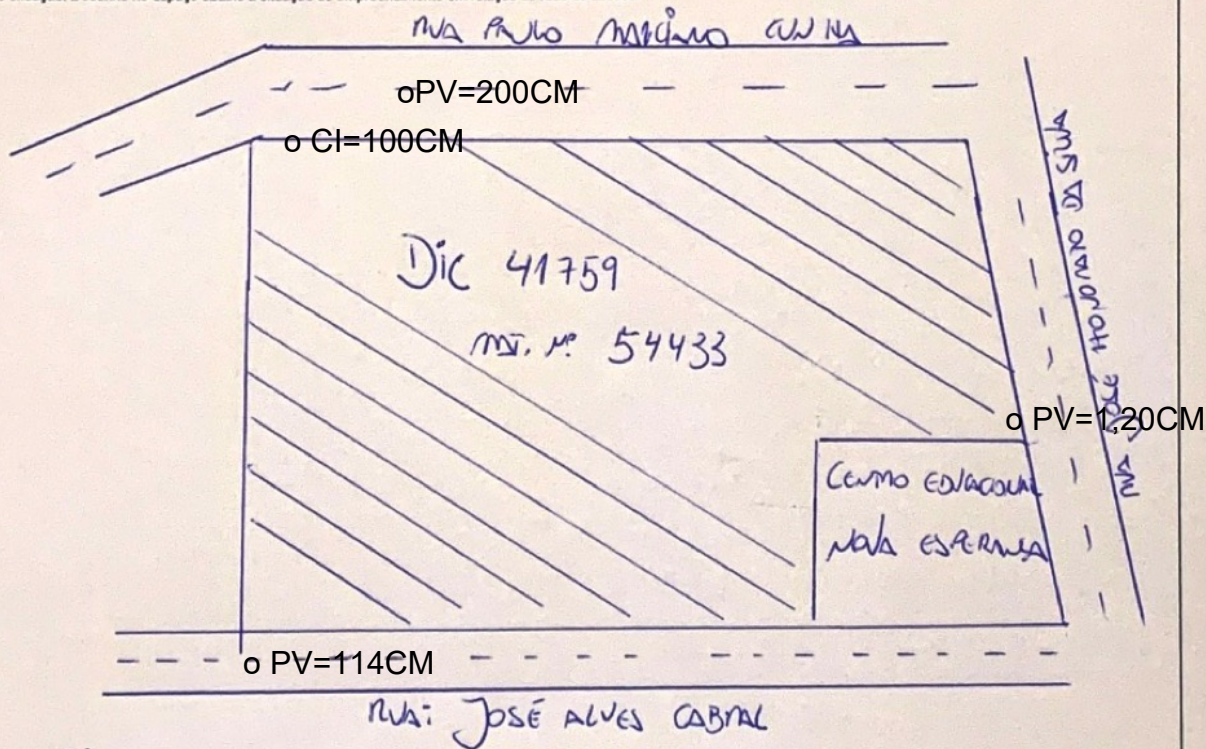

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

| Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA | | Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Material PVC | Diâmetro DN 50MM | Material PVC | Diâmetro DN 150MM | Profundidade C.I. 100CM | Profundidade rede 200CM |
| Data 04/08/2020 | Resultado ATENDE | Data 04/08/2020 | Resultado ATENDE | | |

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO

LIGAÇÃO DE ESGOTO PREVER PELA RUA PAULO CUNHA NA CI EXISTENTE

LIGAÇÃO DE ÁGUA POSSUI ACESSO EM TODAS AS RUAS

Feito com o Digitalizador para M...



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2EE-CDA2-AC71-B40E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALBERTO ZOCCO NETO (CPF 014.XXX.XXX-18) em 04/08/2020 11:56:20 (GMT-03:00)

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/A2EE-CDA2-AC71-B40E>