


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante JOSÉ MAURICIO GIROLAMO		CPN/CNPJ 6860706915	
Nome do empreendimento CONDOMÍNIO QUINTA DO MAR NORTE			
Endereço do empreendimento RUA RODOLFO FELIPE ROSA		DIC 41468	
Contato KOEDDERMANN CONSULTORES ASSOCIADOS		Nº Aptos 19	
Nome KOEDDERMANN CONSULTORES ASSOCIADOS		Consumo diário 30M ³	
Nº de lotes 19		Nº de salas 00	

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

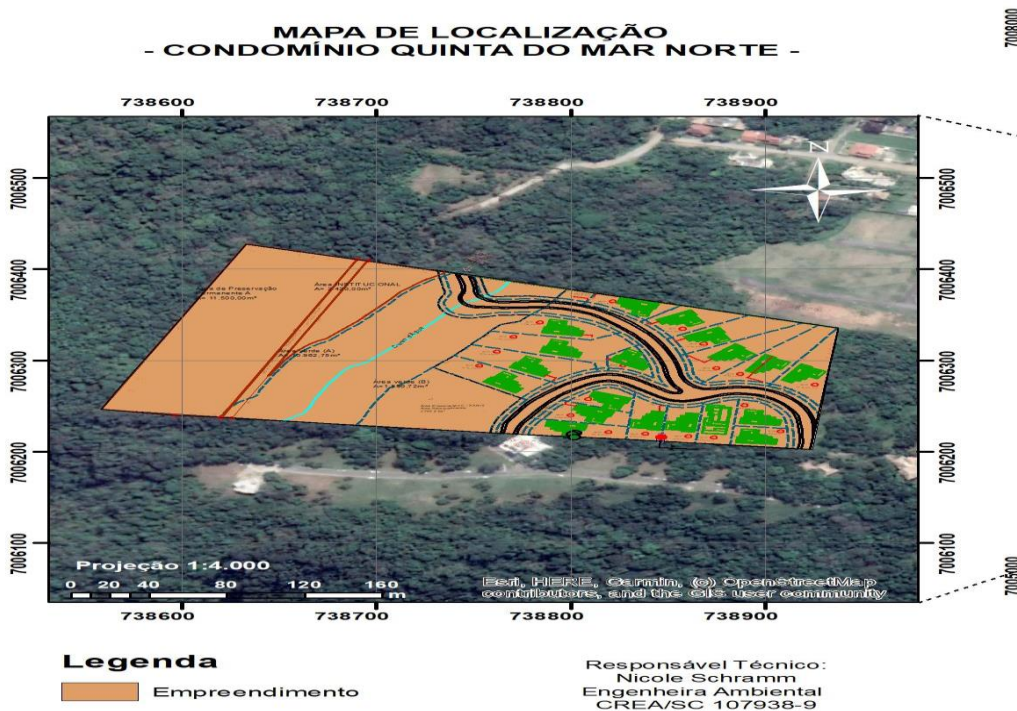

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro 50 mm	Material -----	Diâmetro -----	Profundidade C.I. -----	Profundidade rede -----
Data 25/10/2023	Resultado Viável	Data 25/10/2023	Resultado Temporariamente inviável		
Grau de impacto MÉDIO					

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA;

A rede pública de abastecimento de água mais próxima do empreendimento, está localizada na rua Rodolfo Felipe Rosa nº 220. Este endereço possui ficha cadastral, na Emasa, com unidade consumidora ativa, em nome do cliente usuário: Condomínio Ecológico Quinta do Mar SUL. Viável para abastecimento de água no endereço supracitado.

Trata-se de condomínio fechado, portanto, as ligações internas são de responsabilidade do condomínio;

TEMPORARIAMENTE INVIÁVEL PARA COLETA DE ESGOTO. Motivo: Rede coletora de esgoto sendo implantada. Previsão de conclusão: 4 meses.