


RELAÇÃO DE PRANCHAS:

- 01- Administração;
- 02- Entrada de Funcionários, Padaria, Banheiros;
- 03- Iluminação Estoque;
- 04- Iluminação Loja;
- 05- Iluminação Estacionamento;
- 06- Casa de Máquinas e Caixa D'água;
- 07- Diagrama Unifilar, Quadro de Cargas, Legenda de Fiação;
- 08- Térreo Loja;
- 09- Térreo Estoque;
- 10- Detalhe Isométrico Térreo;
- 11- Detalhe Isométrico Teto;
- 12- Detalhe Quadro Geral;
- 13- Detalhe Eletrocalhas Caixa;

PROJETO:	REFERENCIA:	DATA:
MESCHKE ATACADO		15/05/2023
CLIENTE:	CPF/CNPJ:	CEP:
MESCHKE ADMNISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDEREÇO		
RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
PROJETISTA:	CFT/SC:	FOLHA:
JORGE AGUIAR	00966038100	00-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CFT/SC:	ESCALA:
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.

ADMINISTRAÇÃO
1:40

42
4

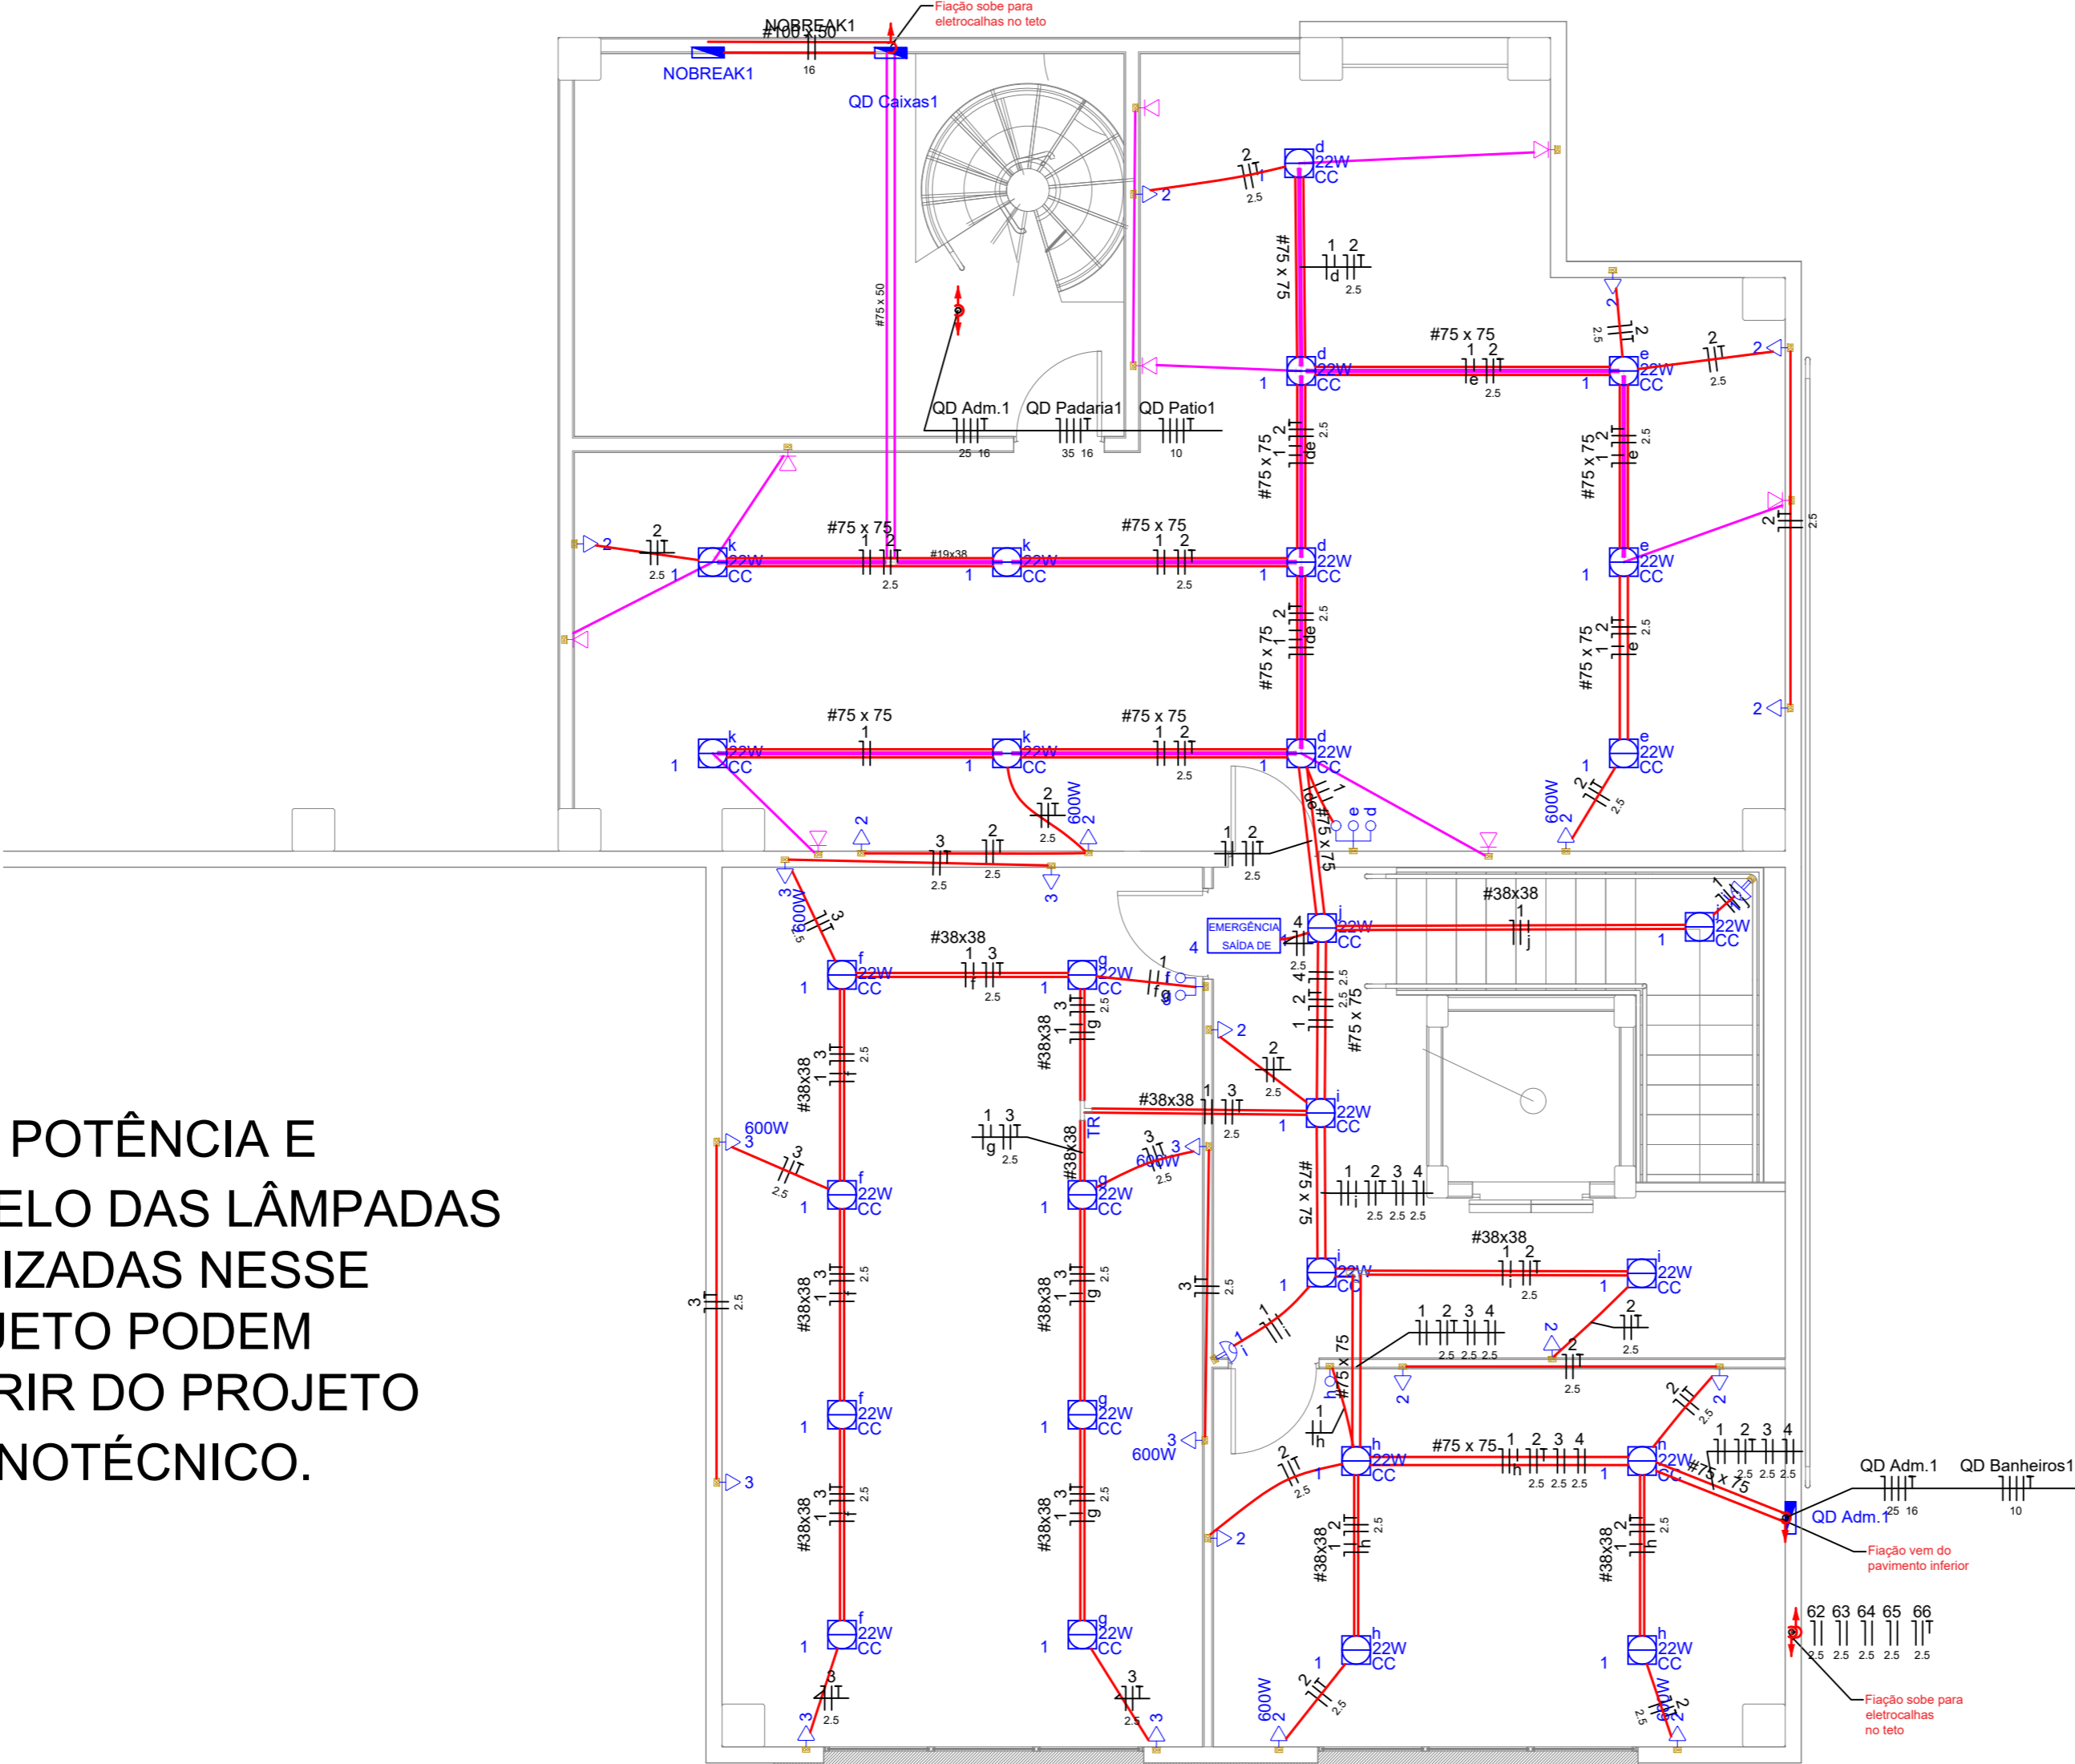

OBS: POTÊNCIA E
MODELO DAS LÂMPADAS
UTILIZADAS NESSE
PROJETO PODEM
DIFERIR DO PROJETO
LUMINOTÉCNICO.


Legenda	
	Bloco autônomo sinal de saída de emergência
	Cotovelo reto 90°
	Cruzeta (X) 90°
	Curva horizontal 90°
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente circular
	Quadro de proteção
	T reto 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso

PROJETO:	MESCHKE ATACADO	REFERENCIA:	SITUAÇÃO DETALHADA	DATA:	15/05/2023
CLIENTE:	MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CPF/CNPJ:	08.697.977/0001-11	CEP:	88337-450
ENDEREÇO:	RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
PROJETISTA:	JORGE AGUIAR	CRT/SC:	00966038100	FOUHA:	01-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GABRIEL DE OLIVEIRA	CRT/SC:	01244977993	ESCALA:	S/ ESC.

ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS/PADARIA
/BANHEIROS
I :40


PÃES

PÃES

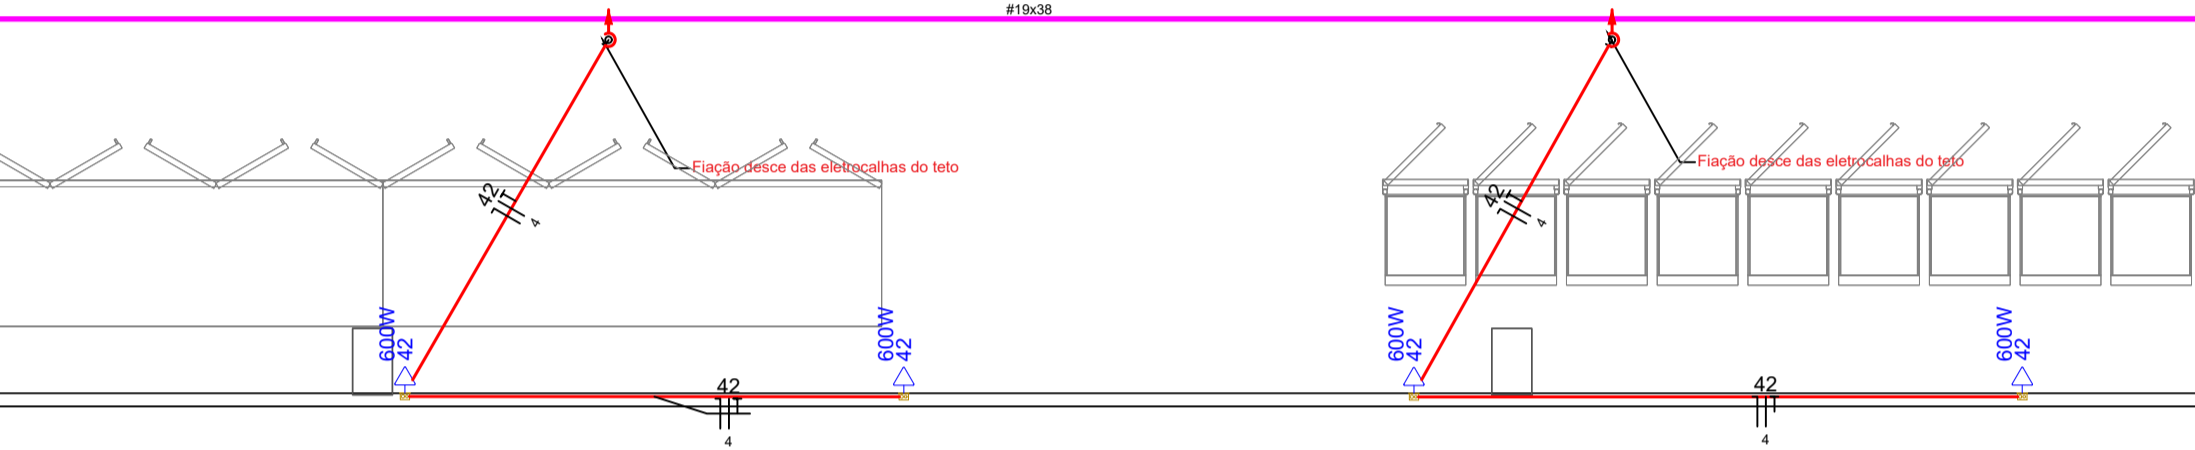

OBS: POTÊNCIA E
MODELO DAS LÂMPADAS
UTILIZADAS NESSE
PROJETO PODEM
DIFERIR DO PROJETO
LUMINOTÉCNICO.

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Arandela LED 13W
	Bloco autônomo sinal de saída
	Bloco autônomo sinal de saída de emergência
	Caixa de passagem
	Cotovelo reto 90°
	Cruzeta (X) 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente circular
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Quadro de distribuição
	T horizontal 90°
	T reto 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada blindada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

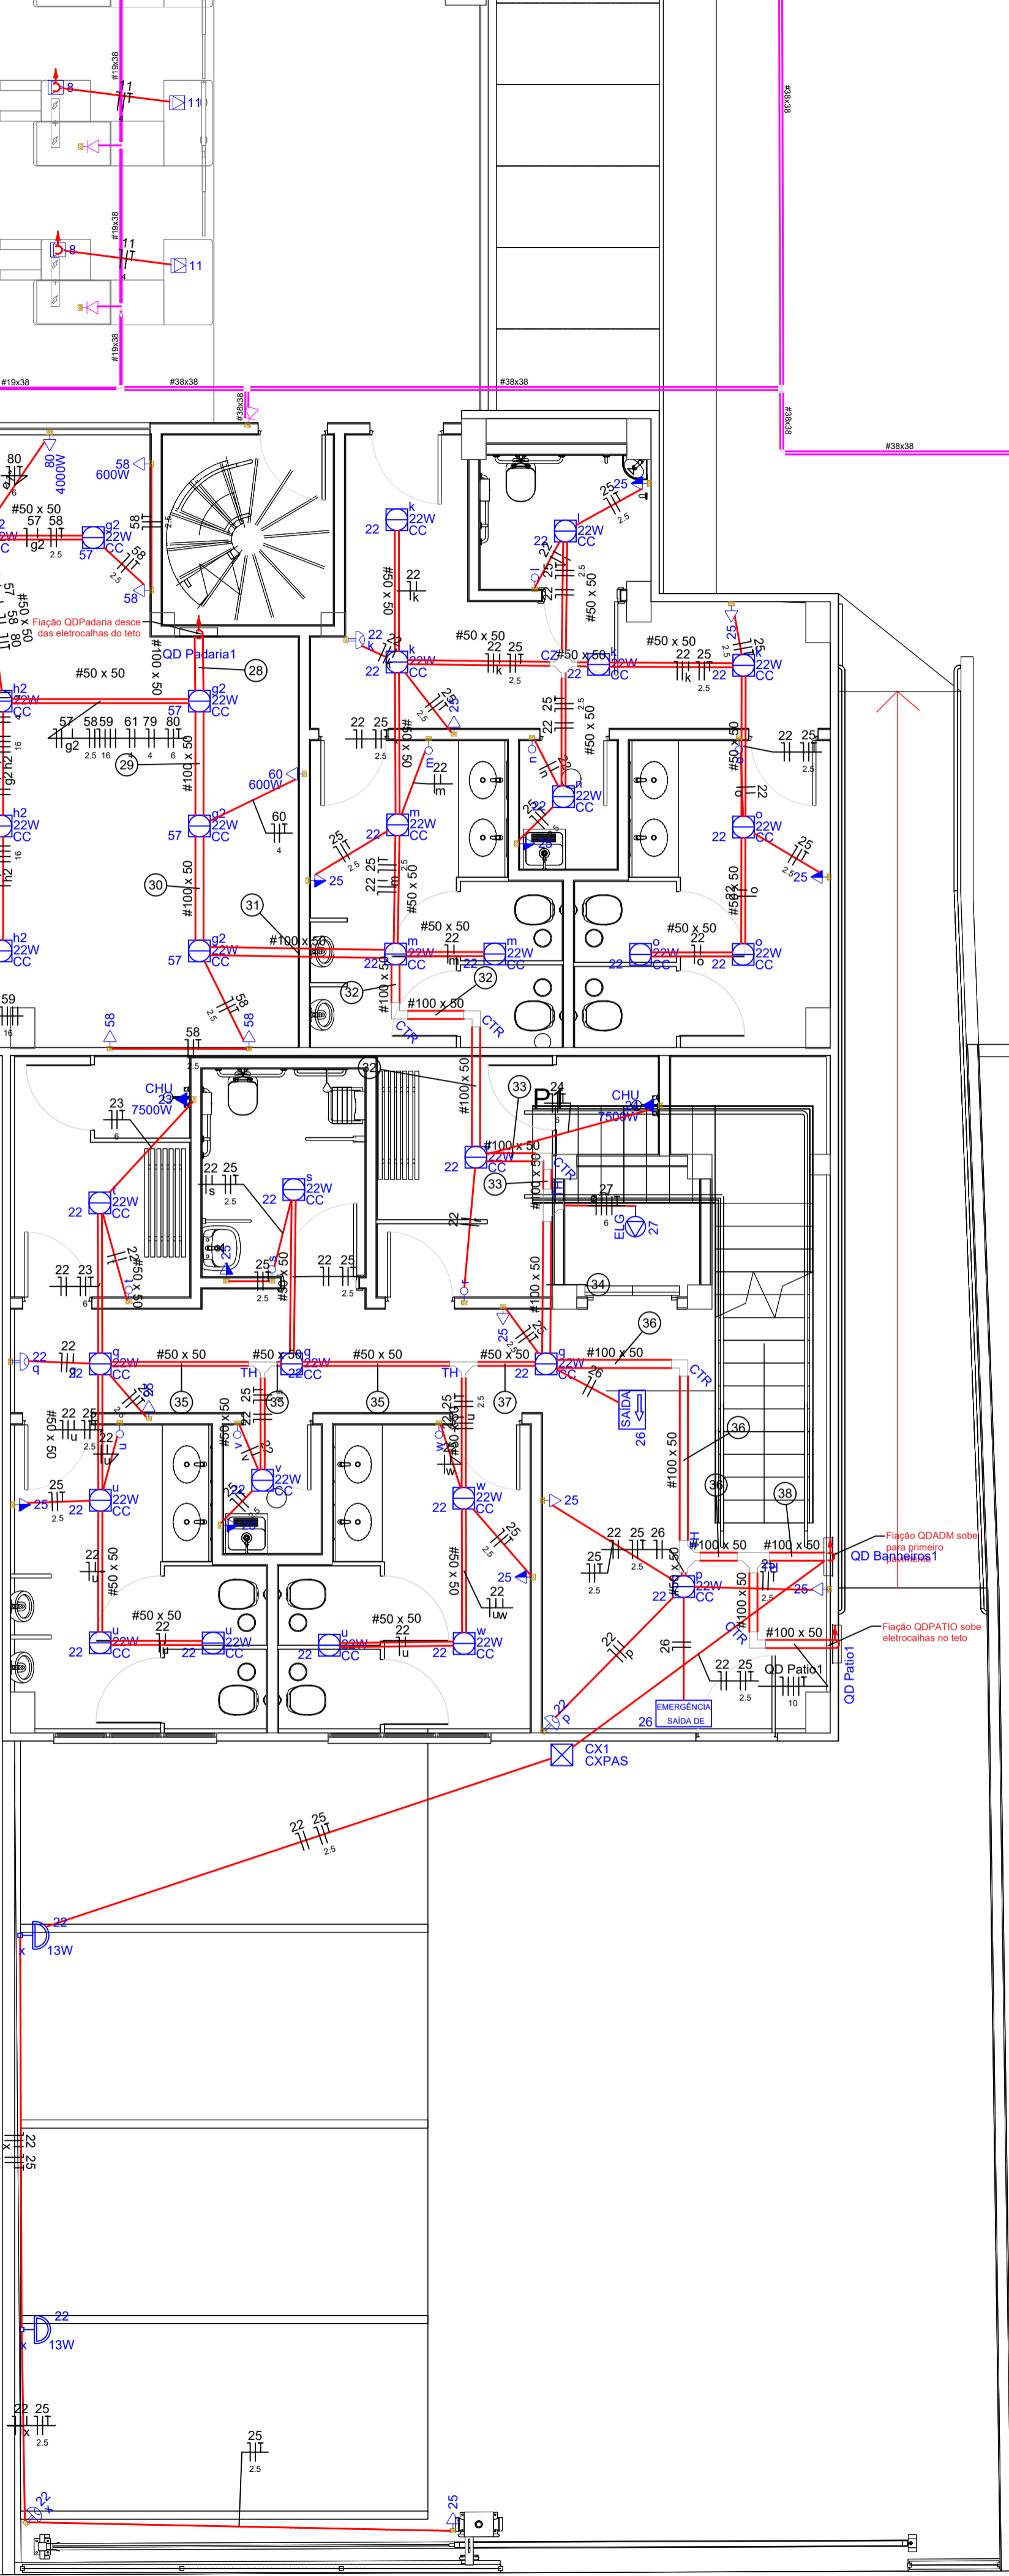


IDOSO IDOSO


PROJETO	MESCHKE ATACADO	REFERENCIAL	SITUAÇÃO DETALHADA	DATA	15/05/2023
CLIENTE	MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	ORÇAMENTO	08.697.977/0001-11	OSF	88337-450
ENDEREÇO	RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	PROJETISTA	JORGE AGUIAR	FOLHA	02-13
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	GABRIEL DE OLIVEIRA	ESCALA	S/ ESC.
				DTISC	00966038100
				DTISC	01244977993

ILUMINAÇÃO ESTOQUE

1:40

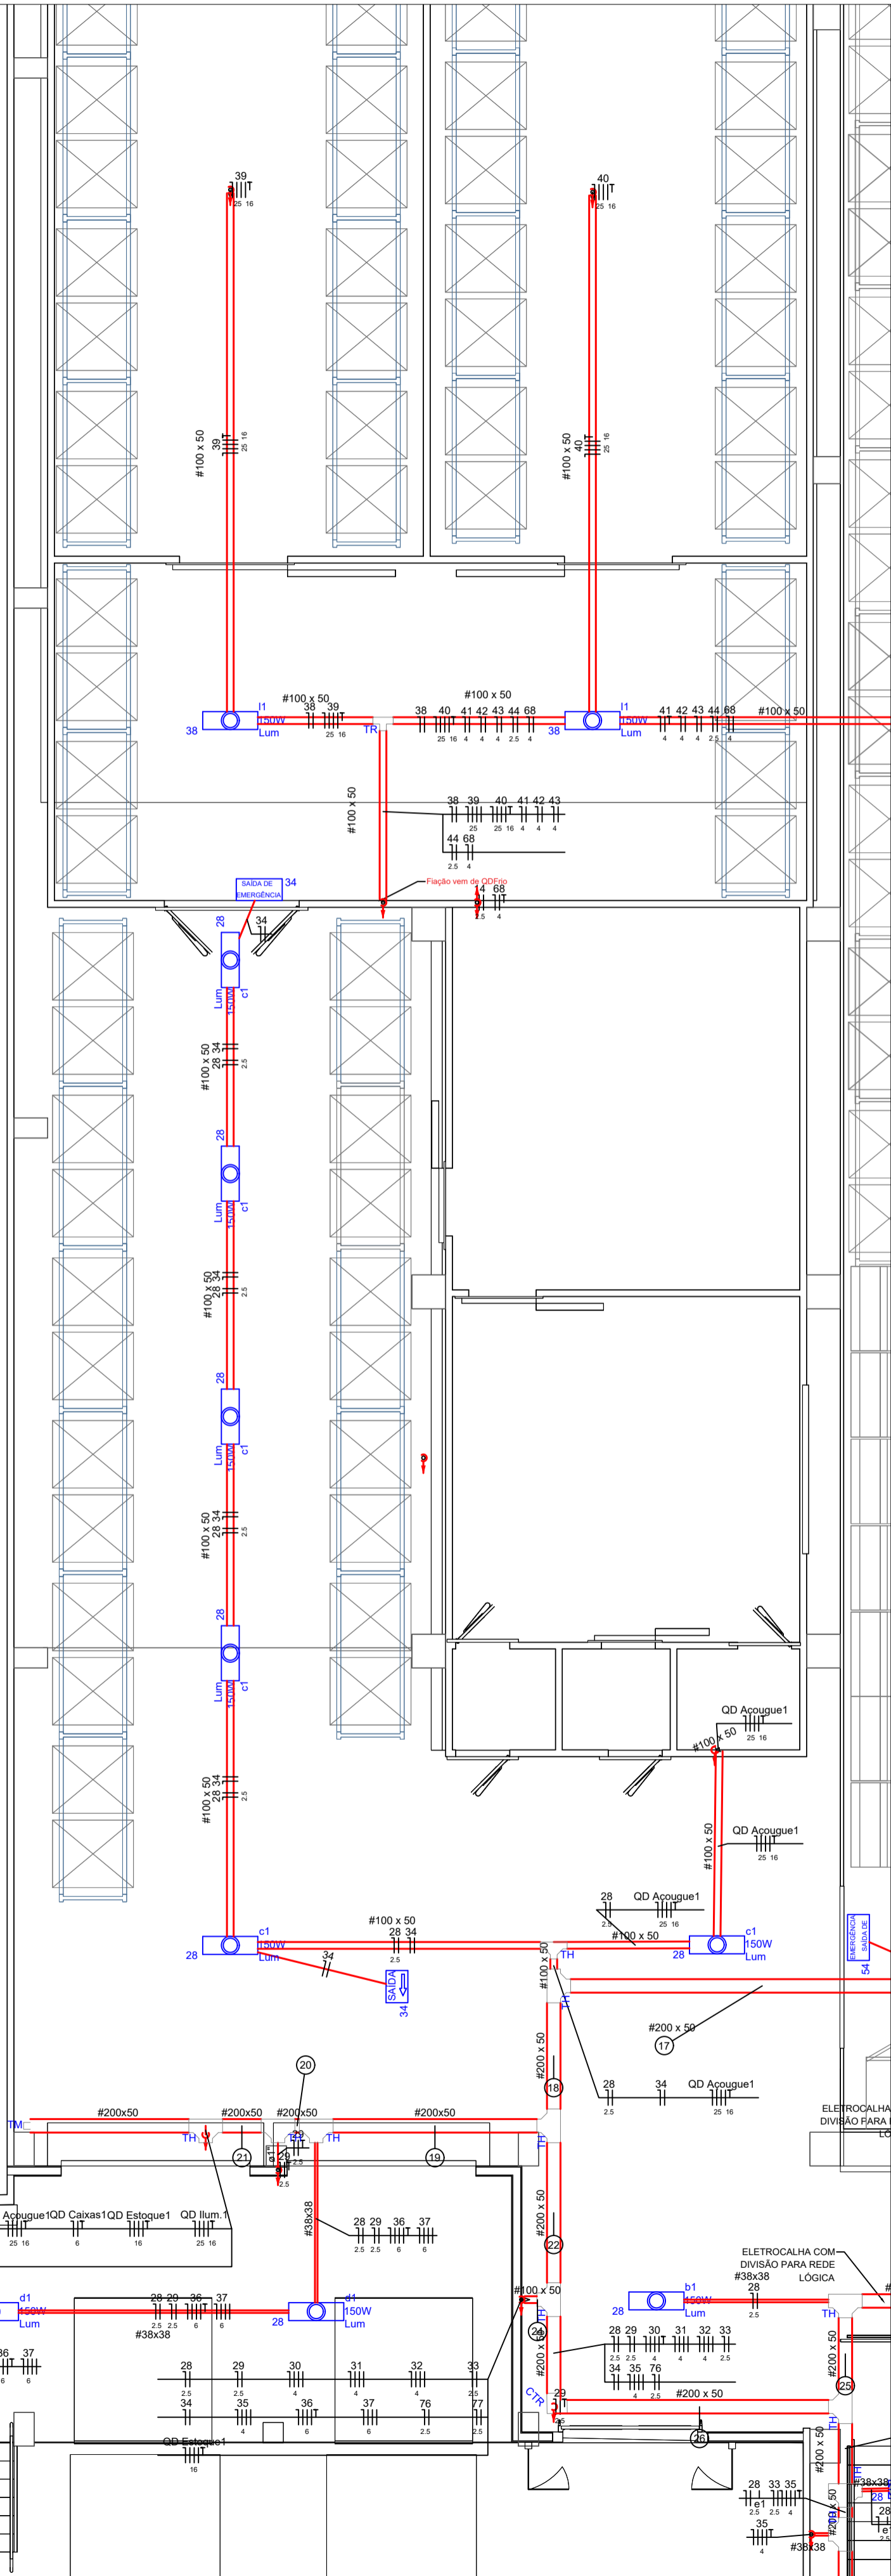


OBS: POTÊNCIA E
MODELO DAS LÂMPADAS
UTILIZADAS NESSE
PROJETO PODEM
DIFERIR DO PROJETO
LUMINOTÉCNICO.

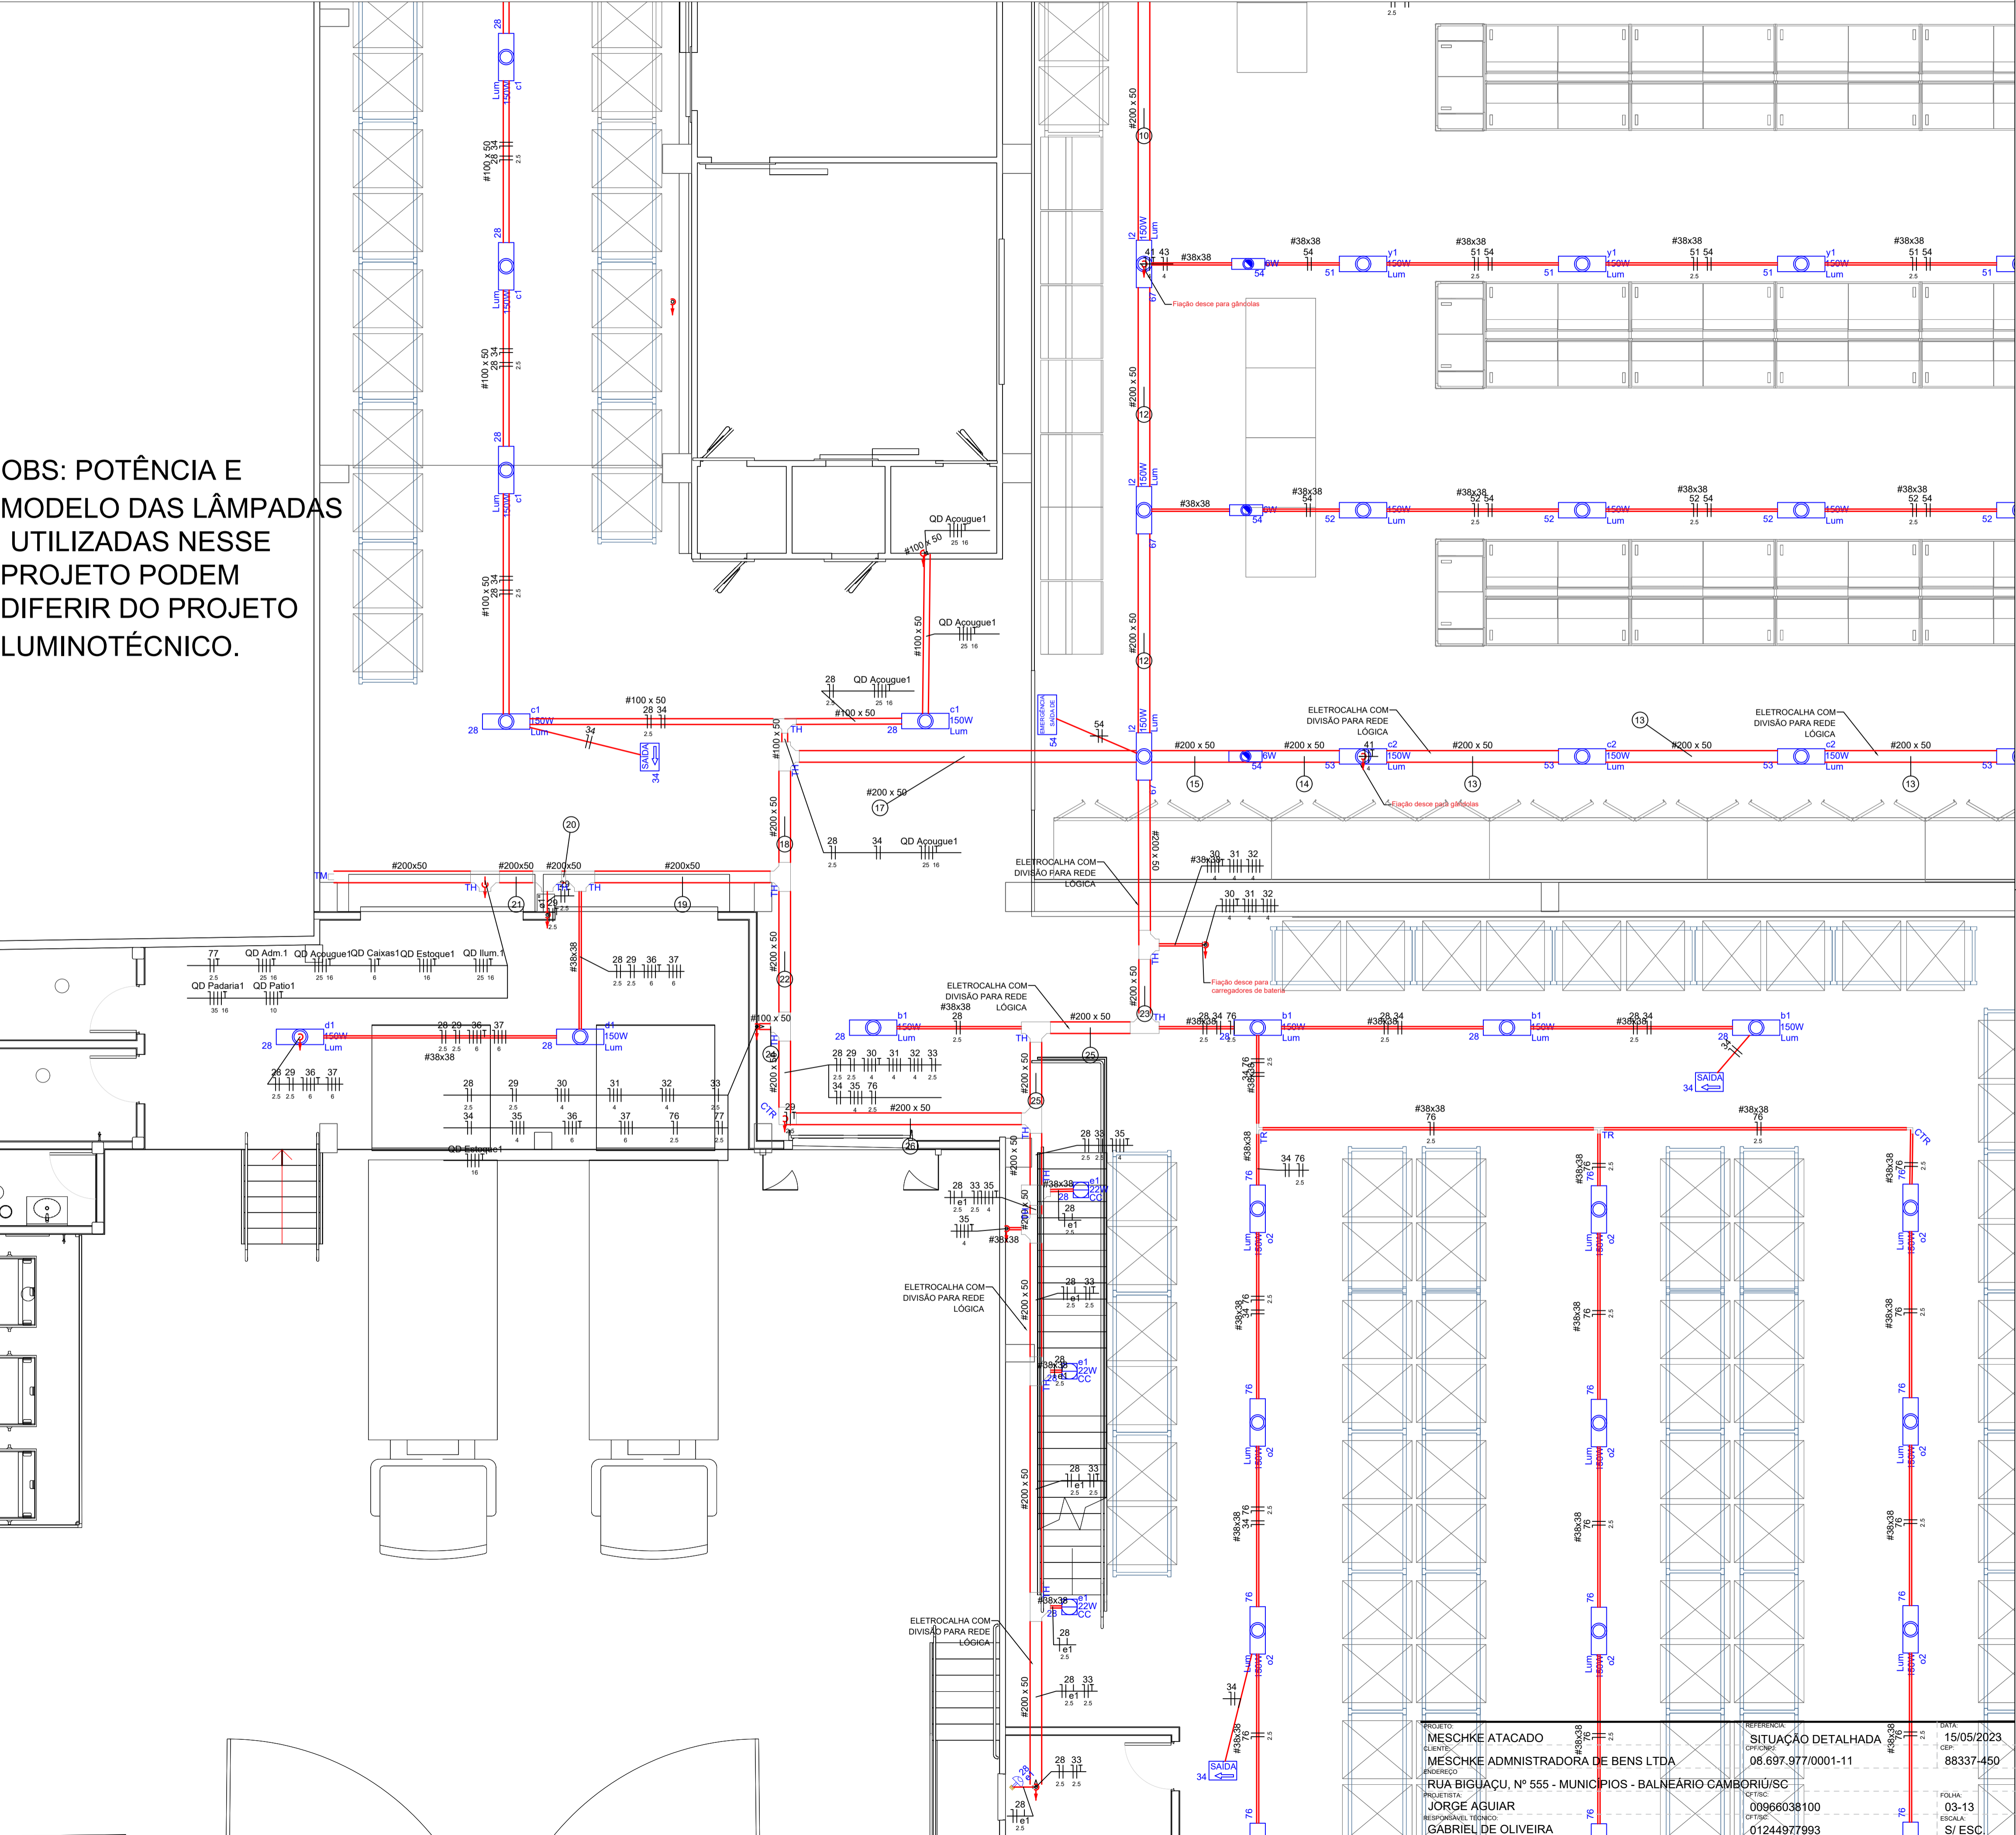


PROJETO	MESCHKE ATACADO	SITUAÇÃO DETALHADA	15/05/2023
CLIENTE	MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	OBJETO	88337-450
ENDEREÇO	RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	RESPONSÁVEL TÉCNICO	03-13
PROJETISTA	JORGE AGUIAR	ESCALA:	S/ ESC.
RESPONSÁVEL TÉCNICO	GABRIEL DE OLIVEIRA	REFERÊNCIA	00966038100
			01244977993

1:50

OBS: POTÊNCIA E MODELO DAS LÂMPADAS UTILIZADAS NESSE PROJETO PODEM DIFERIR DO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

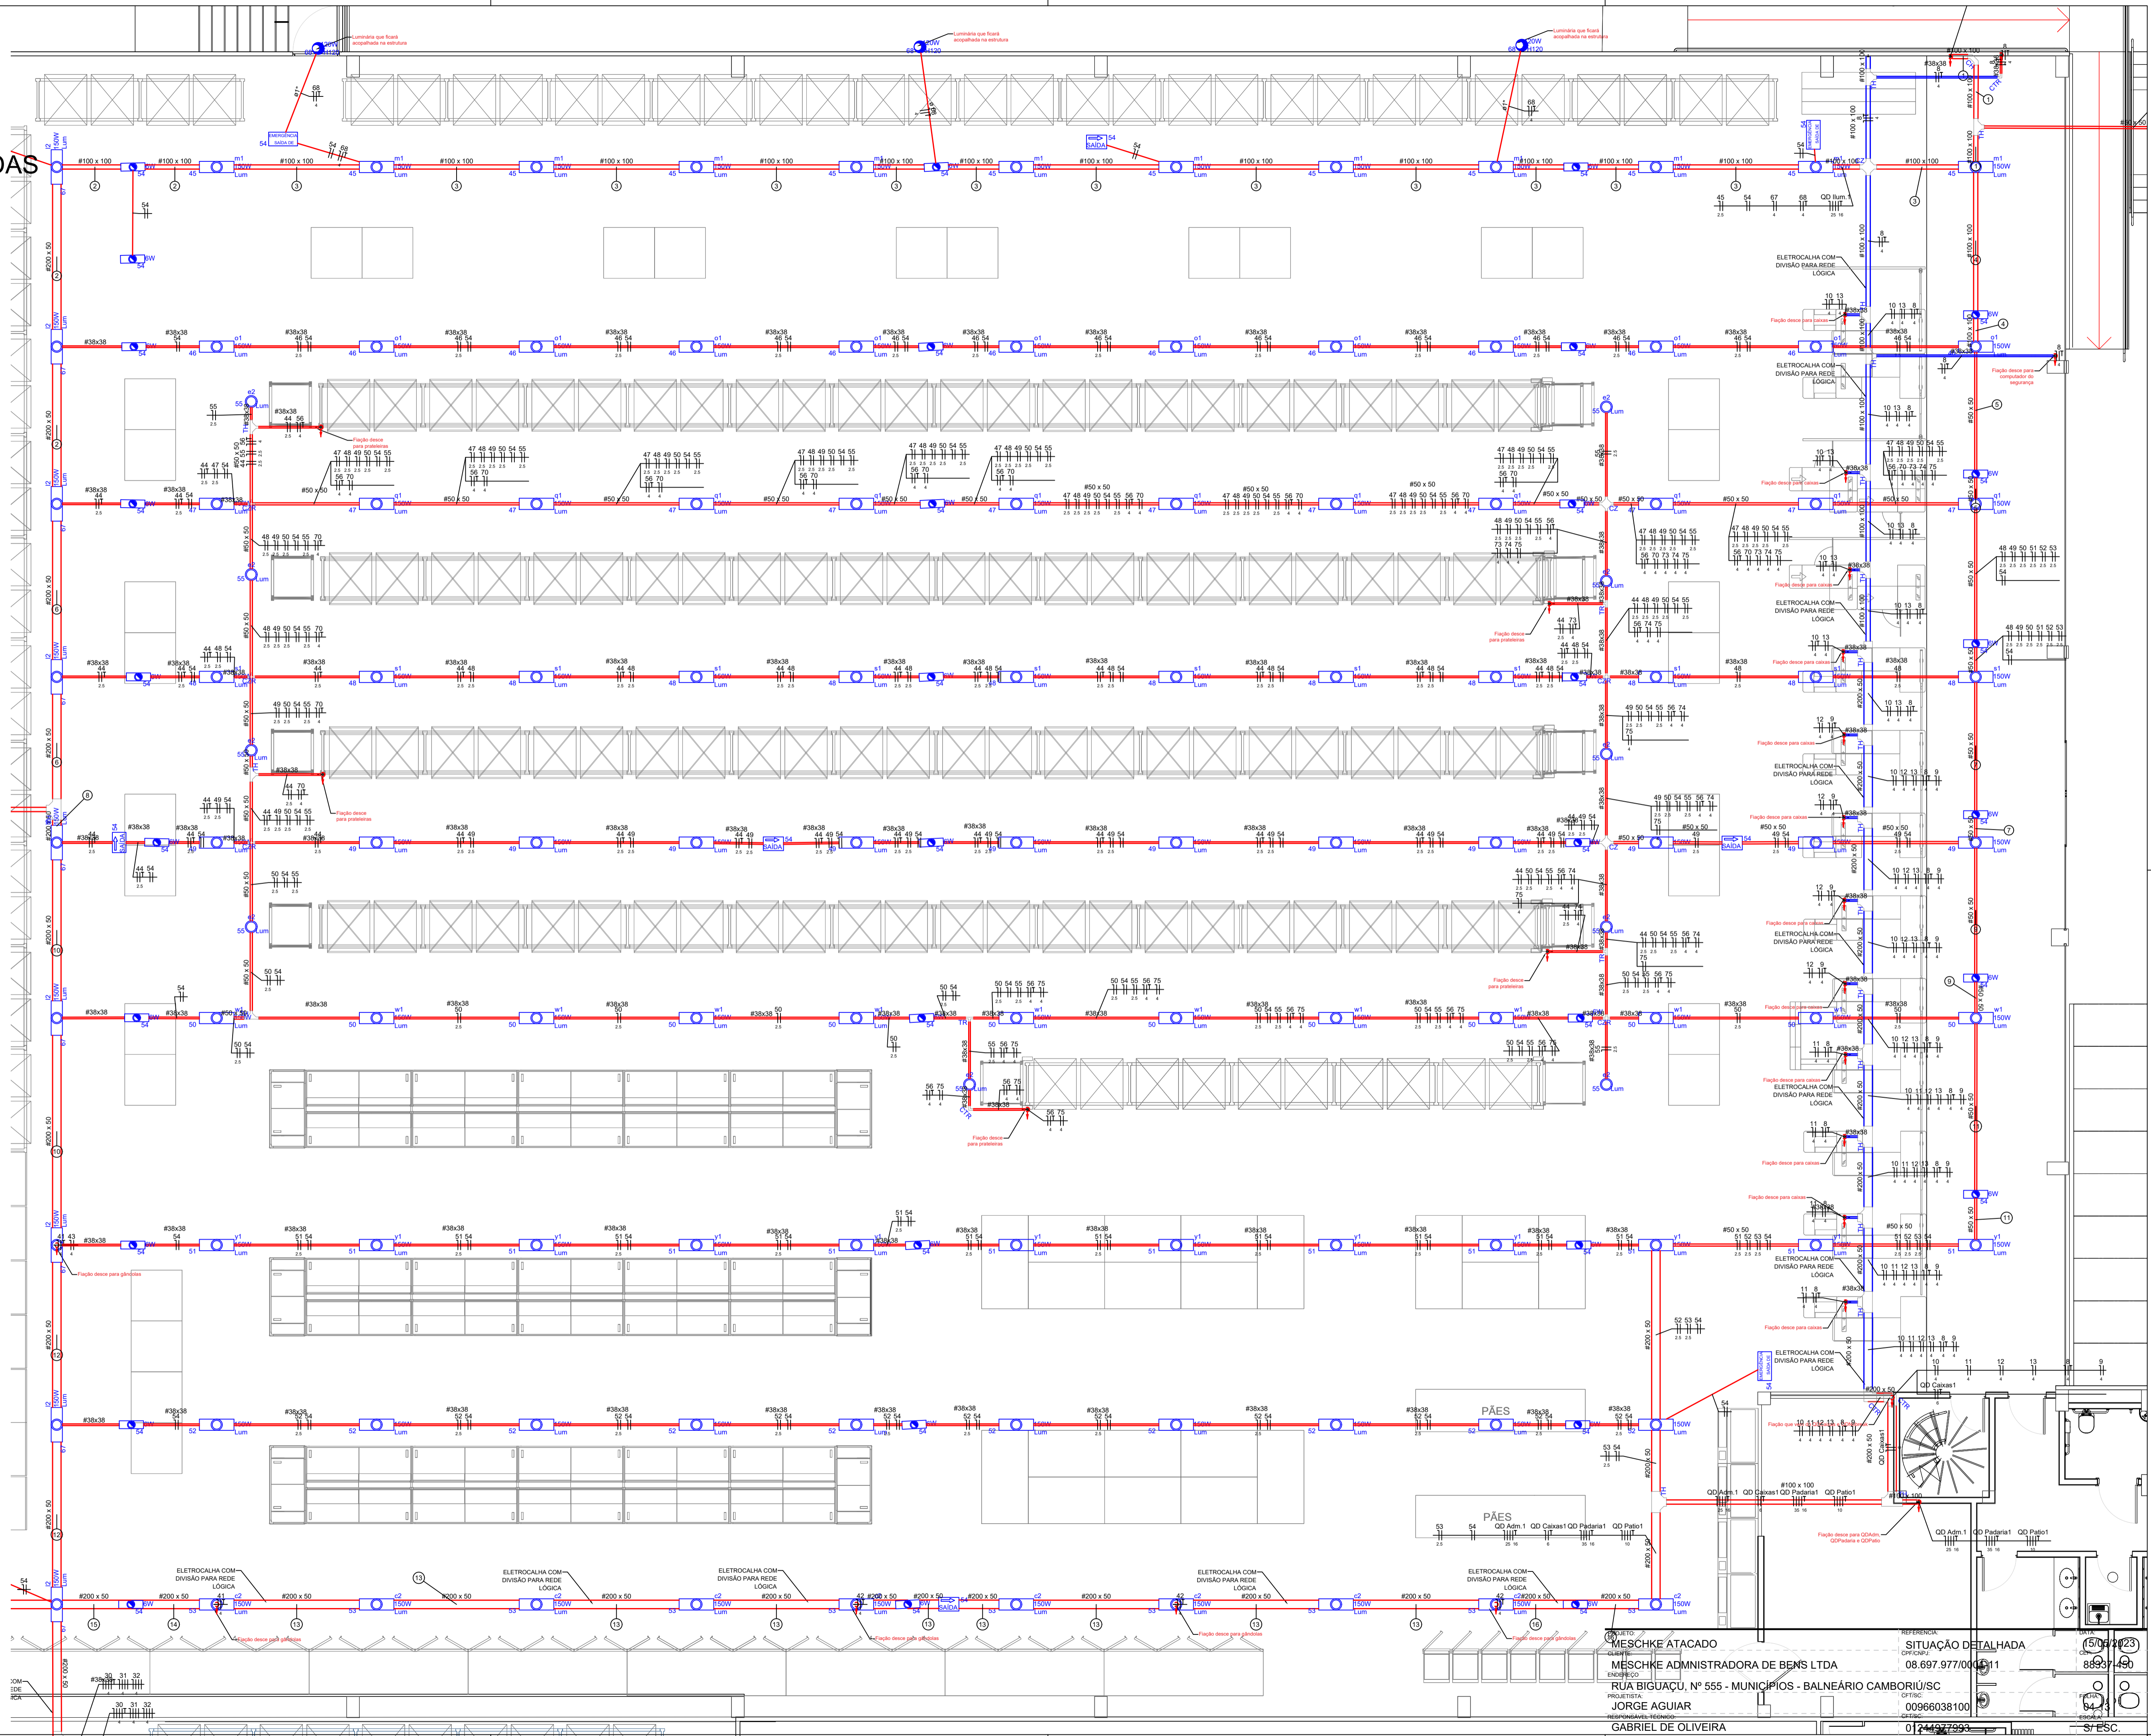



1:50

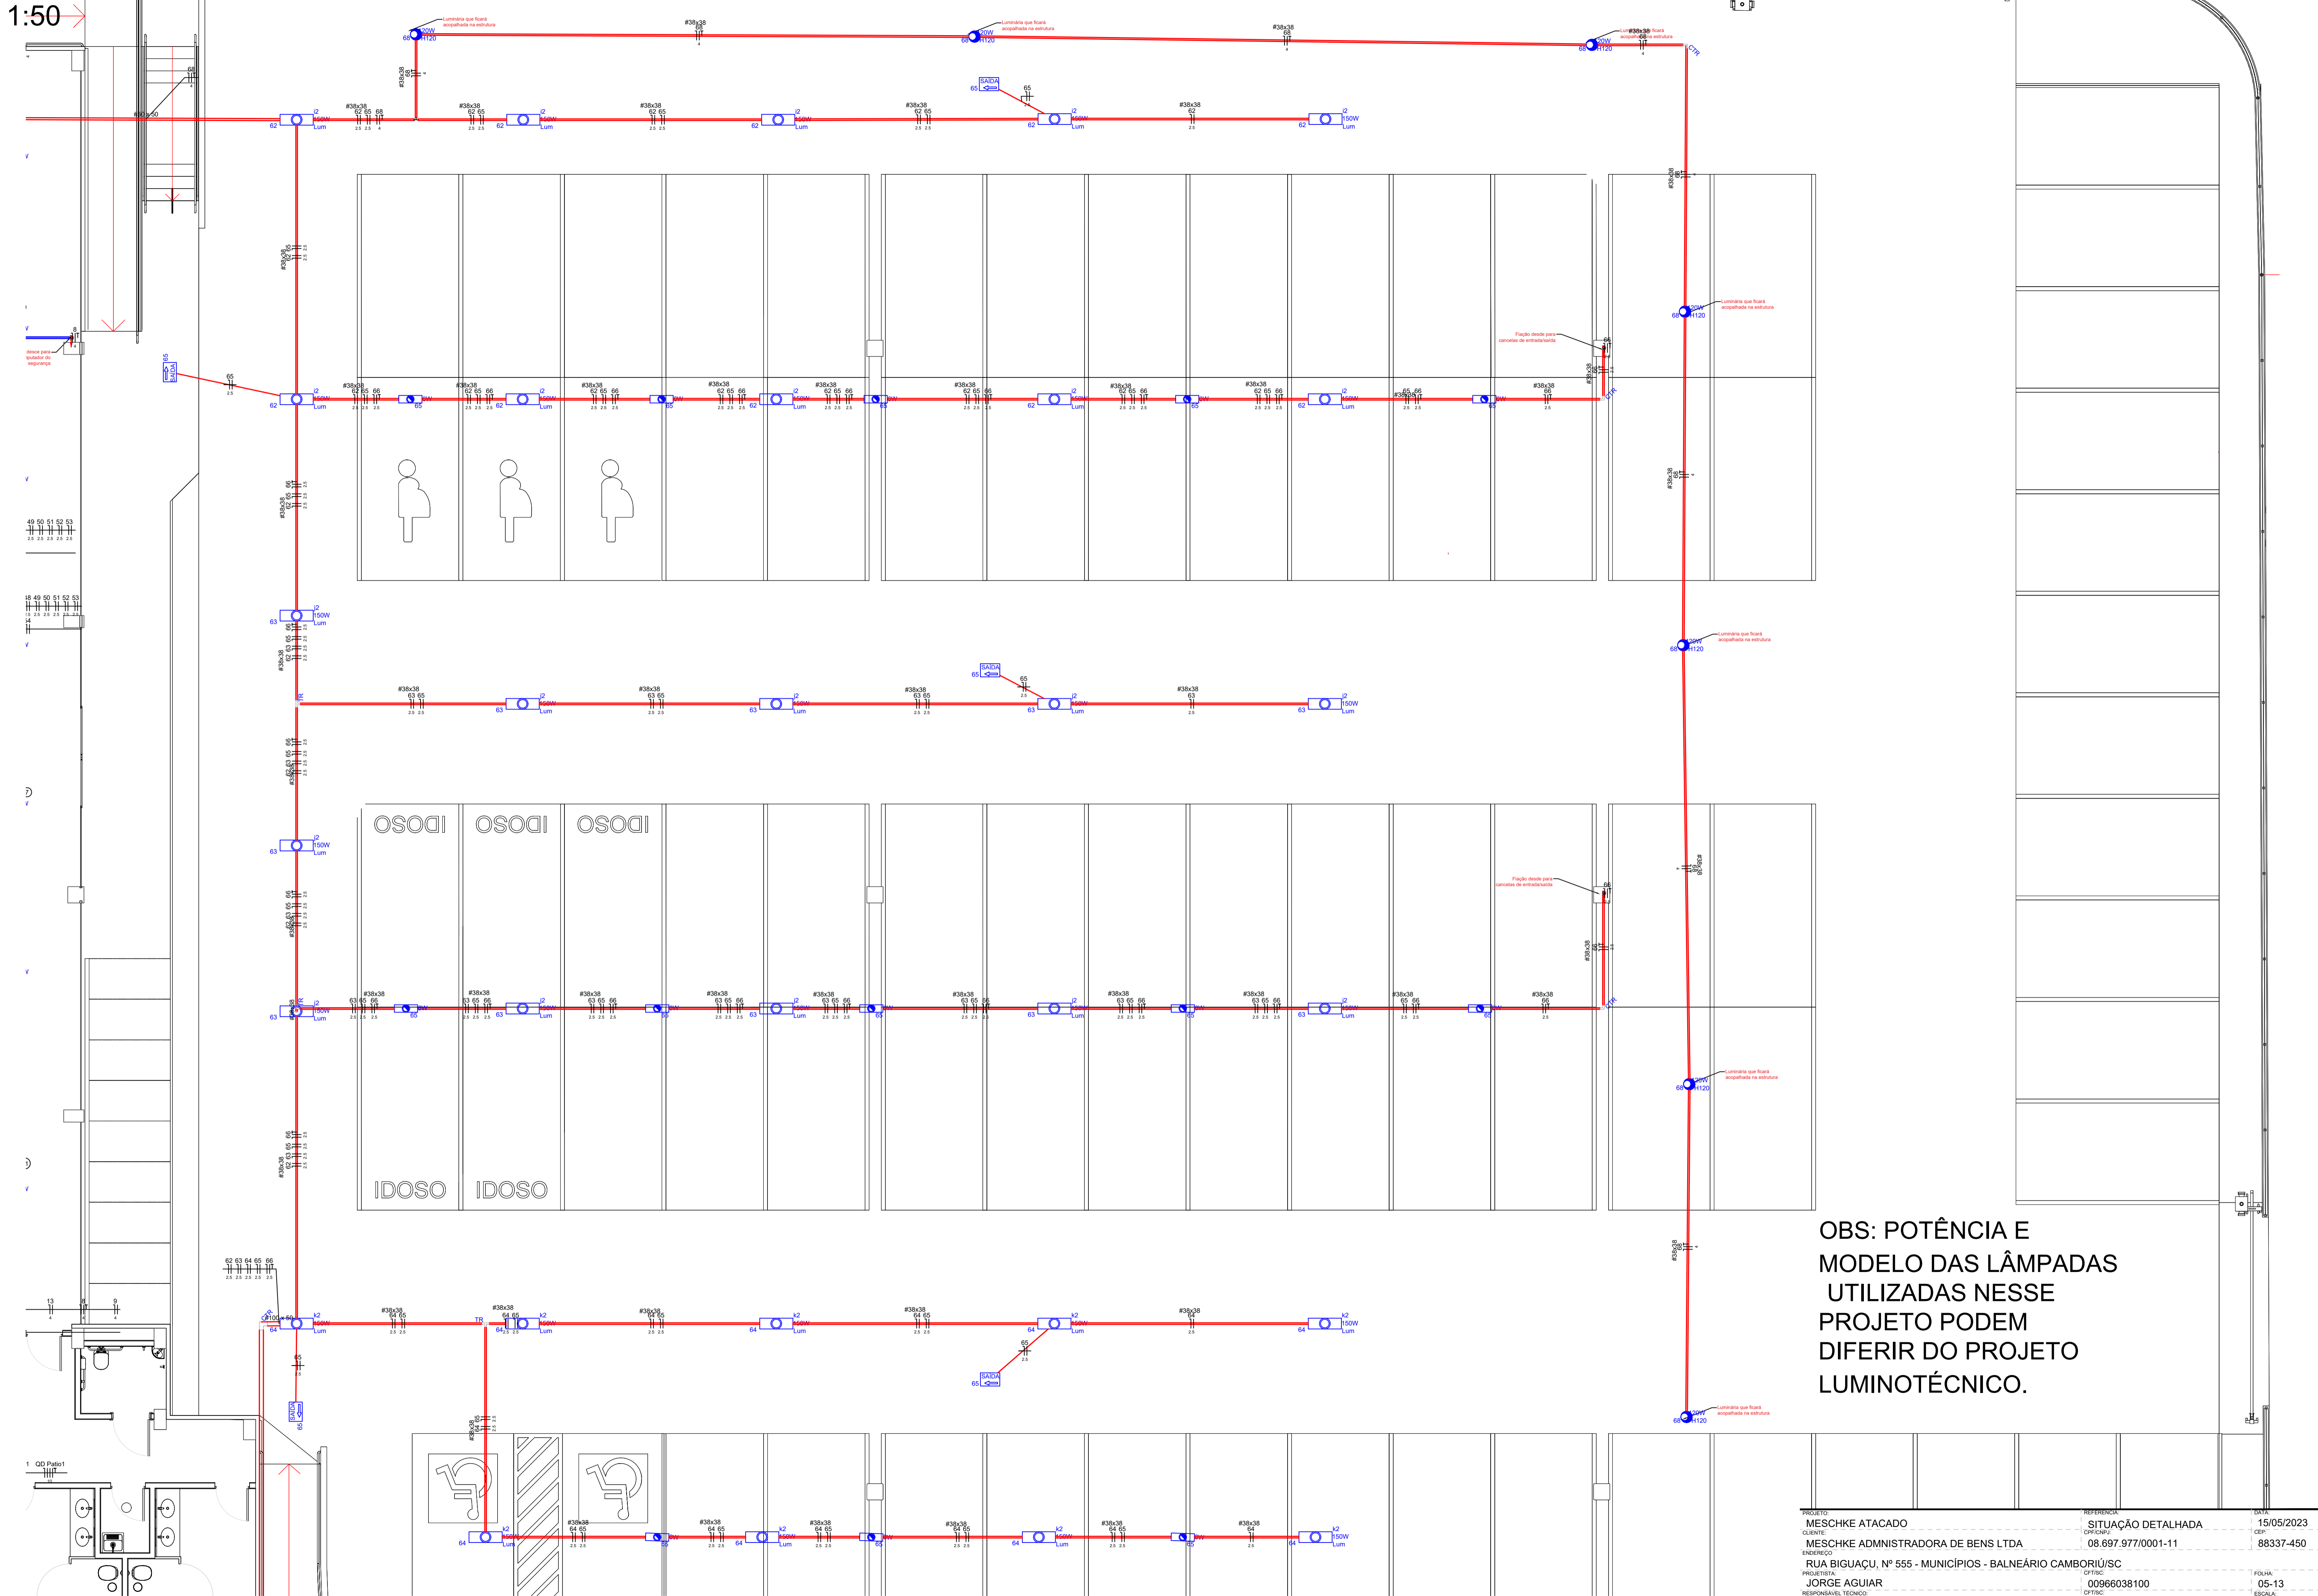




OBS: POTÊNCIA E MODELO DAS LÂMPADAS UTILIZADAS NESSE PROJETO PODEM DIFERIR DO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

PROJETO	REVISÃO	DATA
MESCHKE ATACADO	SITUAÇÃO DETALHADA	15/05/2023
CLIENTE	CHRGU	CEP
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDEREÇO		
RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
PROJETISTA	CFRSC	FOLHA
JORGE AGUIAR	096066308100	05-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CFRSC	ESCALA
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.

CASA DE MÁQUINAS, CAIXA D'ÁGUA
1:50

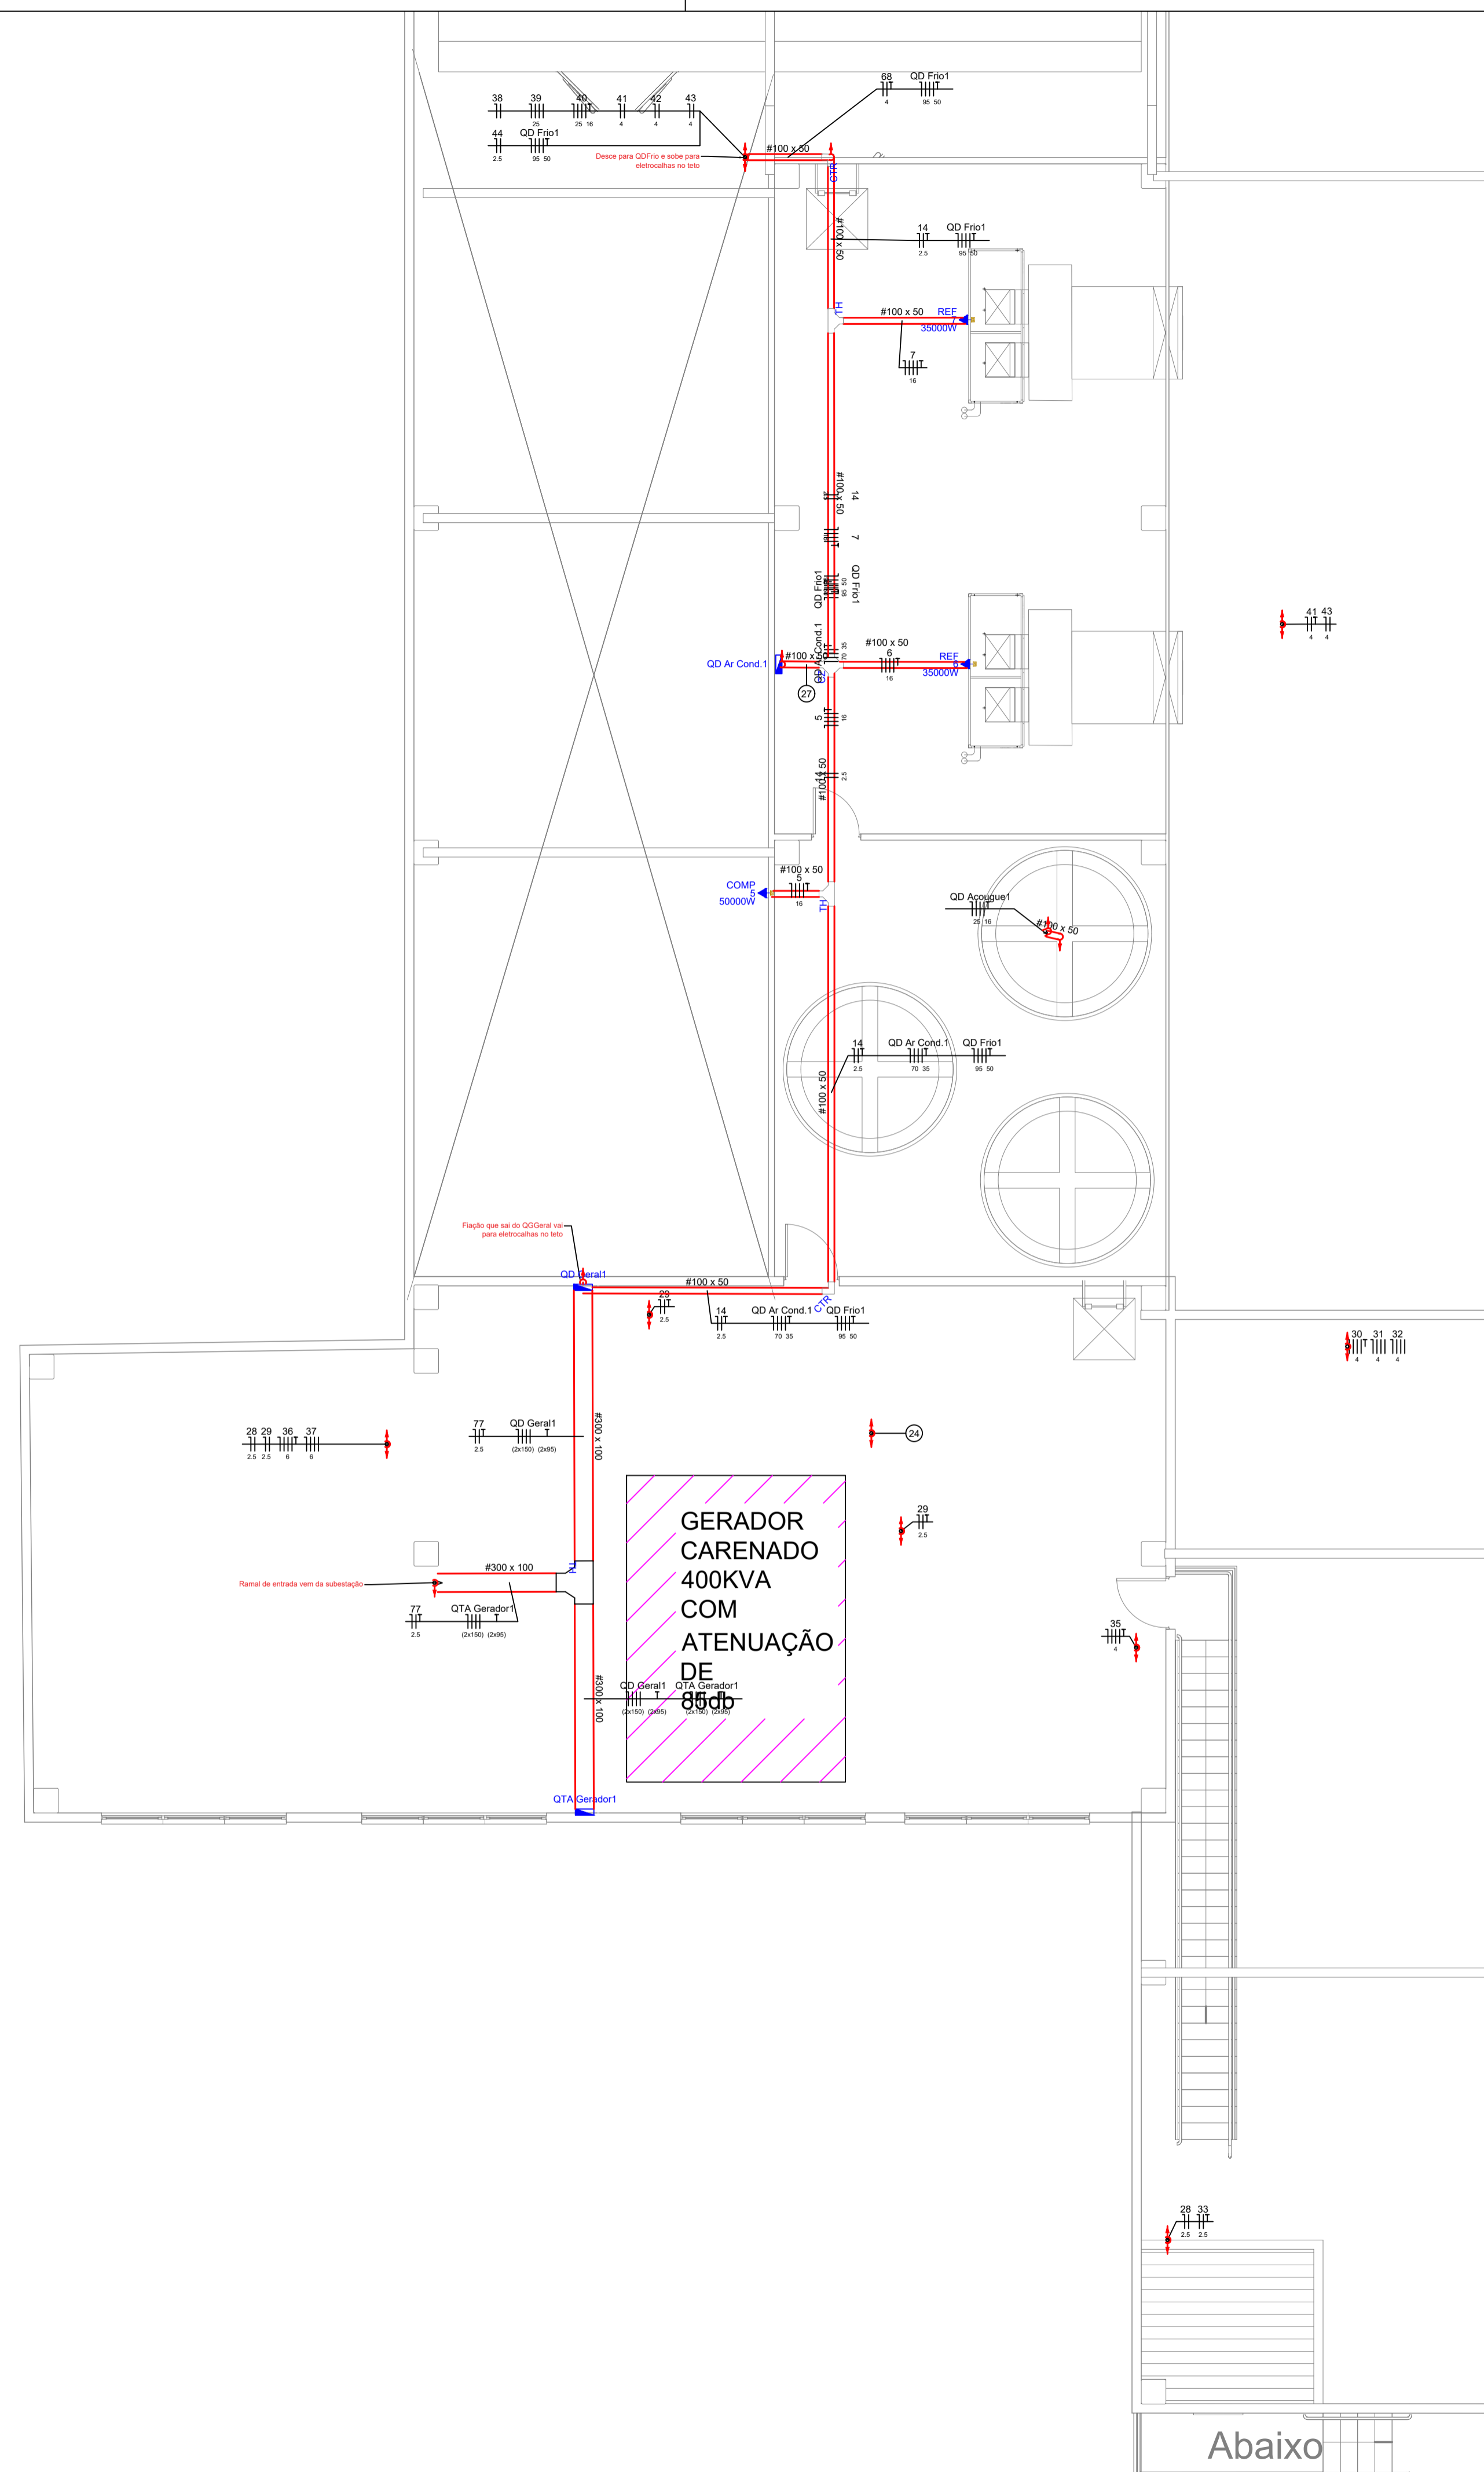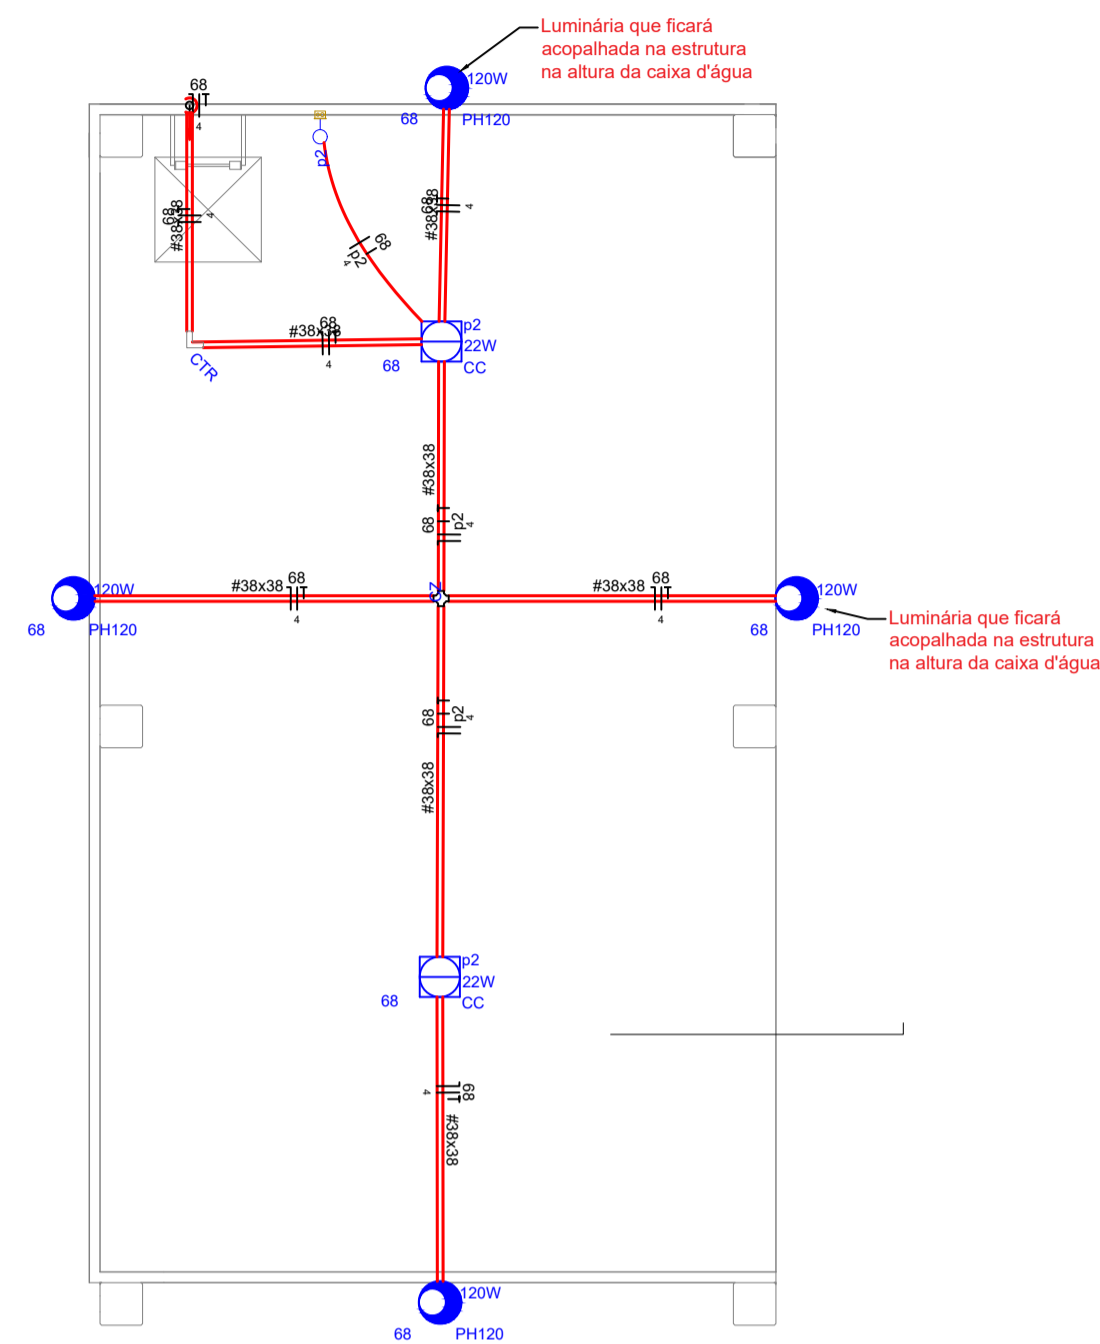


PROJETO	REFERÊNCIA	DATA
MESCHKE ATACADO	SITUAÇÃO DETALHADA	15/05/2023
CLIENTE:	CNPJ(CNPJ)	CEP:
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDEREÇO:		
RUA BIGAQUÁ, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
PROJETISTA:	CPT/SC	FOLHA
JORGE AGUIAR	00960638100	06-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	QTR/SC	ESCALA:
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.

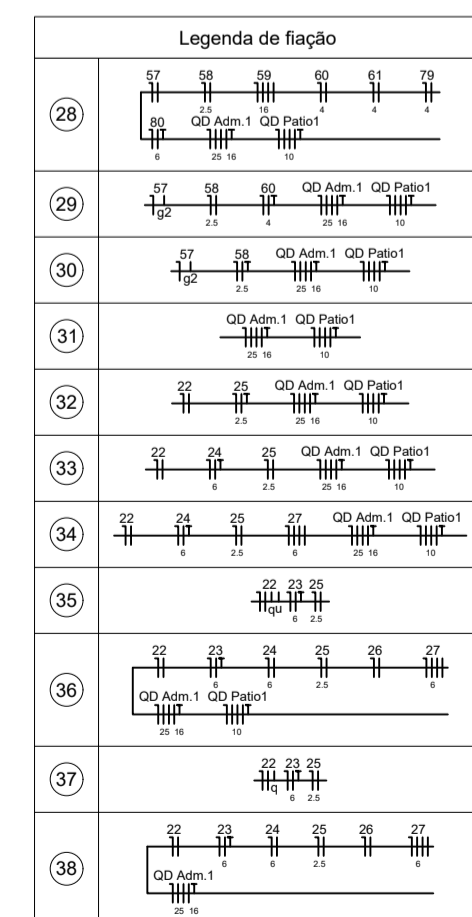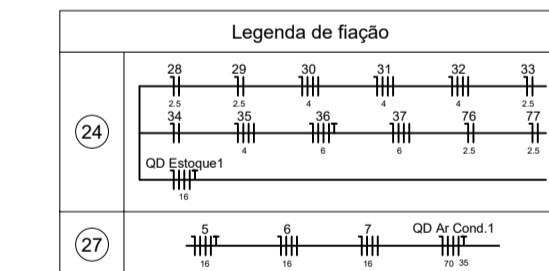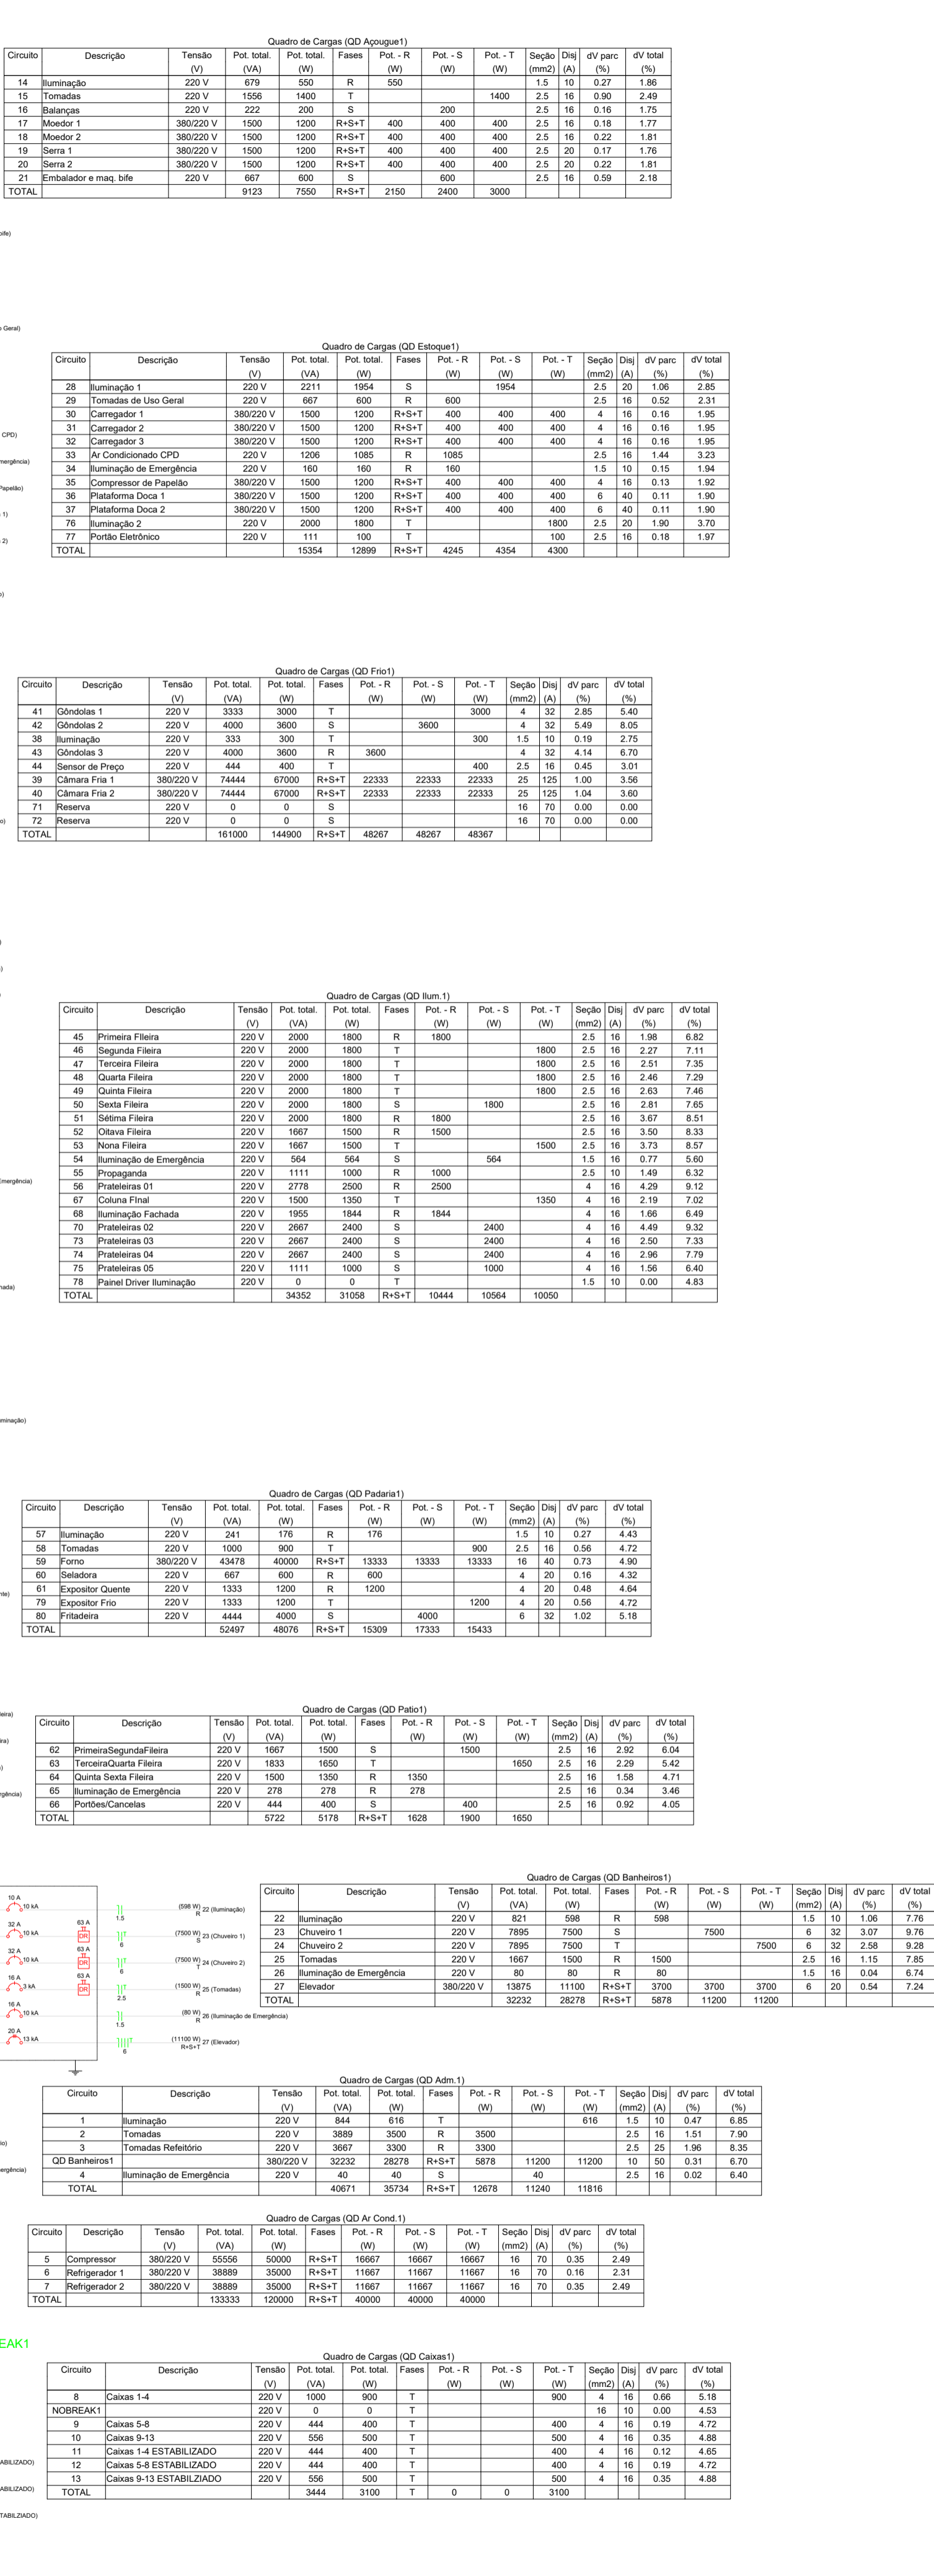

TÉRREO LOJA
1:50


1:50

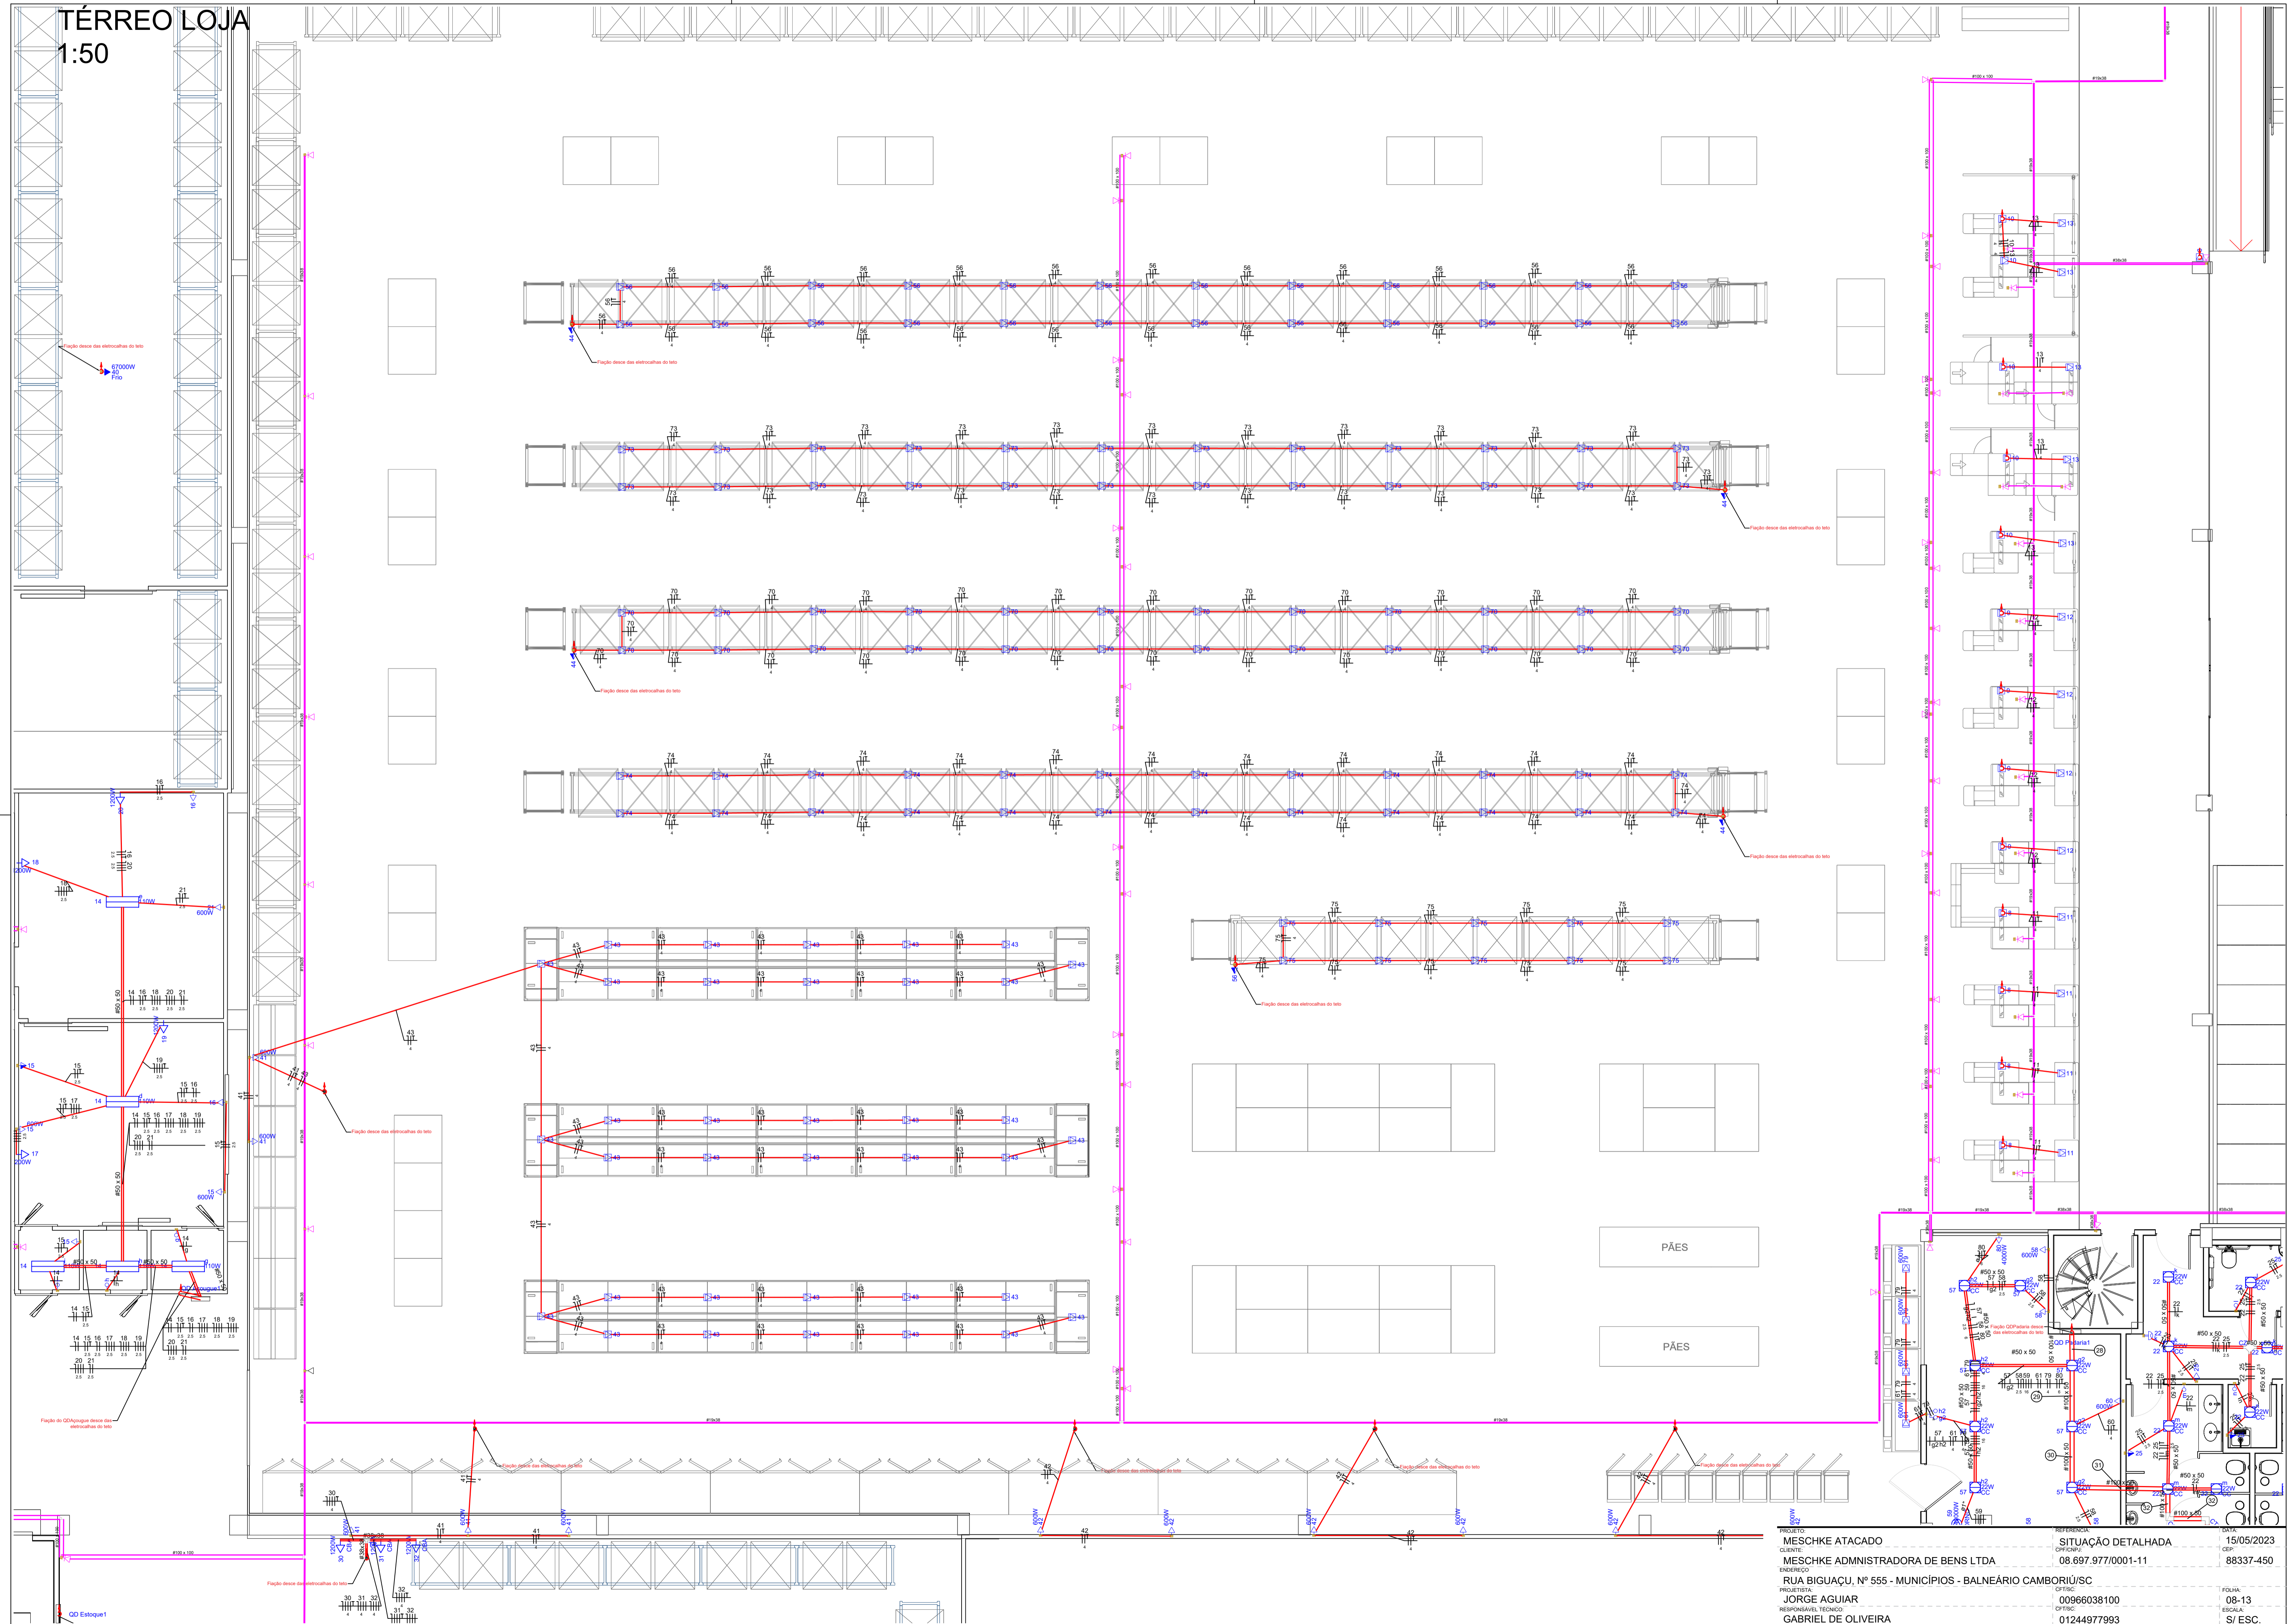


PROJETO	REFERENCIA	DATA
MESCHKE ATACADO	SITUAÇÃO DETALHADA	15/05/2023
CLIENTE	OTFISC	
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDREÇO		
RUA BIGAQUÁ, Nº 555 - MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÓ/SC		
PROJETISTA	OTFISC	FOLHA:
JORGE AGUIAR	00966038100	08-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO	OTFISC	ESCALA
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.

TÉRREO ESTOQUE

1:50

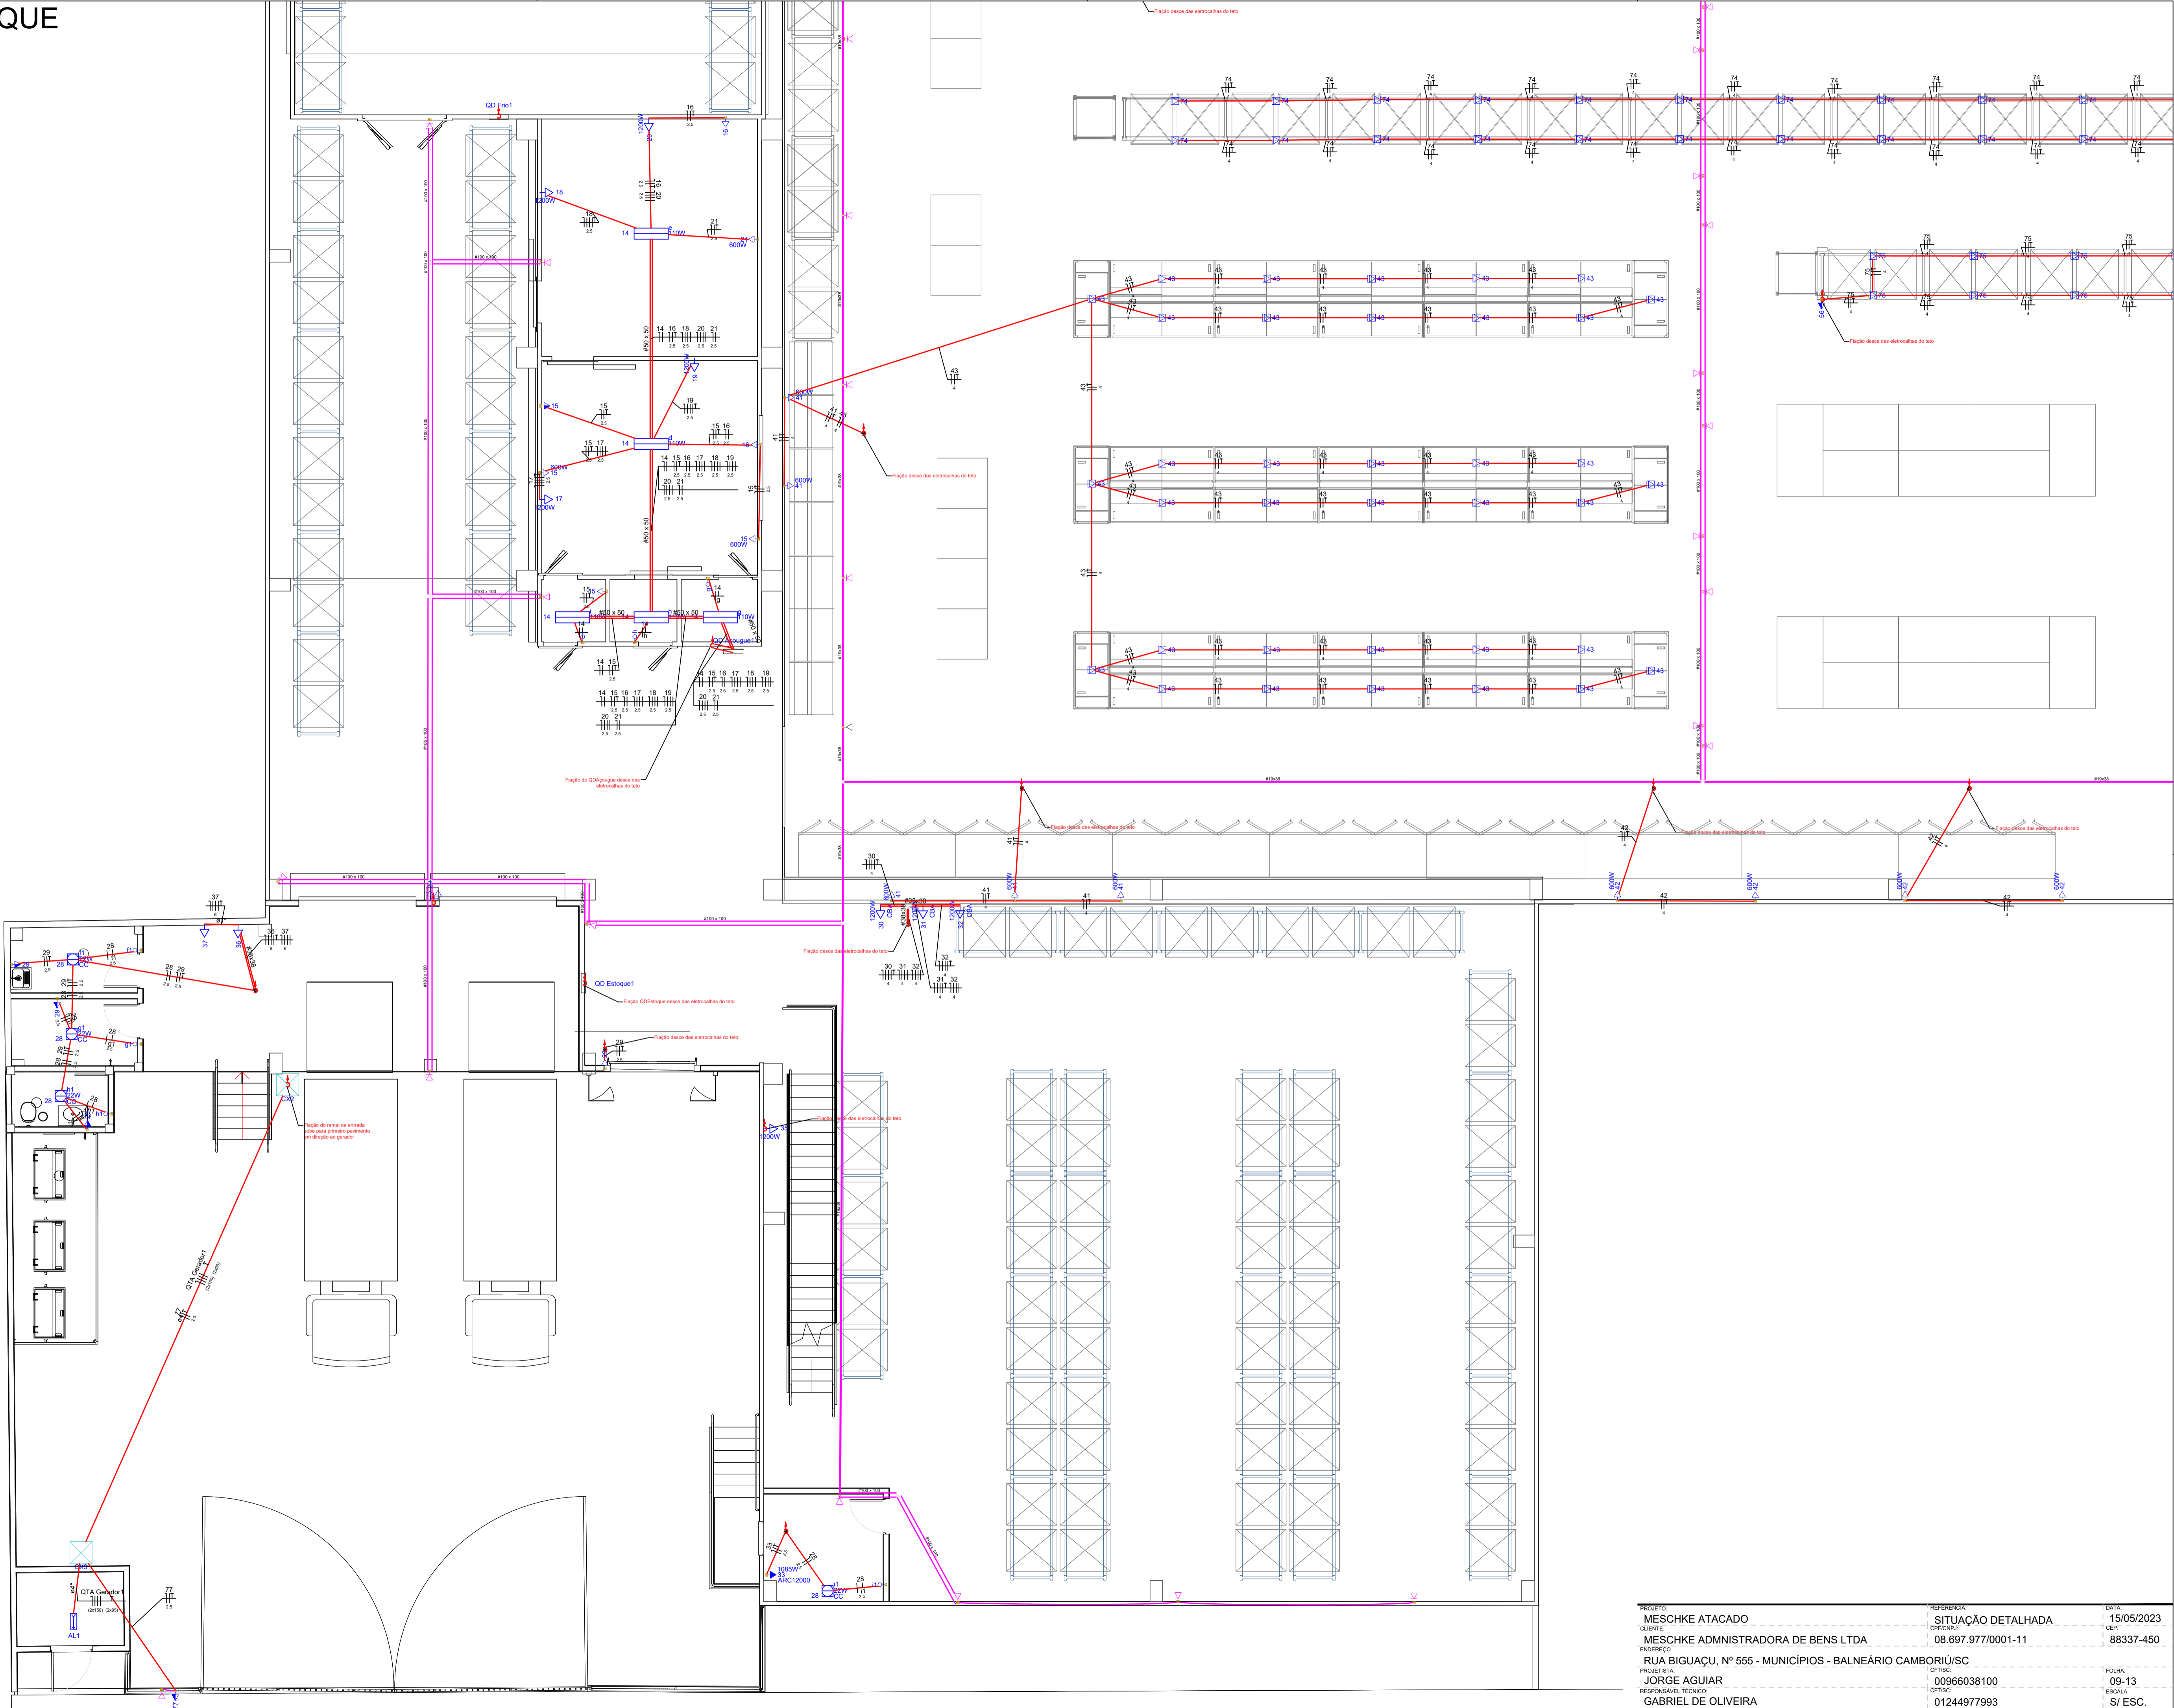


ISOMÉTRICO TÉRREO
1:400

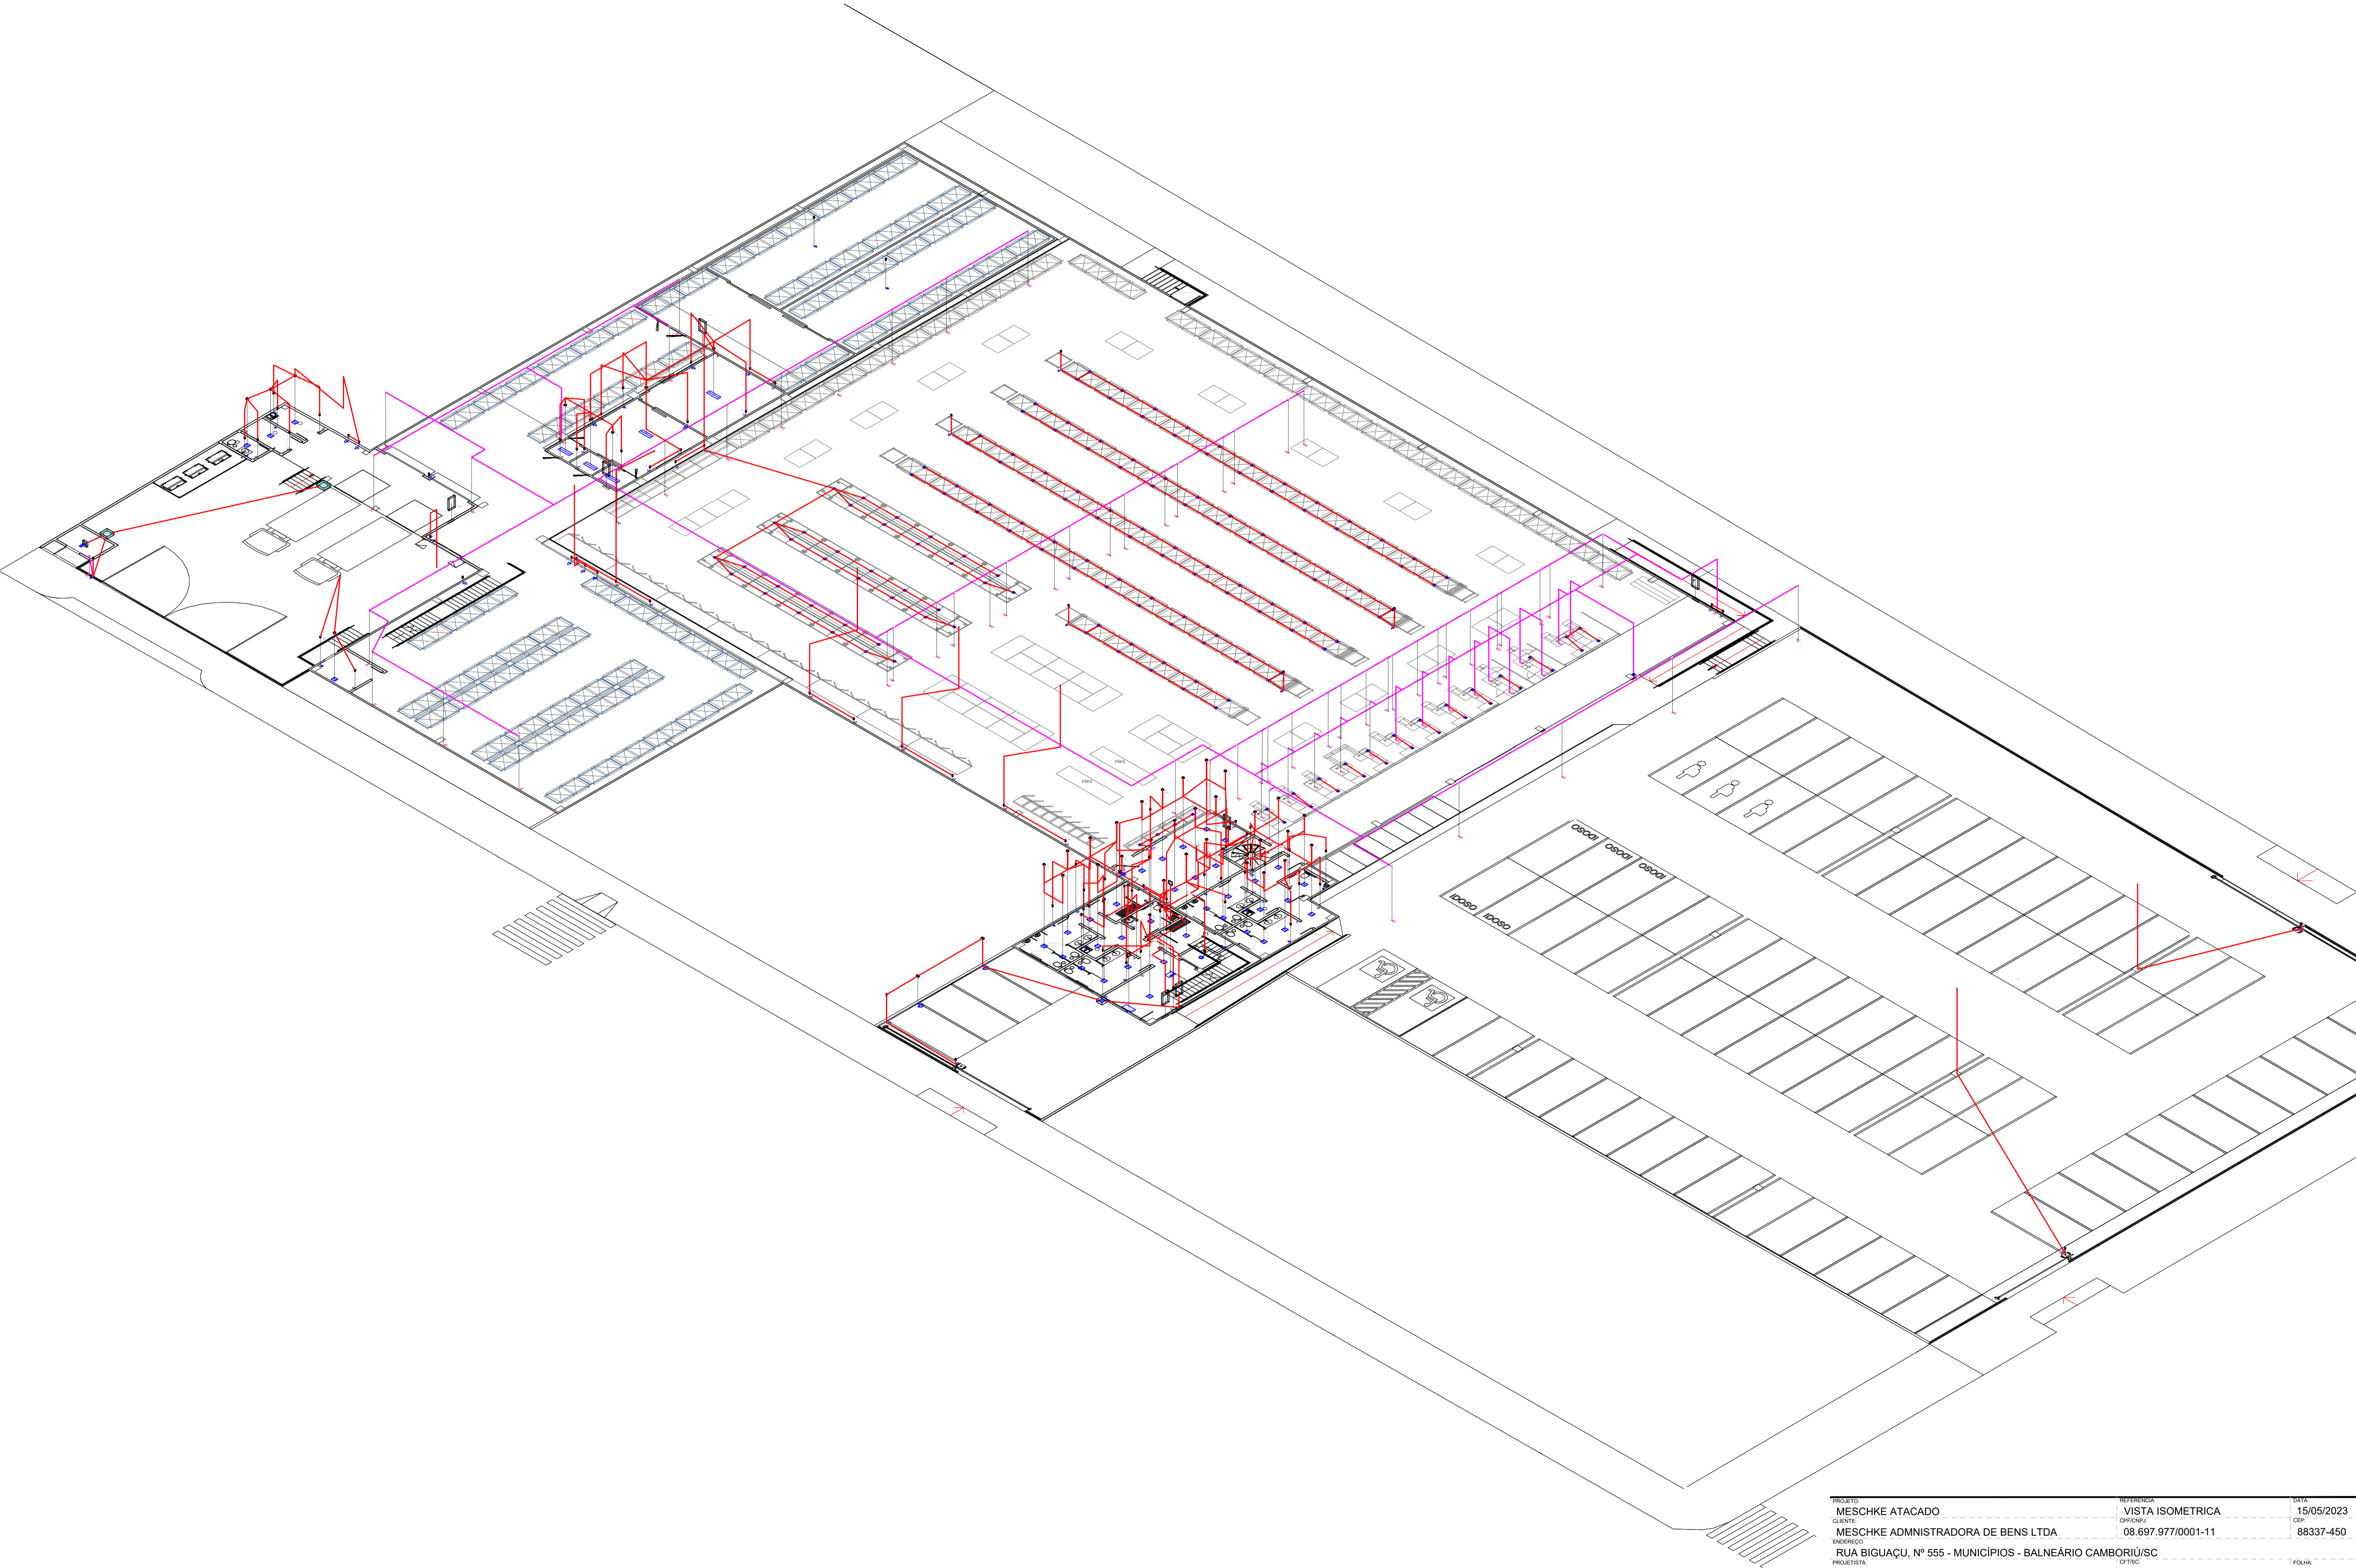

PROJETO	MESCHKE ATACADO	REFERENCIA	VISTA ISOMETRICA	DATA
CLIENTE	MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	OPERAÇÃO	08.697.977/0001-11	15/05/2023
ENDEREÇO	RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CEP	88337-450	
PROJETISTA	JORGE AGUIAR	CRTS	00966038100	FOLHA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	GABRIEL DE OLIVEIRA	CRTS	01244977993	10-13
				ESCALA:
				S/ ESC.

Aprovado para: Engenharia de Arquitetura - 12/05/2023 14:44:13
Gabriel de Oliveira - Engenheiro de Arquitetura - 12/05/2023 14:44:13


ISOMÉTRICO TETO
1:400

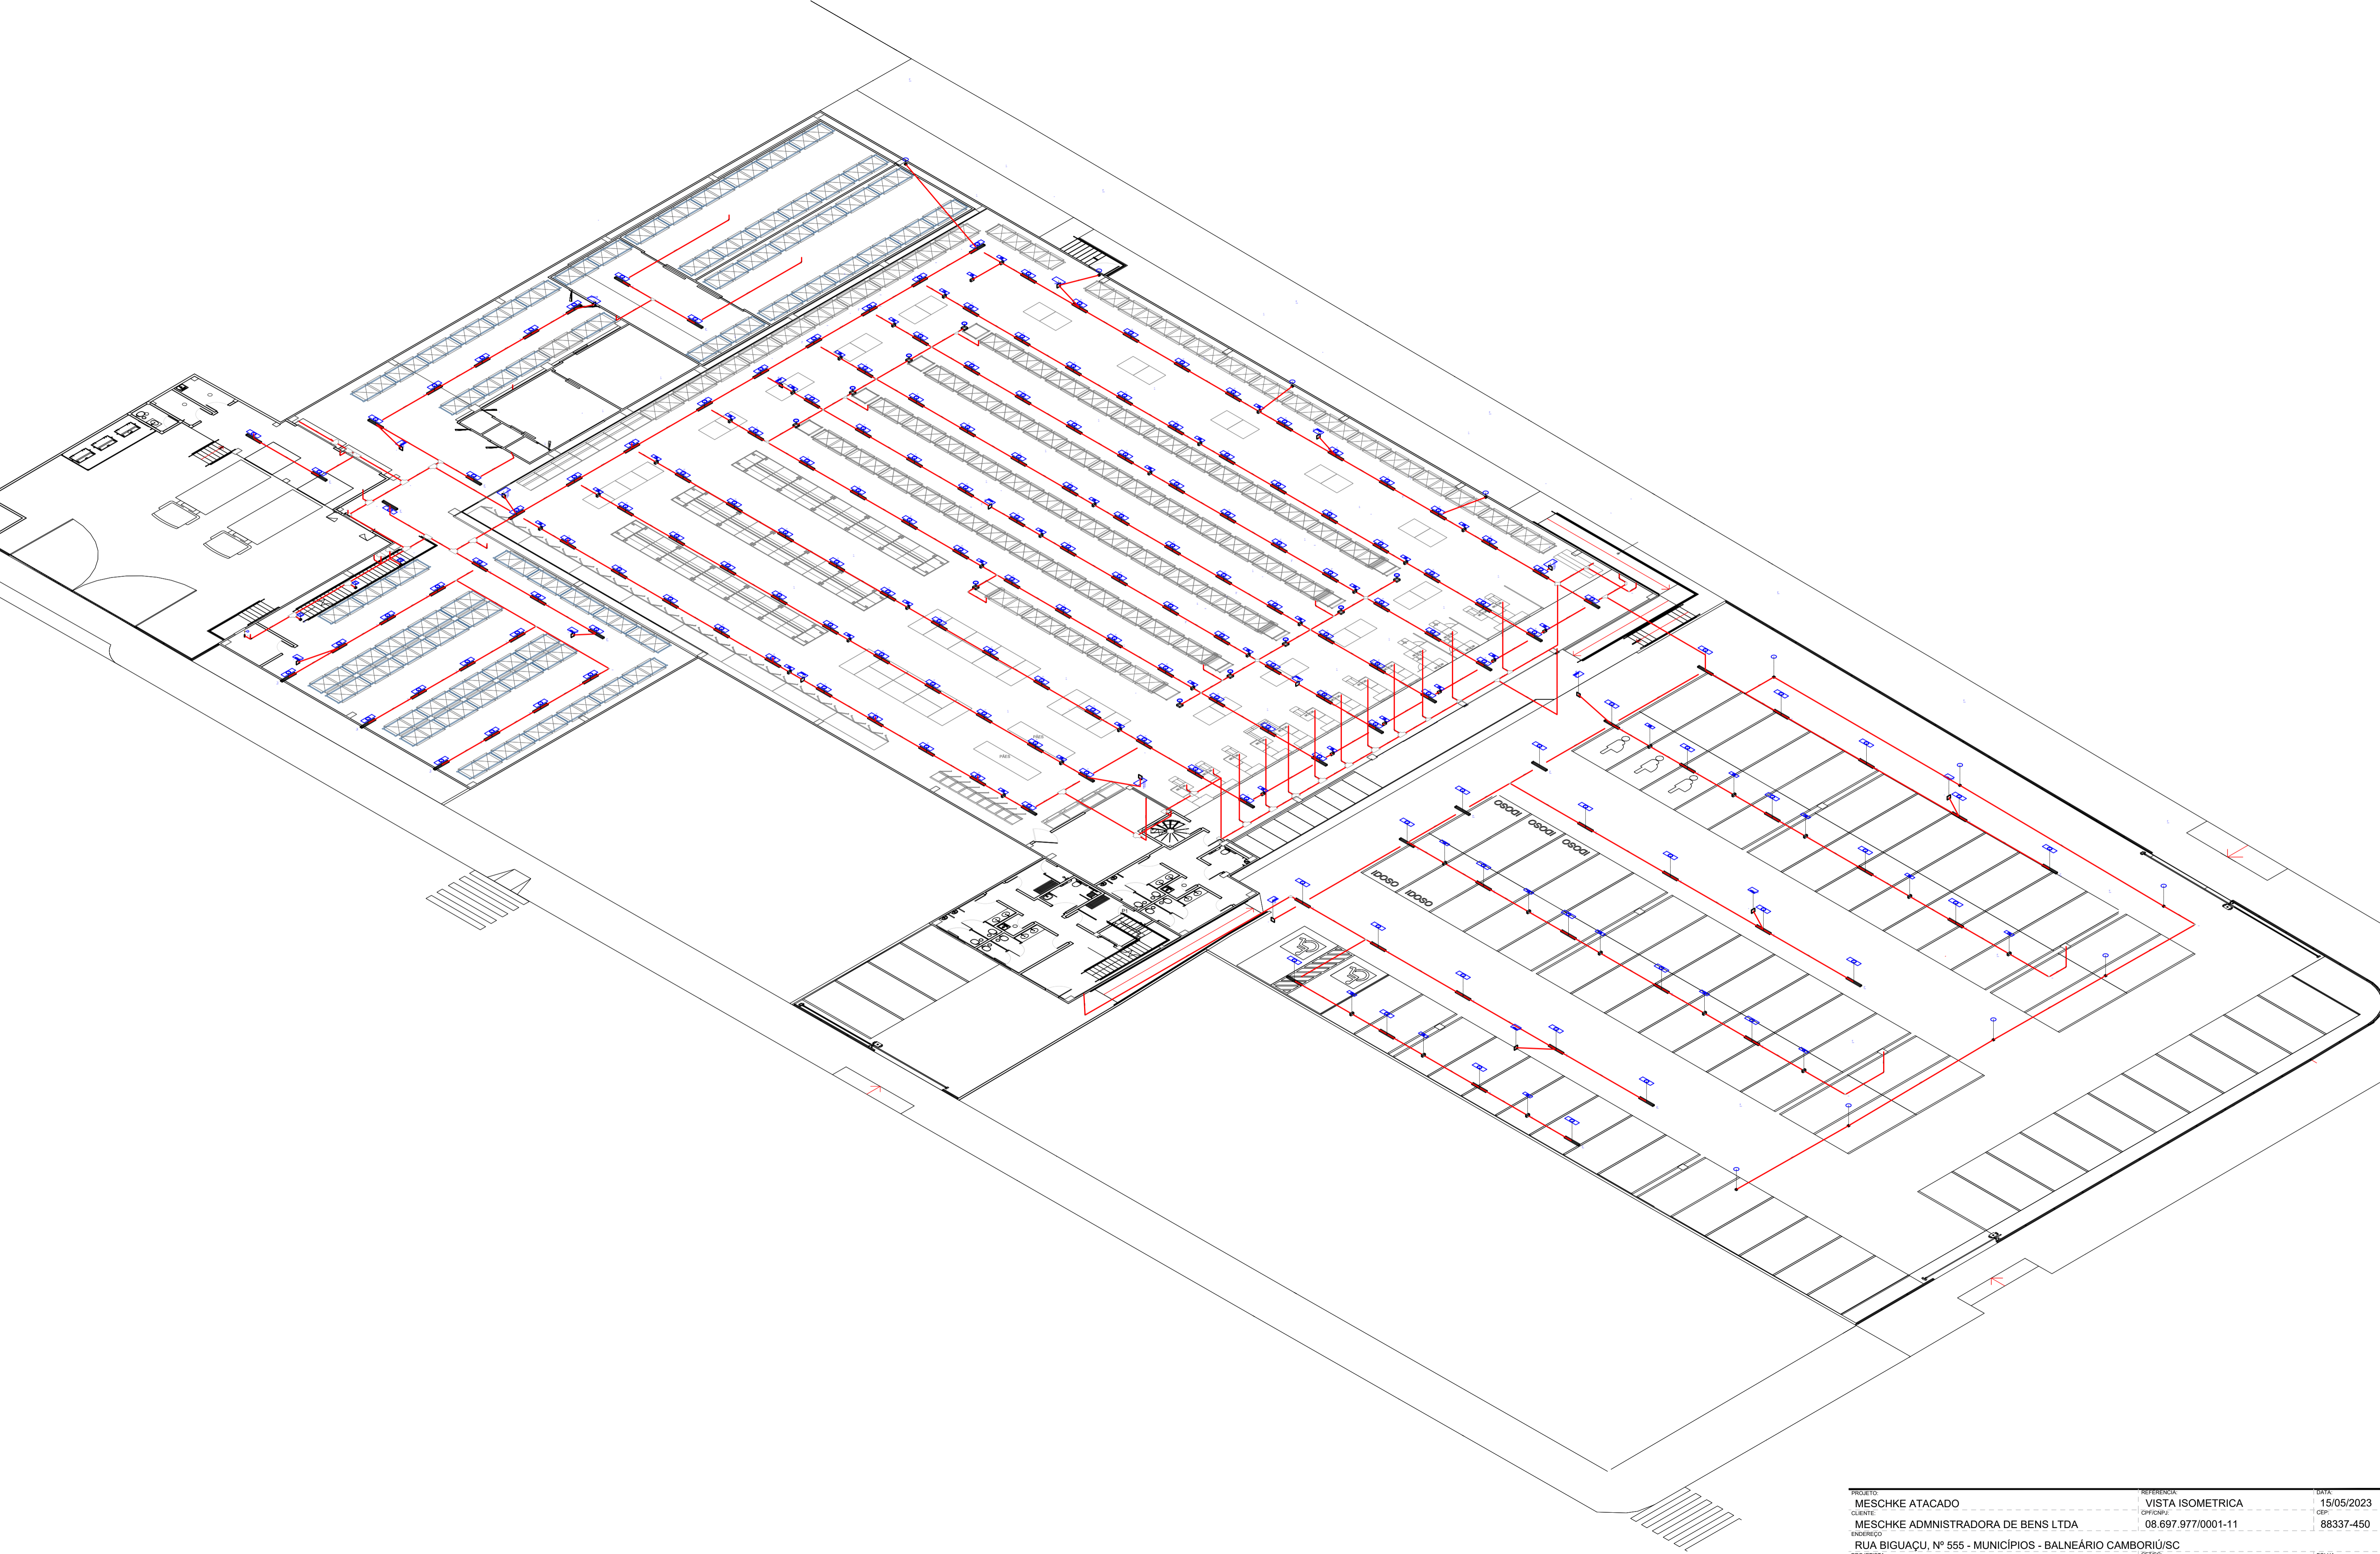

PROJETO	REFERENCIAL	DATA
MESCHKE ATACADO	VISTA ISOMETRICA	15/05/2023
CLIENTE	OPFONUM	CEP
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDEREÇO		
RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICIPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
PROJETISTA	OTFISC	FOLHA
JORGE AGUIAR	00966038100	11-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO	OTFISC	ESCALA
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.


Aprovado para: Engenharia de Arquitetura - 2023/05/15 14:44:13
Aprovado para: Engenharia de Arquitetura - 2023/05/15 14:44:13

DETALHE QUADRO GERAL
1:40

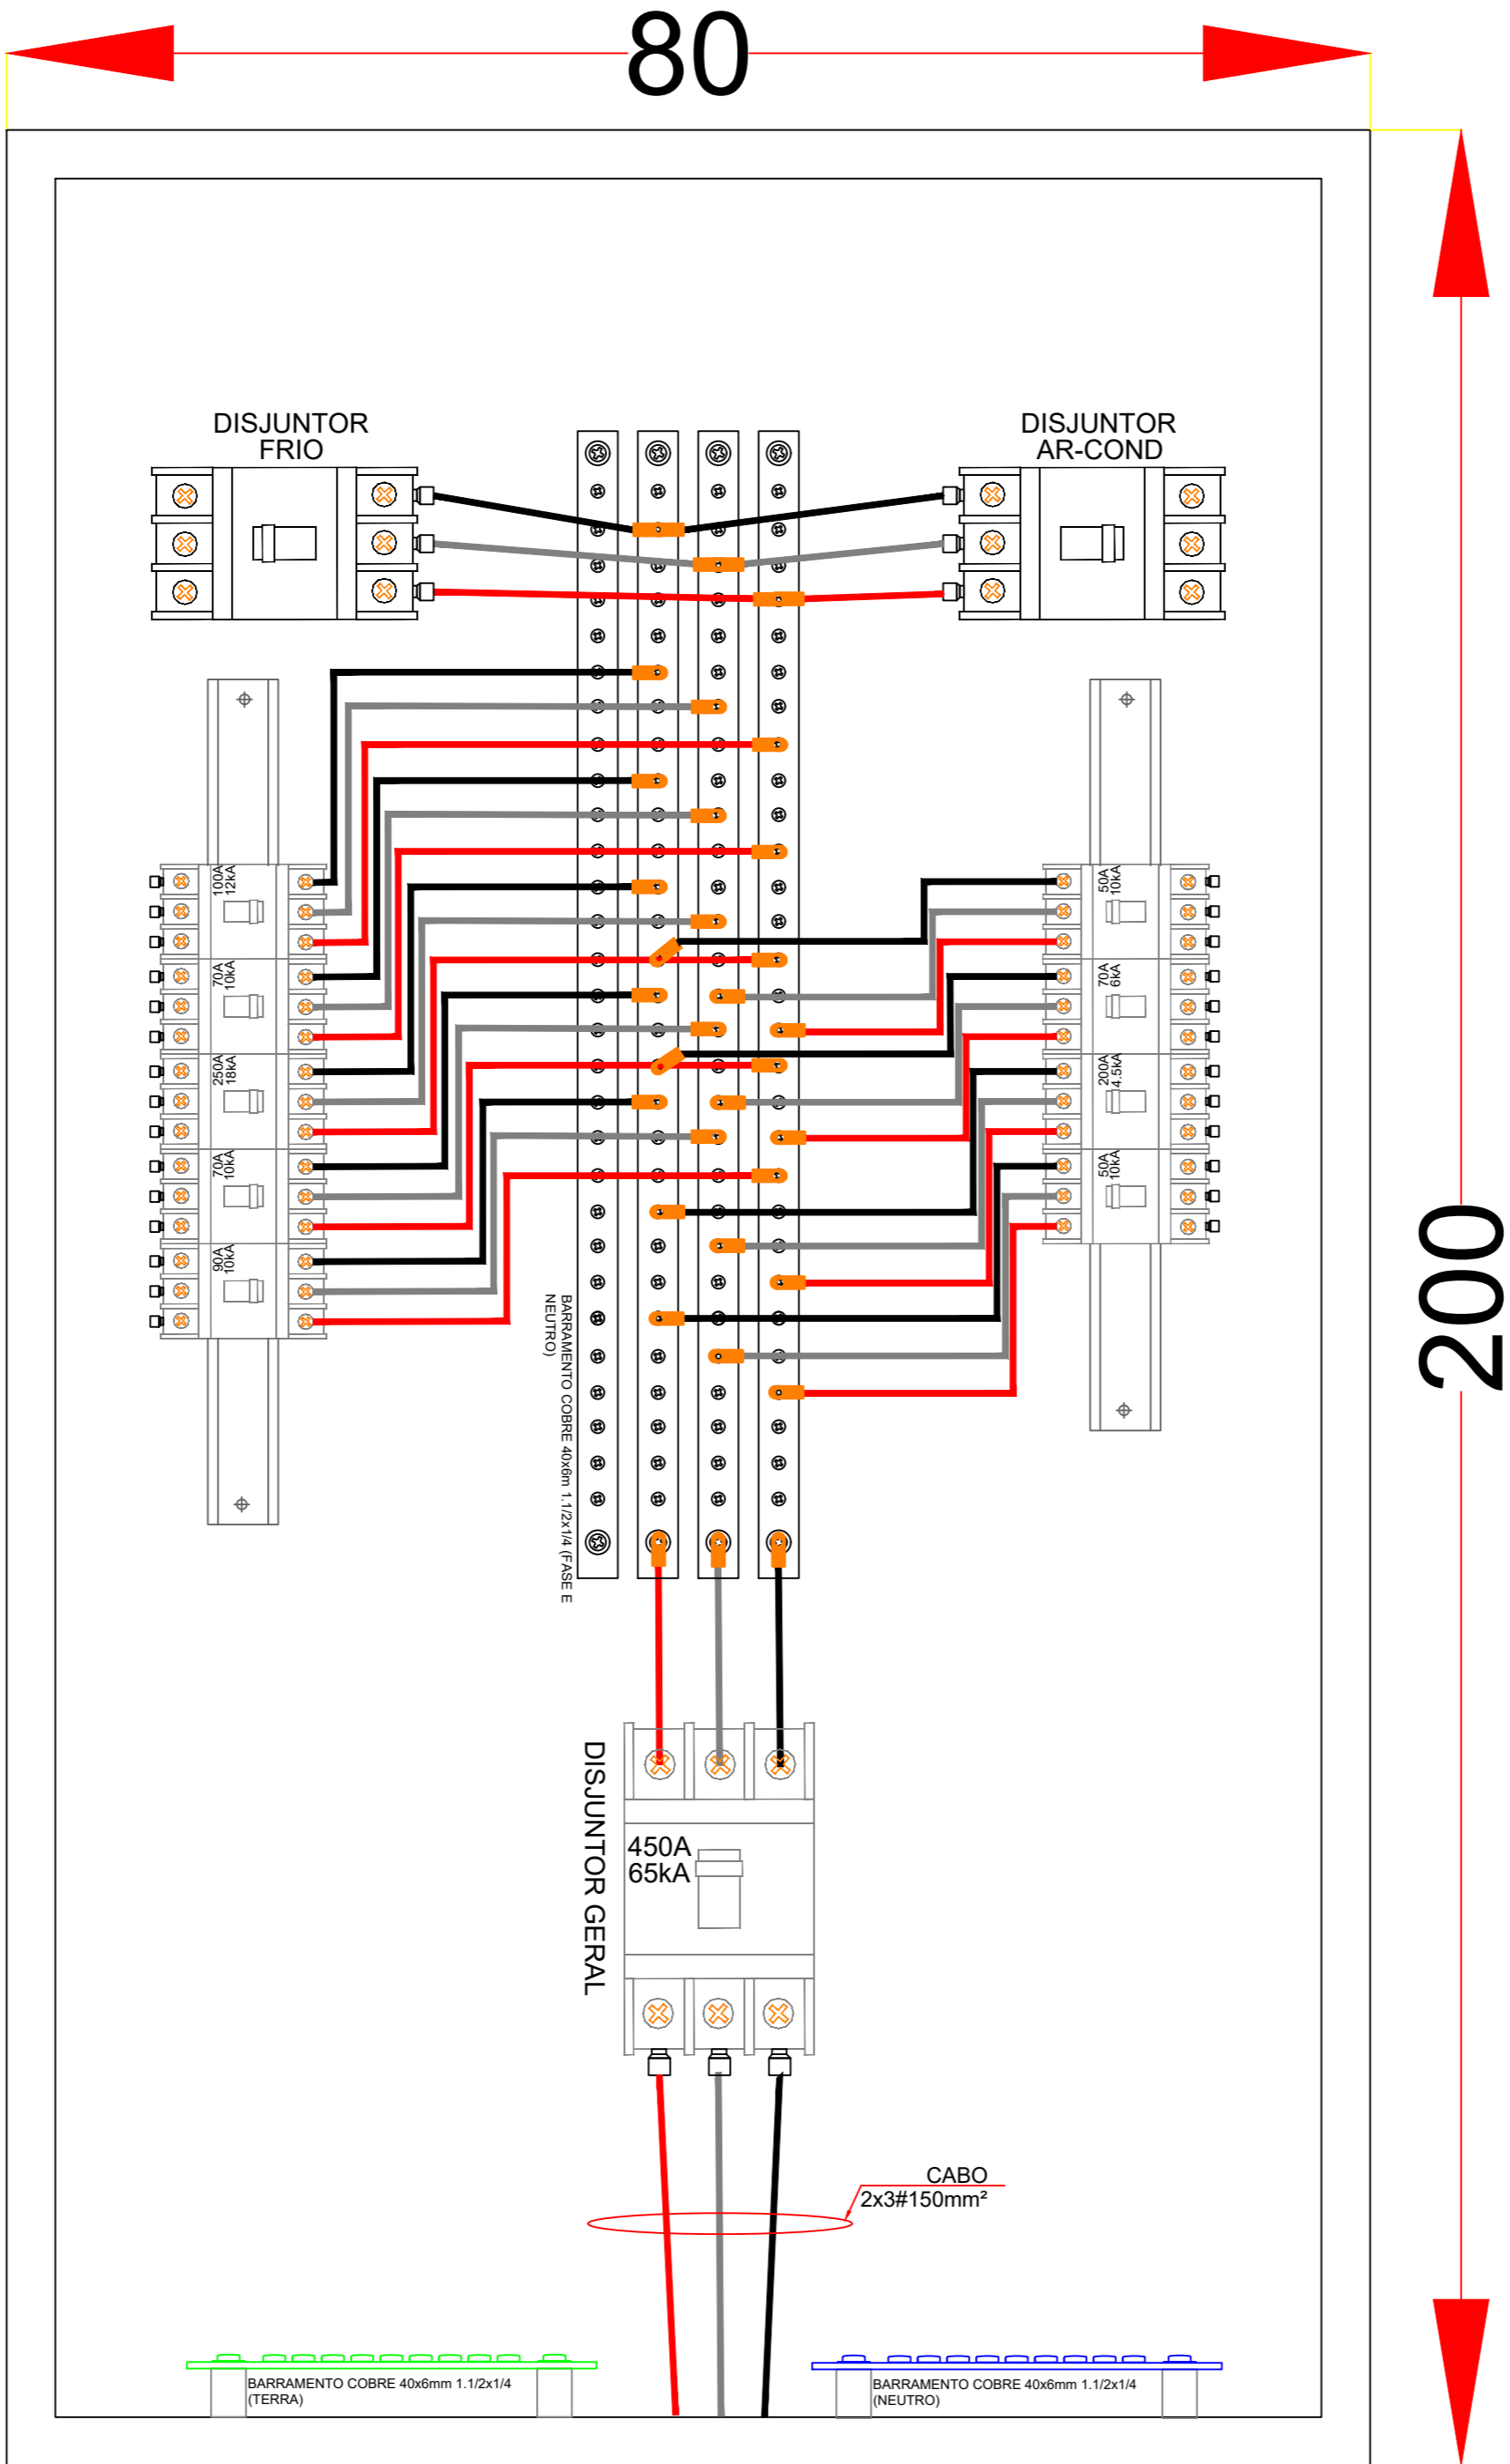

PROJETO:	REFERENCIA:	DATA:
MESCHKE ATACADO	QDG	15/05/2023
CLIENTE:	CPF/CNPJ:	CEP:
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	08.697.977/0001-11	88337-450
ENDEREÇO:		
RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
PROJETISTA:	QFT/SC:	FOLHA:
JORGE AGUIAR	00966038100	12-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	QFT/SC:	ESCALA:
GABRIEL DE OLIVEIRA	01244977993	S/ ESC.

Aprova Fácil - Enviado por: #479 - PEDRO GABRIEL KEMCZINSKI | 12/06/2023 14:44:18

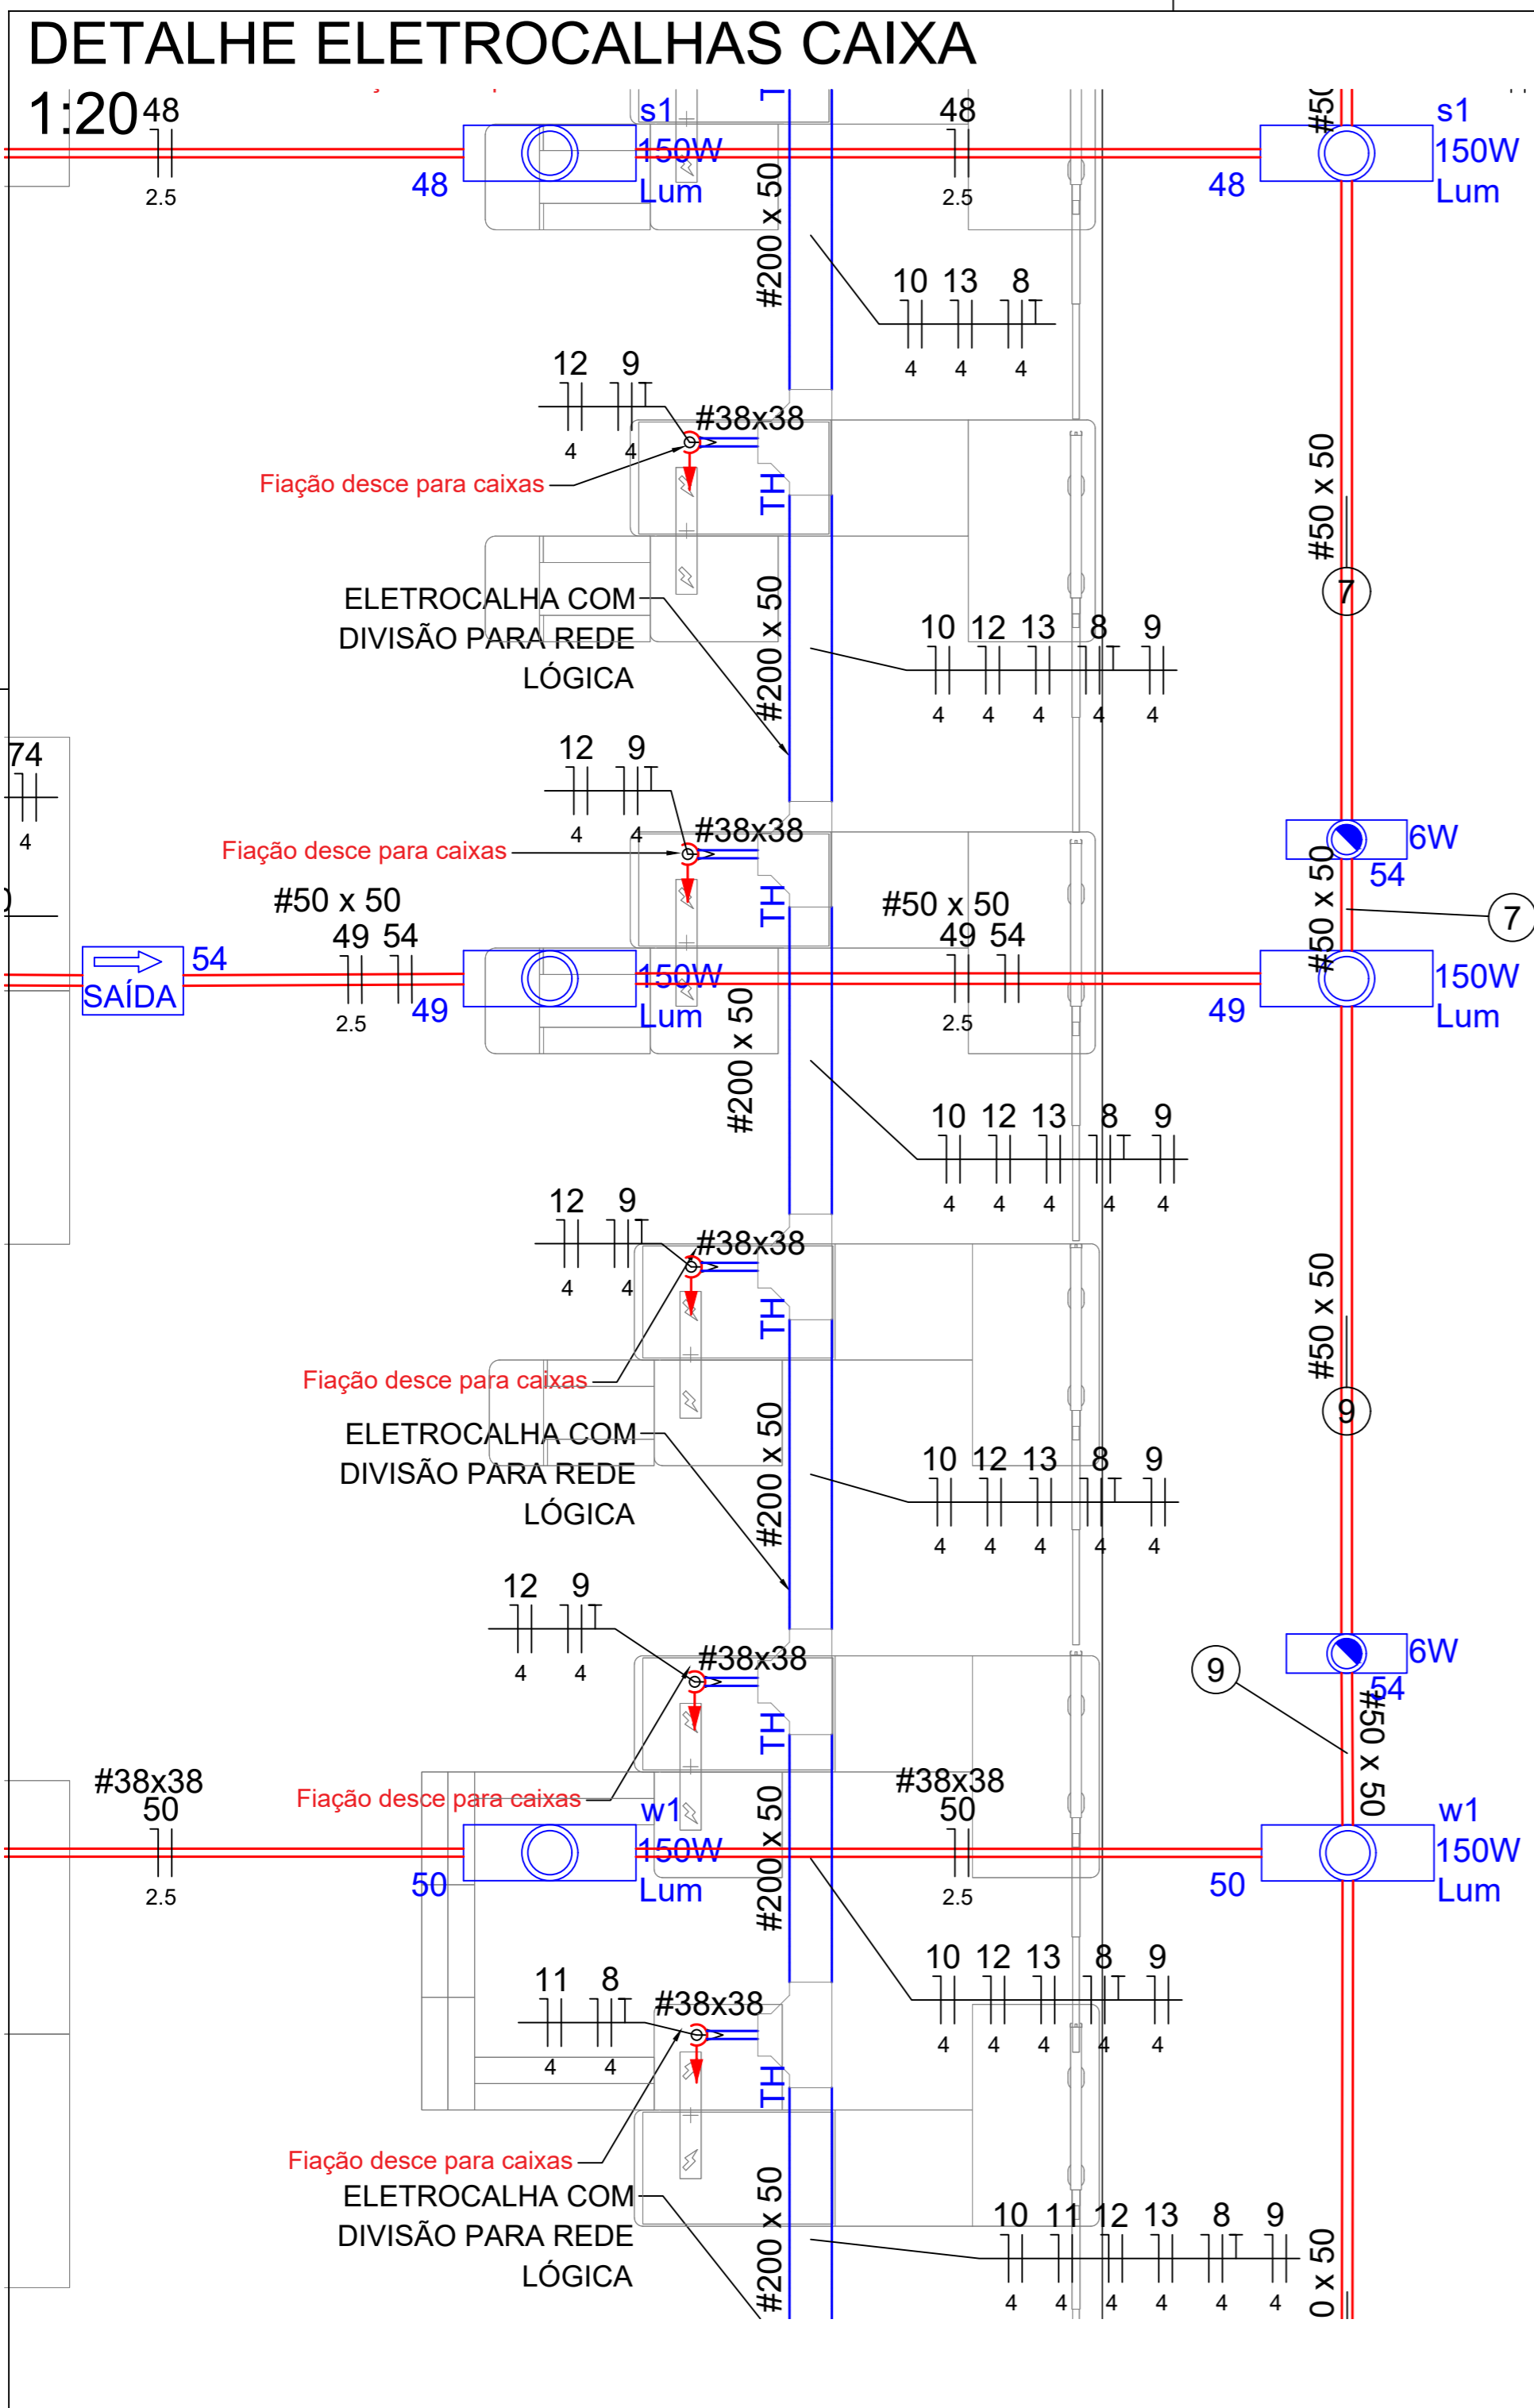

Nesta parte do projeto, existem eletrocalhas sobrepostas, no entanto, as eletrocalhas que estão destacadas em azul, ficarão a uma altura menor em relação às eletrocalhas em vermelho. Sendo assim, as pintadas com a cor azul, serão apenas utilizadas para passagem de fiação de lógica e força para os caixas. Já as eletrocalhas em vermelho, ficarão próximas ao teto e são utilizadas para alimentação das luminárias.

PROJETO:	MESCHKE ATACADO	REFERENCIA:	SITUAÇÃO DETALHADA	DATA:	15/05/2023
CLIENTE:	MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CPF/CNPJ:	08.697.977/0001-11	CEP:	88337-450
ENDEREÇO:	RUA BIGUAÇU, Nº 555 - MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
PROJETISTA:	JORGE AGUIAR	CRT/SC:	00966038100	FOLHA:	13-13
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GABRIEL DE OLIVEIRA	CRT/SC:	01244977993	ESCALA:	S/ ESC.