




CAIXA DE AREIA

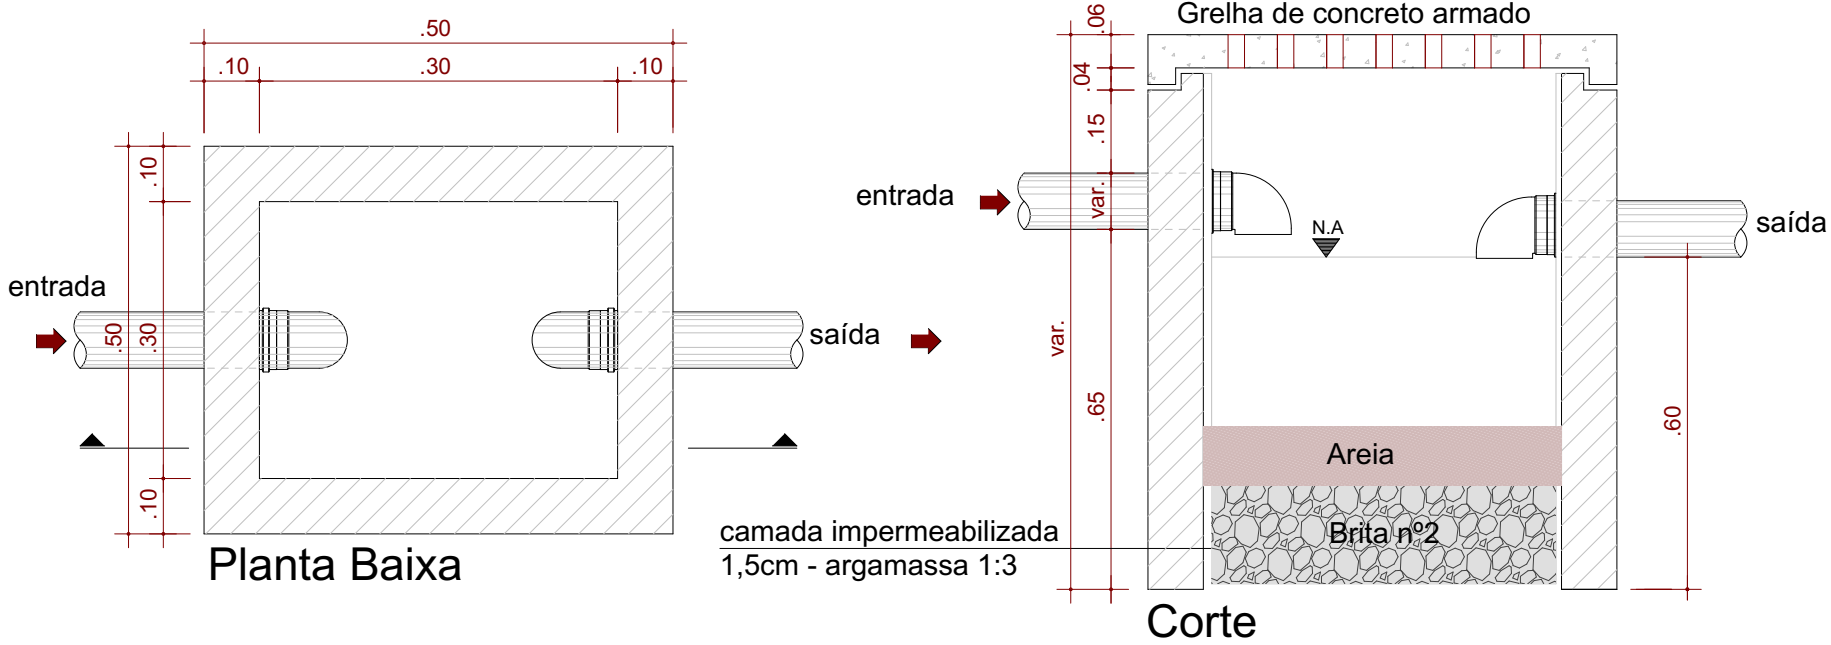



CAIXA DE INSPEÇÃO

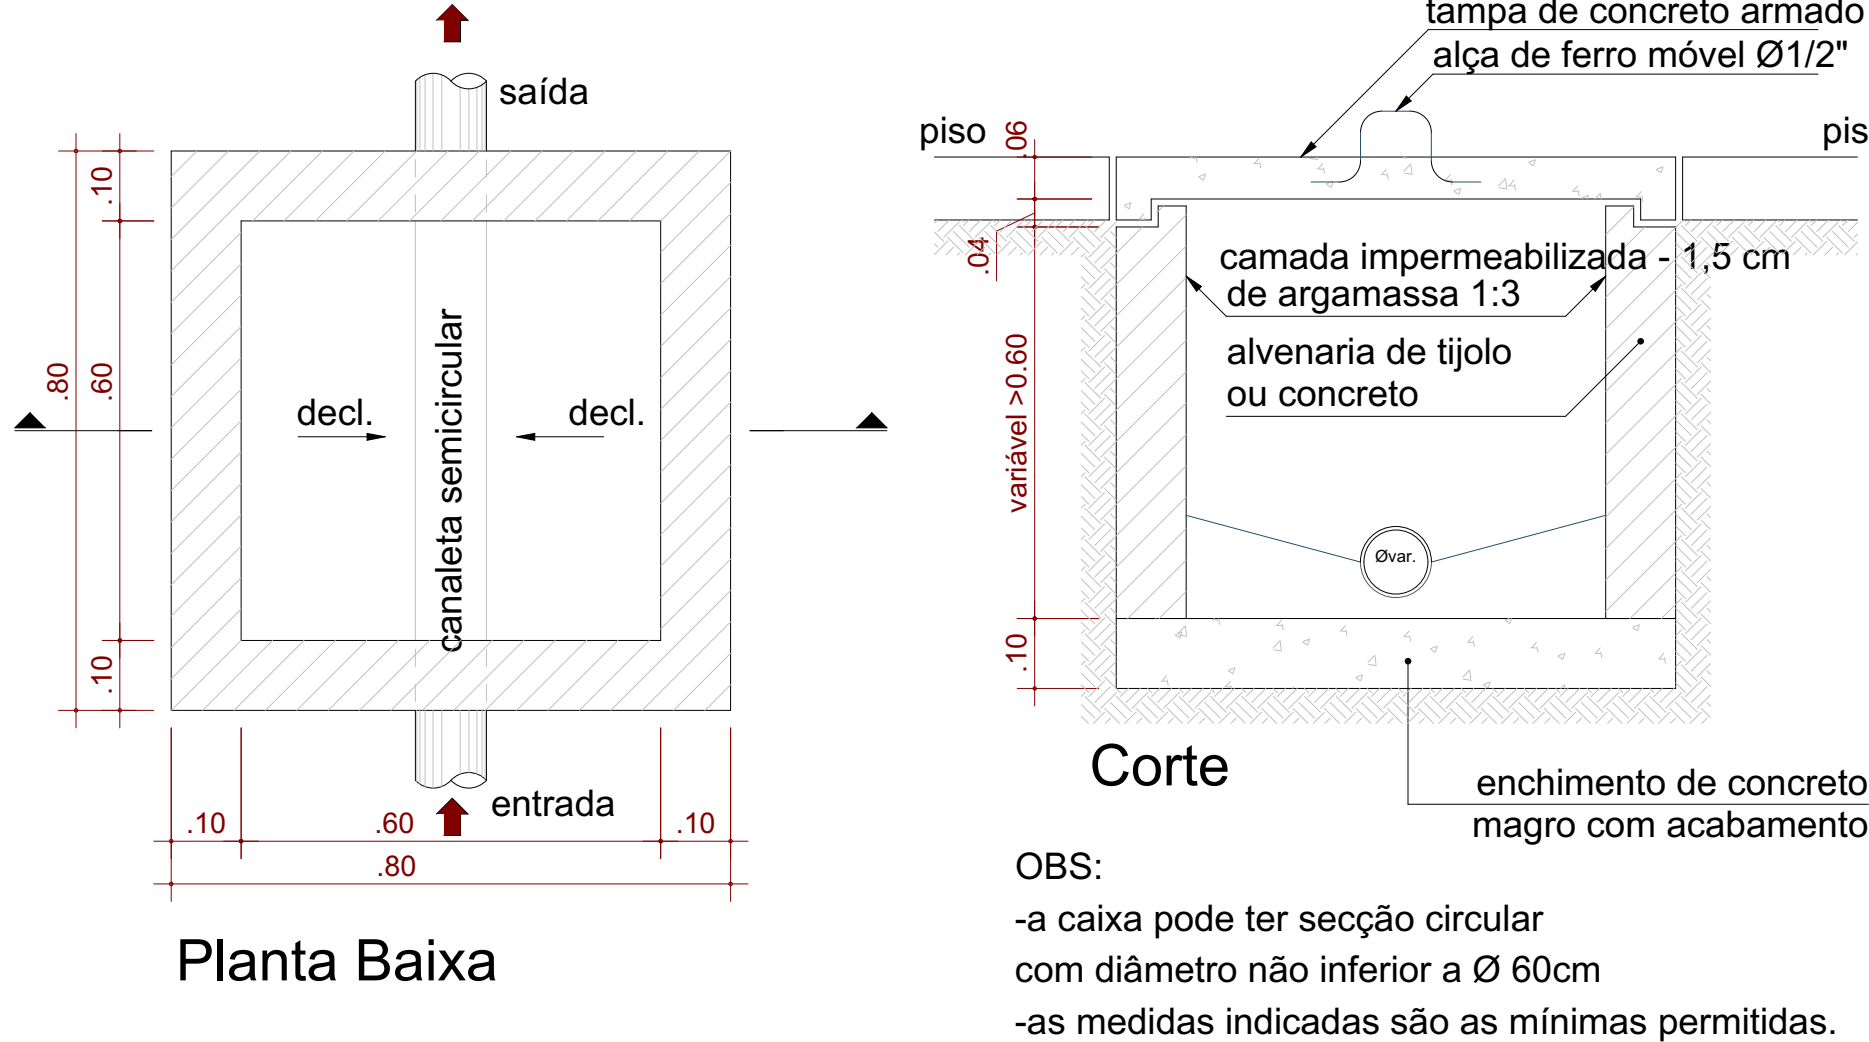

CAIXA DE GORDURA (CG)

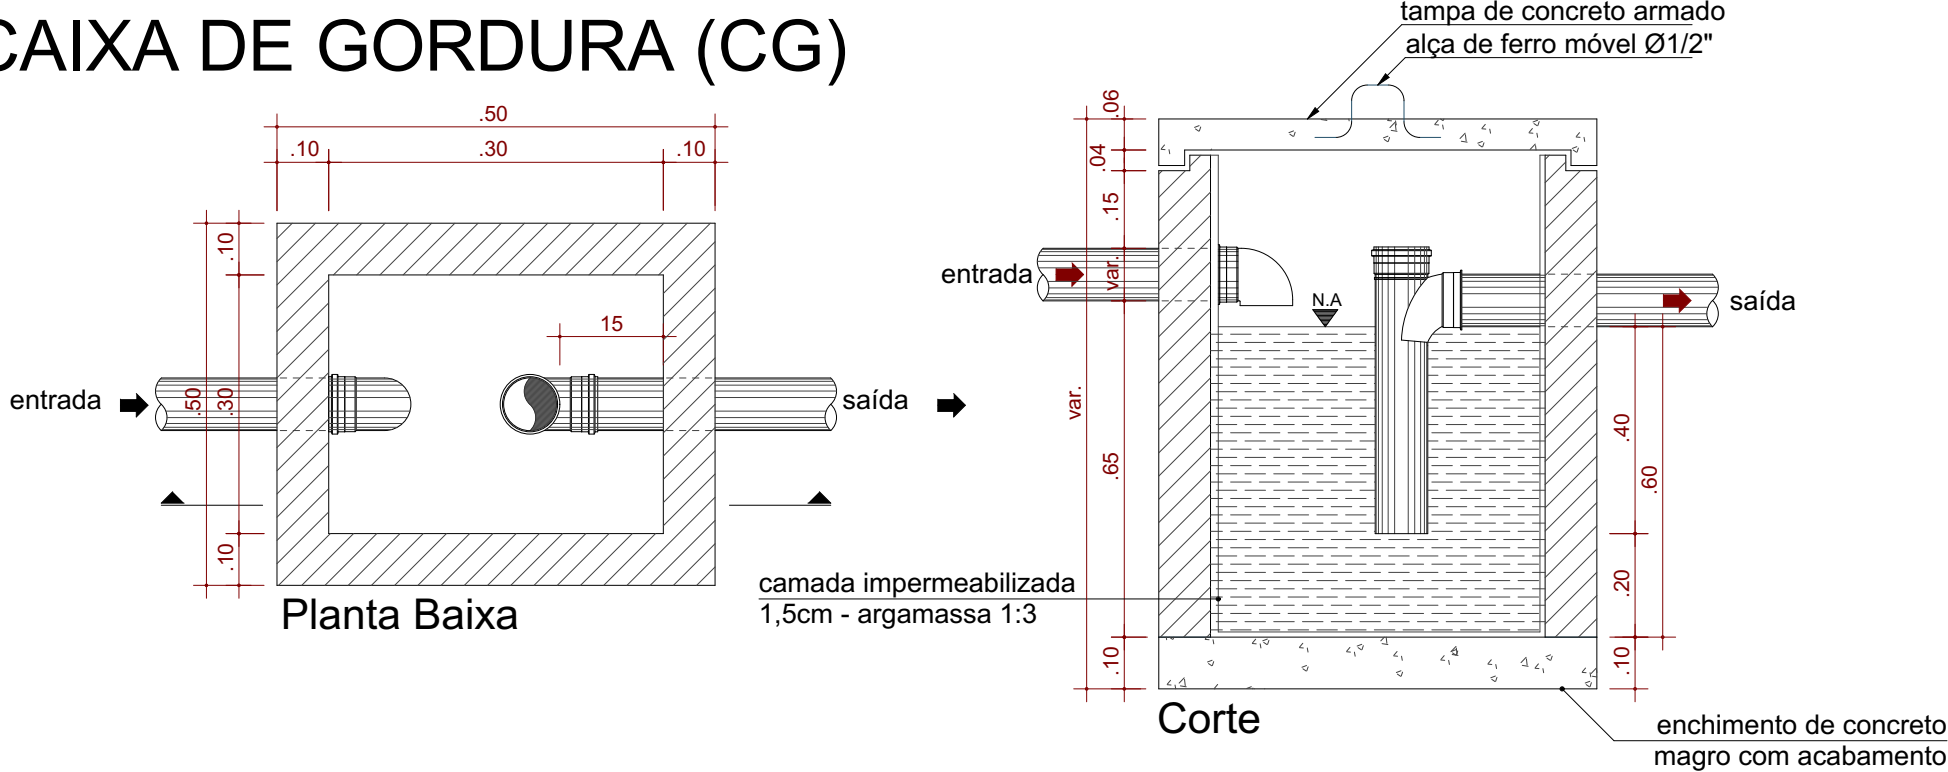

SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO (SSAO)

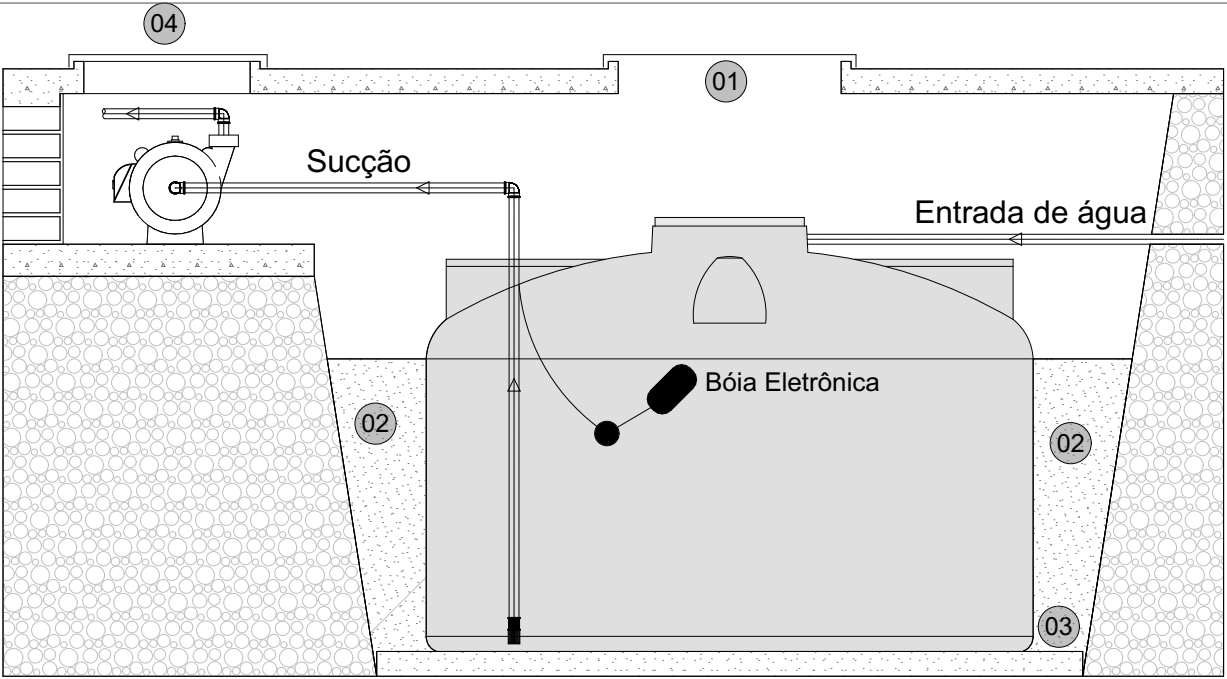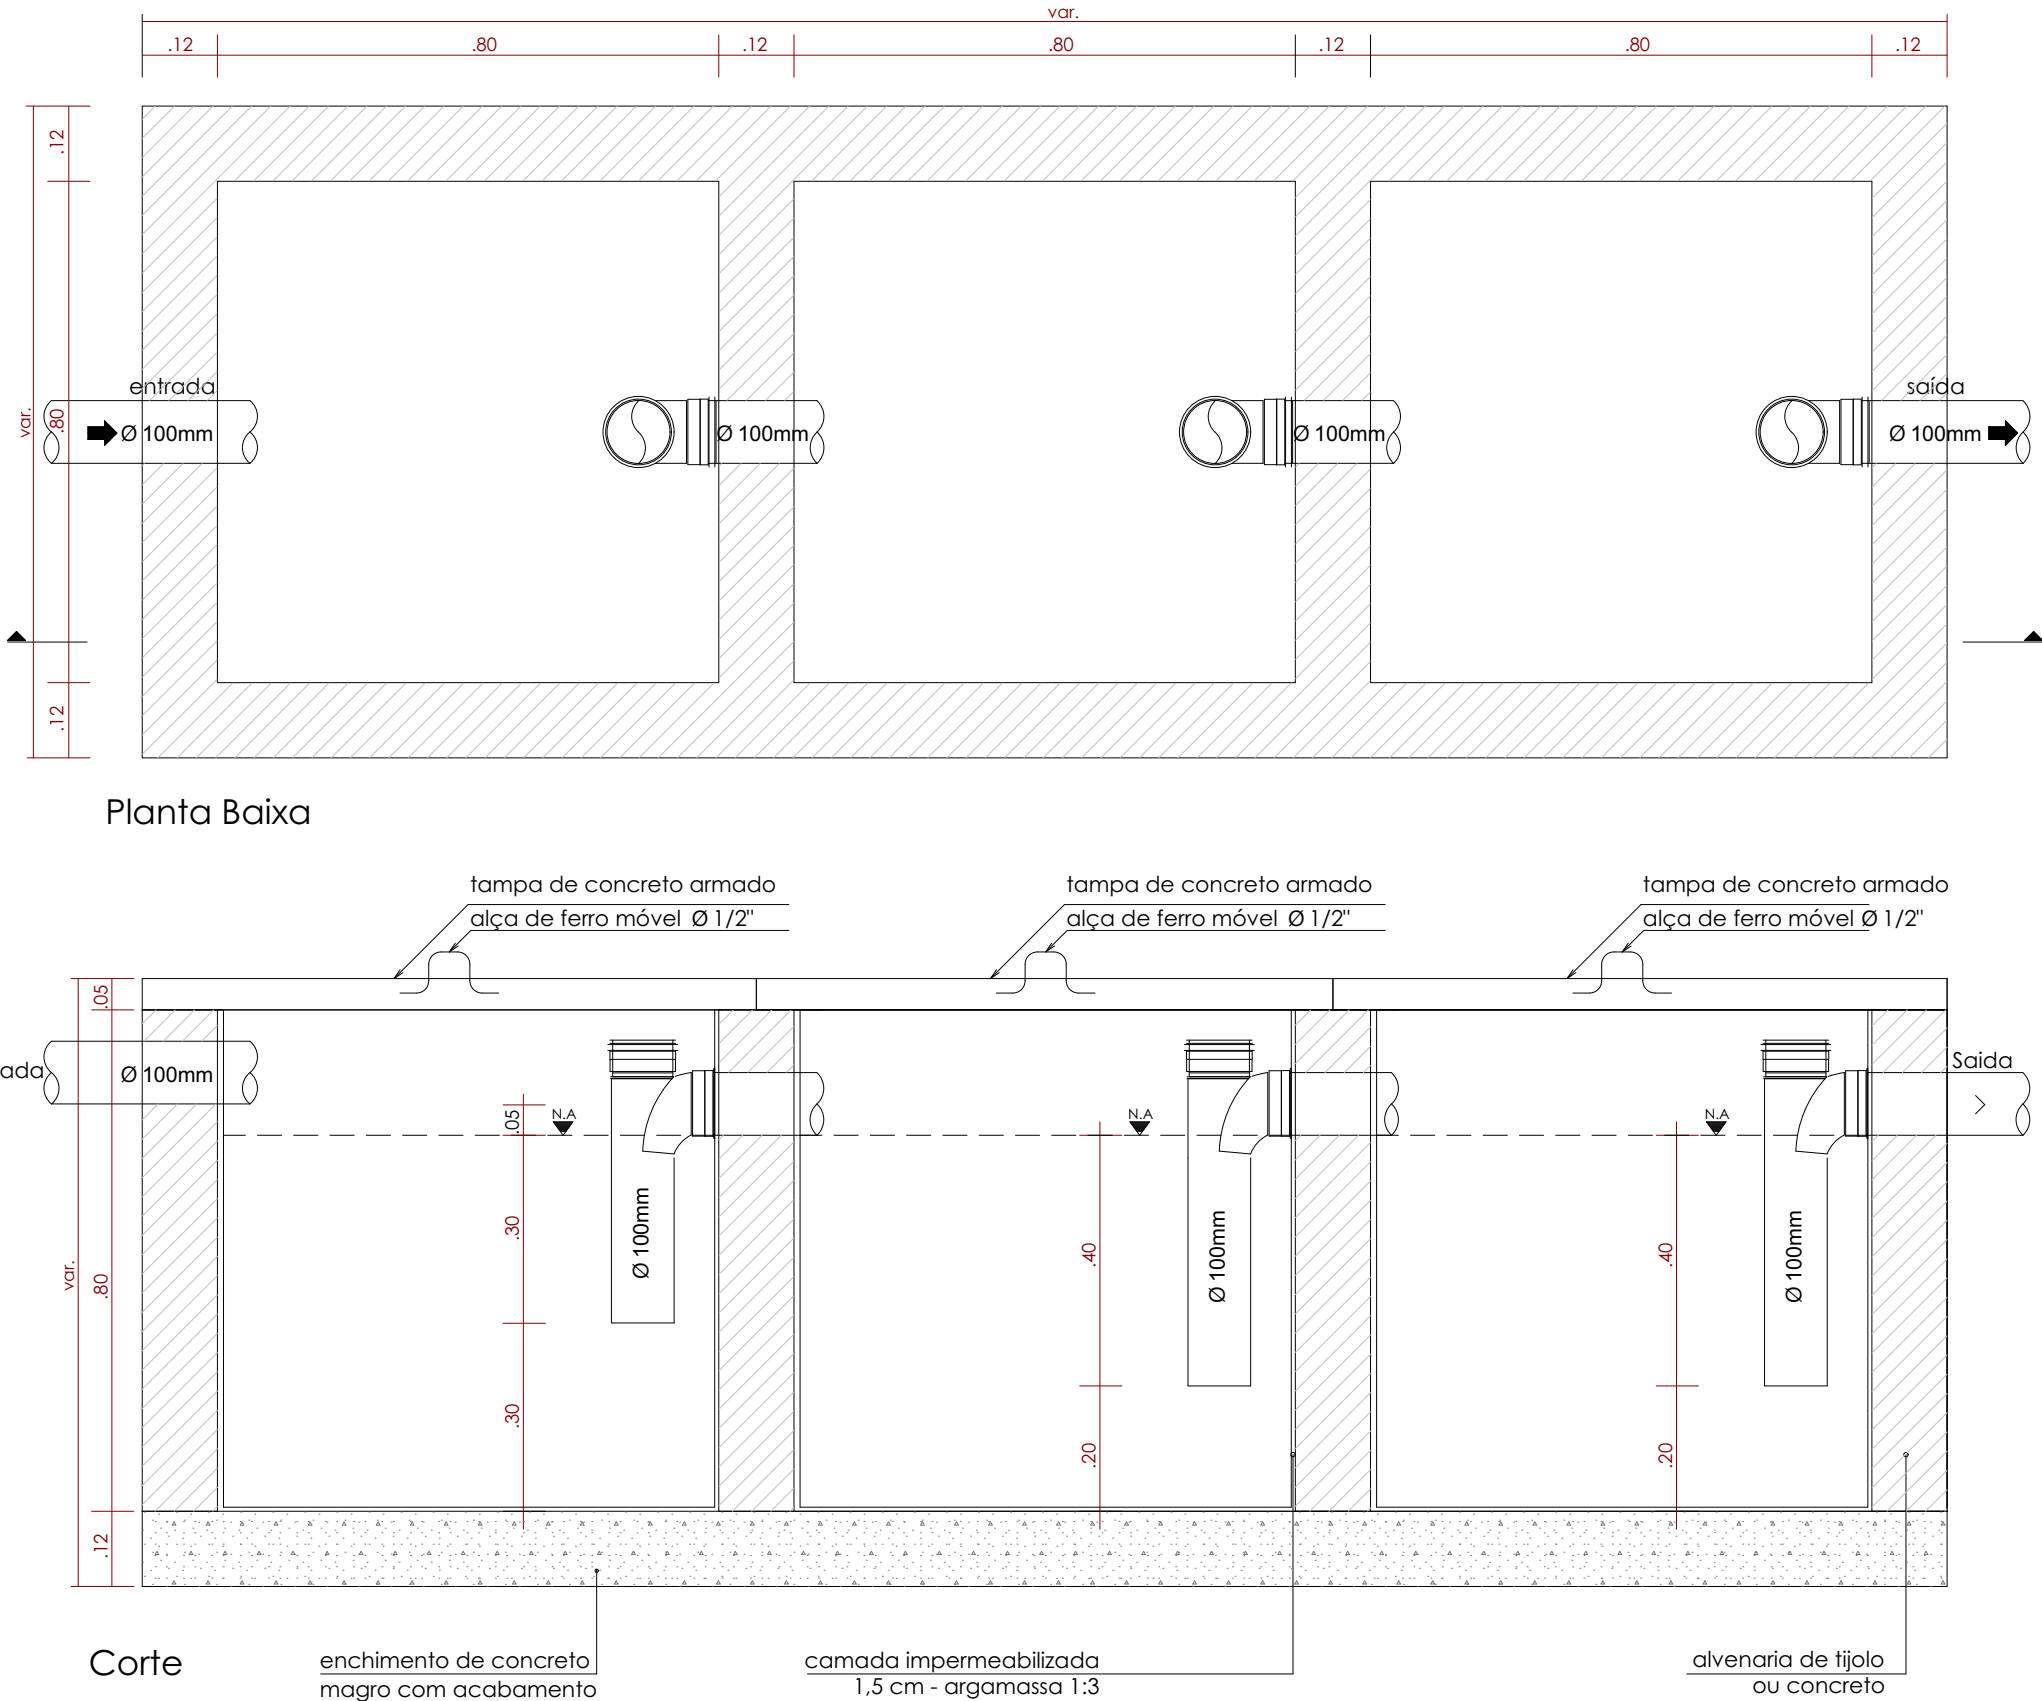

LEGENDA - CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL

- 01 - Tampa para inspeção e manutenção - Ø 90 cm;
- 02 - Contenção com solo cimento ou areia - Traço 1:10;
- 03 - Base de concreto com espessura mínima de 10 cm;
- 04 - Tampa para inspeção e manutenção - Ø 60 cm;

OBSERVAÇÕES:

- Instalar tubulação para extravasor - 100 mm - no lado oposto ao da tubulação de entrada de água. Instalar, também, válvula de retenção com o objetivo de impedir o refluxo da água ou outro fluido que possa acessar a tubulação;
- Os detalhes da instalação da cisterna devem ser observados nos manuais da respectiva fornecedora, visando a segurança na instalação;

Arquiteto e Urbanista Jean Ricardo Silva

CAU-BR A177701-7  
Quinta Avenida nº40 - Vila Real - BalneárioCamboriú  
e-mail: jeanr.arq@gmail.com  
Contato: (47) 9 84006712

"Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito de propriedade do terreno"  
"Declaro que as informações e os cálculos das áreas contidas neste projeto são verdadeiras e de total responsabilidade do autor dos mesmos"  
"Declaro que a modificação no projeto arquitetônico dependerá de consulta prévia aos responsáveis, cujos diretos autorais são preservados pela lei em vigor"  
"Quaisquer alteração no projeto sem anuência do projetista será de responsabilidade do proprietário"

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Ampliação projeto nº 78/00  
POSTO MIMIM

Endereço: Rua Dom Francisco - nº33 - Balneário Camboriú - SC

Proprietário  
**MIMIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI**  
CNPJ: 22.794.128/0001-07

Resp. Técnico.  
**Jean Ricardo Silva**  
Arquiteto e Urbanista - CAU-BR A177701-7

Conteúdo

PLANTA BAIXA - TÉRREO

Desenho	Escalas	Data	Revisão
JEAN RICARDO SILVA	Sem escala	ABRIL/2023	

05  
de 05