


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante CECHINEL EMPREENDIMENTOS LTDA.		CPN/CNPJ 41.954.060/0001-20	
Nome do empreendimento Edifício Belmont			
Endereço do empreendimento R. 3110 - S/N			DIC ABAIXO
Contato hidraulico@hoyt.eng.br		Nº Apts 92	Consumo diário 162,97 m³
Nome Matheus Starke	Nº de lotes 09	Nº de salas 12	

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

DIC'S:

16187 - Rua 3110, 155
16188 - Rua 3160, 64
16190 - Rua 3110, 00
16191 - Rua 3110, 000
16192 - Rua 3110, 000000
16193 - R.3158,s/n.
16201 - Rua 3140, 0000
16202 - Rua 3140, s/n, esquina com Rua 3110

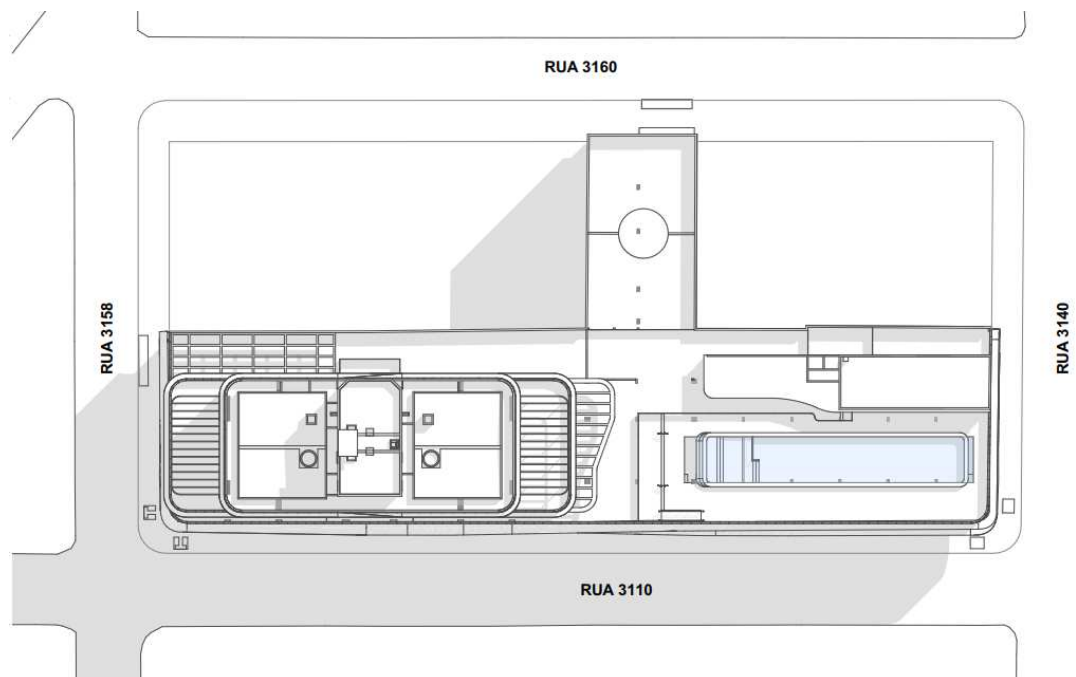

Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro 50 mm	Material PVC	Diâmetro 150 mm	Profundidade C.I. 60 cm	Profundidade rede 120 cm; 150 cm
Data 05/04/2024	Resultado Viável	Data 05/04/2024	Resultado Viável		

Grau de impacto

ALTO

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.

Assinado por 1 pessoa: MERIELEN LEAL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/B3F4-D240-E7A1-8DDB> e informe o código B3F4-D240-E7A1-8DDB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3F4-D240-E7A1-8DDB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÉRIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 05/04/2024 12:57:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/B3F4-D240-E7A1-8DDB>