


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto
para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante	FENIX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		CPN/CNPJ	44.220.889/0001-09	
Nome do empreendimento	CENTRAL TOWER				
Endereço do empreendimento	AV. Central, 481, esquina com a rua 600 (DIC-27983, 27982, 27980, 41603)			DIC	177411 177413 177415
Contato	luis.ramos@femprerendimentos.com.br		Nº Apts	121	
Nome	Luis Ricardo Pereira Ramos		7	29	170m³

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

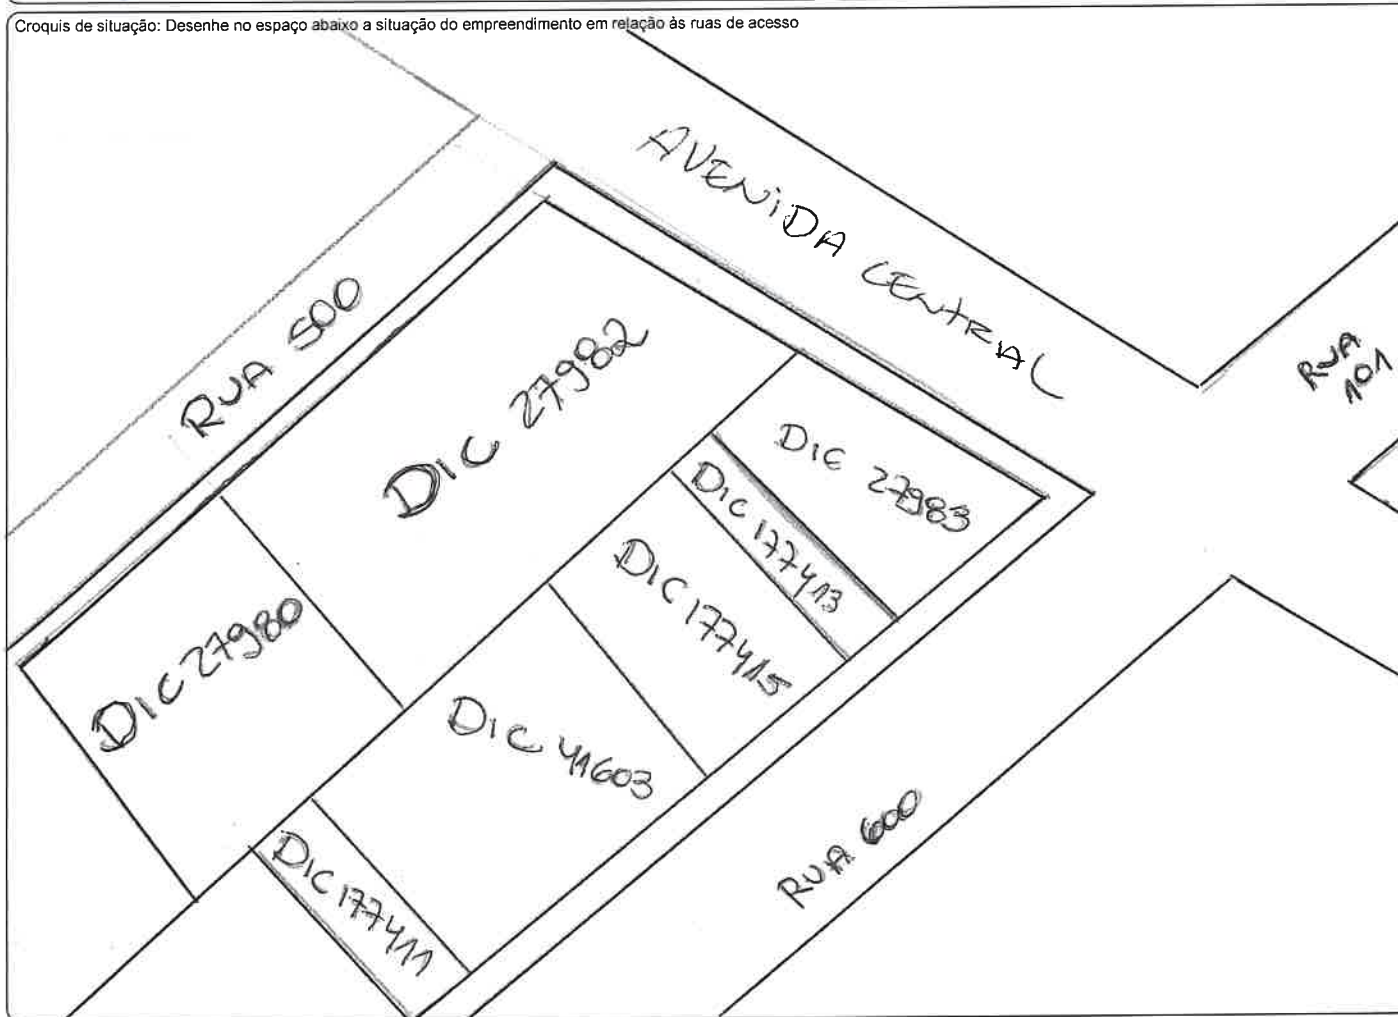

Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA		Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO			
Material	Diâmetro	Material	Diâmetro	Profundidade C.I.	Profundidade rede
PVC	50 mm; 100 mm	PVC	150 mm	60 cm	128 cm; 120 cm; 126 cm
Data	Resultado	Data	Resultado		
09/11/2023	Viável	09/11/2023	Viável		
Grau de impacto					
ALTO					

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO

Rede de abastecimento de água inexistente em frente ao DIC 27983. Prever ligação de água pelas ruas 500, 600 e/ou em frente ao DIC 27982.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E754-A7A2-94CD-199C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÉRIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 09/11/2023 14:02:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/E754-A7A2-94CD-199C>