


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Solicitante LUCAS GARCIA MEDEIROS | | CPN/CNPJ 059.076.299-08 |
| Nome do empreendimento MARINE PALACE | | |
| Endereço do empreendimento LOTES 71 A 75: RUA 3550 Nº 174, LOTE 70: 3ª AVENIDA Nº 2516, LOTE 69: RUA 3450 Nº 189 e LOTE 68: RUA 3450 S/N, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC | | DIC 23696, 23697, 23698 e 23699 |
| Contato 47 99763-6202 | Nº Aptos 75 | Consumo diário 132,10m³/dia |
| Nome LUCAS GARCIA MEDEIROS | Nº de lotes 4 | Nº de salas 12 |

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

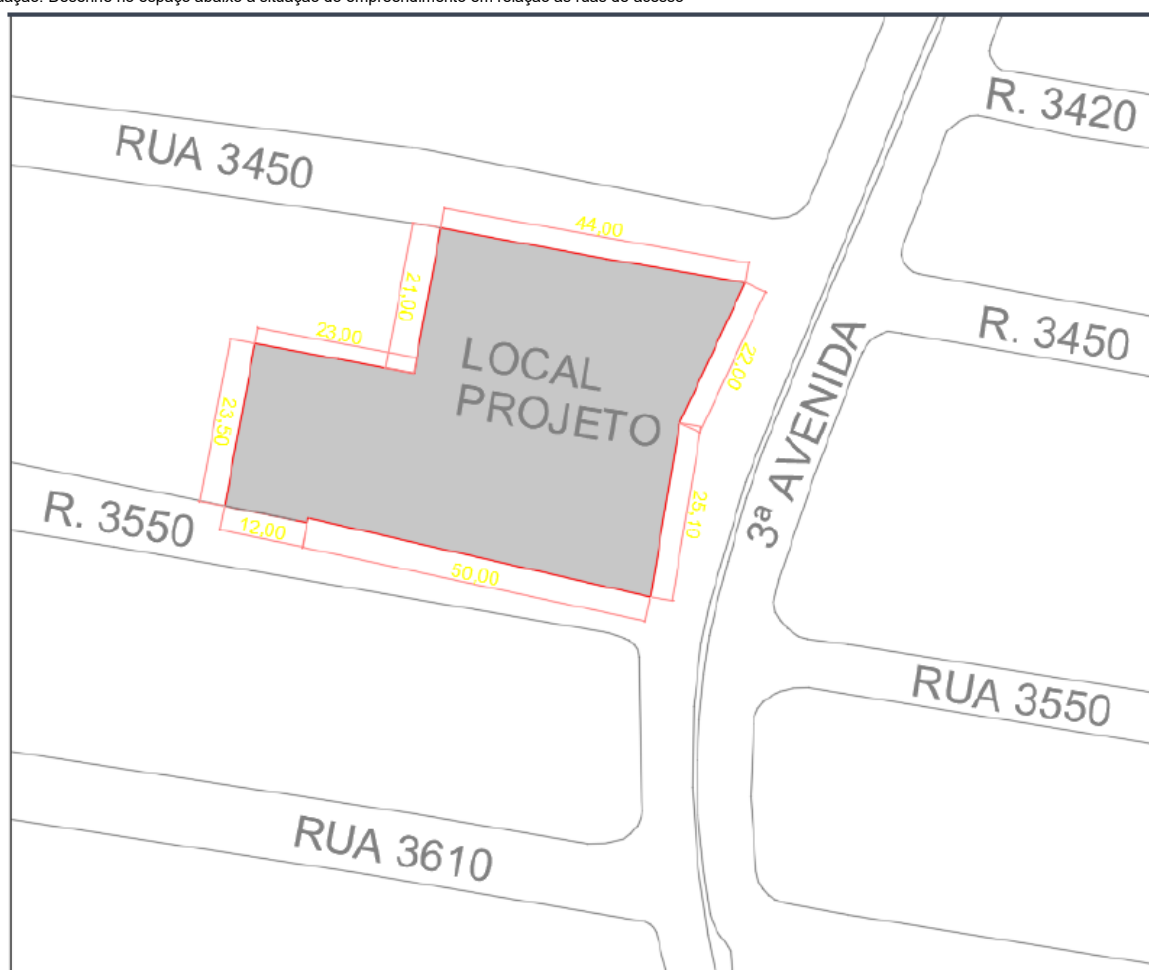

Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material PVC; F° F° | Diâmetro 50 mm; 500 mm |
| Data 16/05/2024 | Resultado Viável |

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Material PVC | Diâmetro 150 mm | Profundidade C.I. 60 cm | Profundidade rede 117 cm; 152 cm 230 cm |
| Data 16/05/2024 | Resultado Viável | | |

Grau de impacto

ALTO

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Localizada nas ruas 3450 e 3550, com diâmetro de 50 mm e, na 3ª Avenida com diâmetro de 500 mm. Prever ligação de água pelas ruas 3450 ou 3550.

REDE COLETORA DE ESGOTO: Localizada nas ruas 3450, 3550 e 3ª Avenida, com diâmetro de 150 mm, e profundidades de 230 cm, 117 cm e 152 cm.