


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante	Comercio Varejista de Derivados de Petroleo Quatro Ilhas Ltda	CPN/CNPJ	83.065.821/0001-33
Nome do empreendimento	Posto Quatro Ilhas - Nova Esperança		
Endereço do empreendimento	Rua Jose Alves Cabral , nº405 , Balneario Camborio - Cep 88.336-030	DIC	41759
Contato	48 9 9980 5625	Nº Aptos	0,0
Nome	Manoel Miranda F - Eng	Nº de lotes	1,00
		Nº de salas	02 salas
		Consumo diário	4,00 m3

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

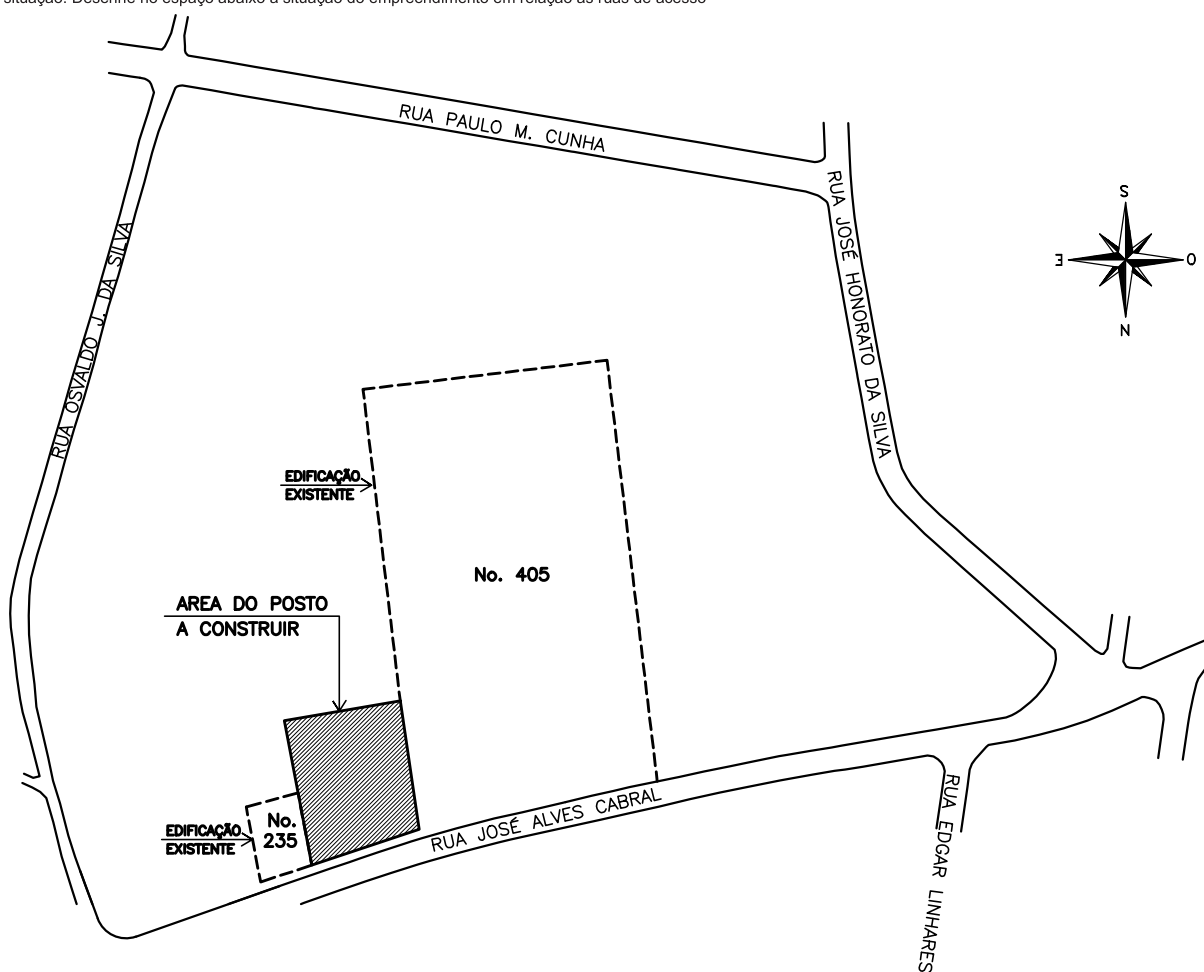

Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material	PVC	Diâmetro	50 mm; 100 mm
Data	30/08/2024	Resultado	Rede existente

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material	PVC	Diâmetro	150 mm	Profundidade C.I.	60 cm	Profundidade rede	132 cm
Data	30/08/2024	Resultado	Rede existente				

Grau de impacto

BAIXO

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7C0-9C57-C5F2-6021

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MERIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 30/08/2024 12:39:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/B7C0-9C57-C5F2-6021>